




PANEL BOARD	LP-1F	COVER TYPE	노출형(STEEL)
PANEL LOCATCION	1층 EPS	BOX SIZE	—

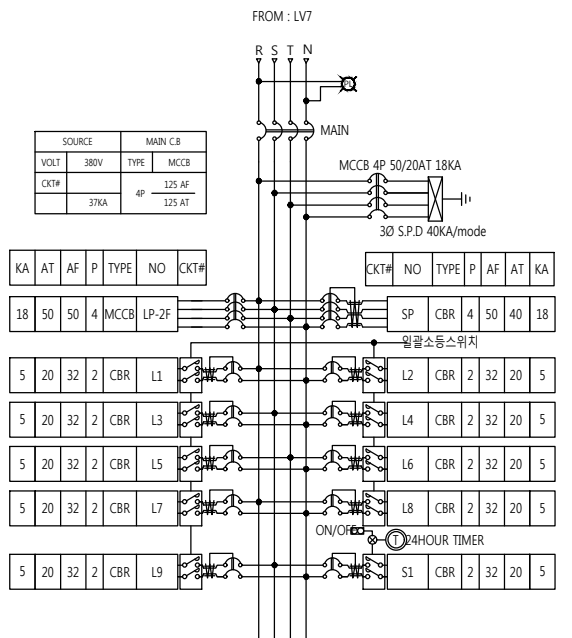


PANEL BOARD	P-OAC-2	COVER TYPE	자립형(SUS)
PANEL LOCATCION	지붕층 옥외	BOX SIZE	—

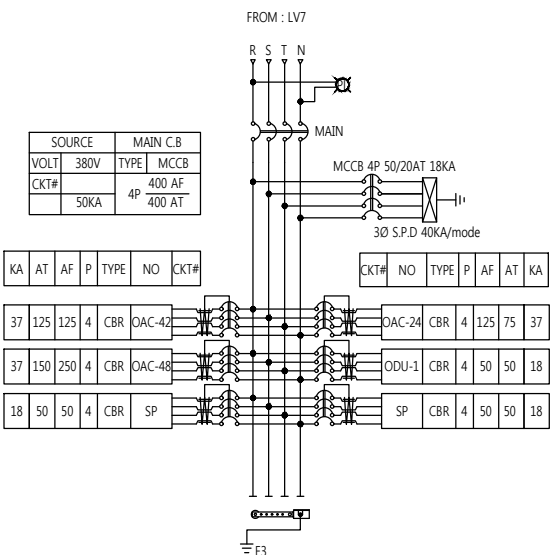


PANEL BOARD	LP-2F	COVER TYPE	노출형(STEEL)
PANEL LOCATCION	2층 EPS	BOX SIZE	—

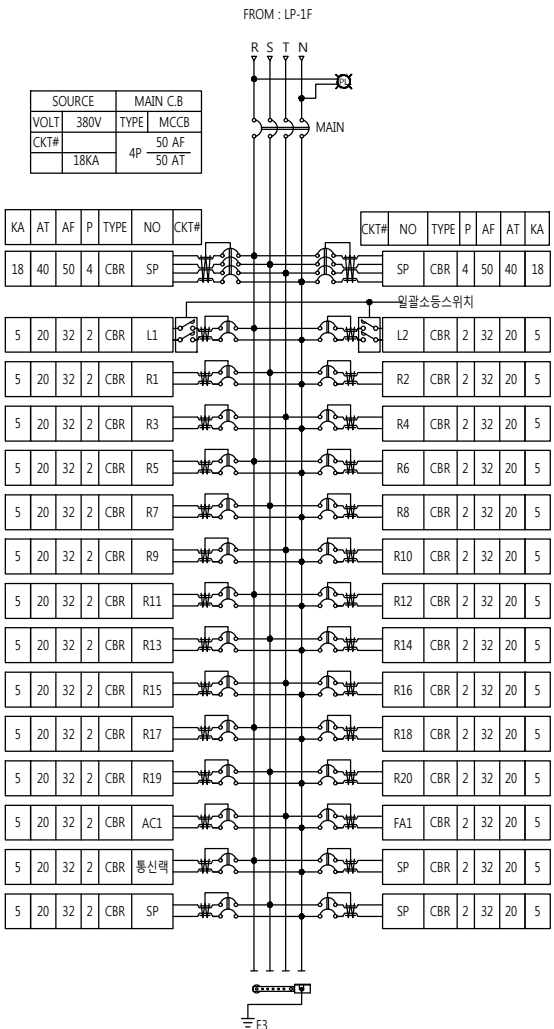

PANEL BOARD	P-OAC-1	COVER TYPE	자립형(SUS)
PANEL LOCATCION	지붕층 옥외	BOX SIZE	—

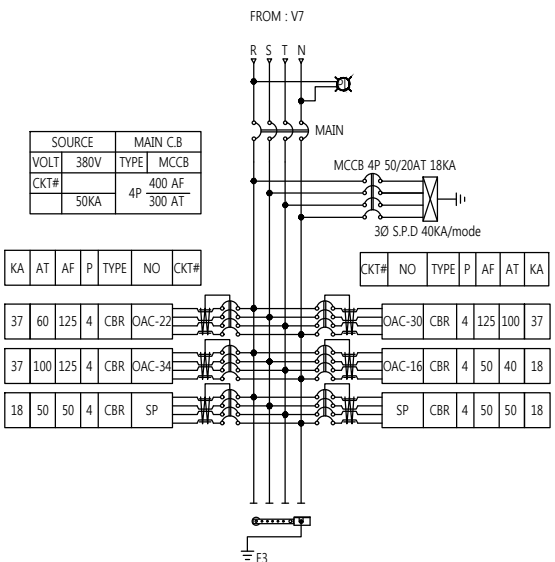

PANEL BOARD	P-OAC-3	COVER TYPE	자립형(SUS)
PANEL LOCATCION	지붕층 옥외	BOX SIZE	—

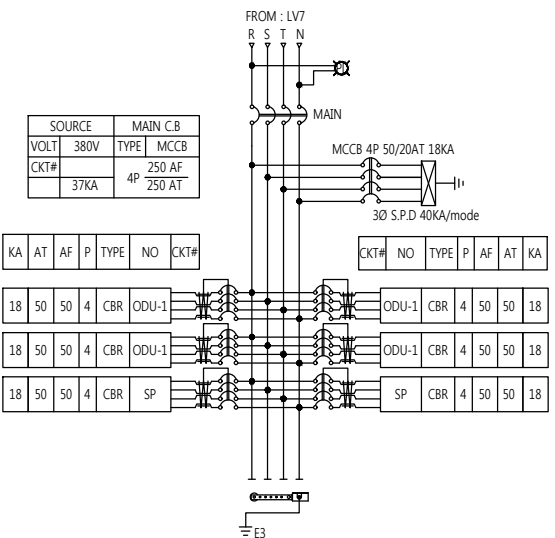

분전반 결선도

축척_A1 : NONE
A3 : NONE

전력시설물종합설계업 제서울 E-1-055호
엔지니어링 활동주체 제06-378호
전기·정보통신 설계·감리 및 소방설계
JM(주) 정 명 기 술 단
대표·기술사 이 정 환



LS Electric
R-Center 구축

224001

가운 건축

GAUN | Architects & Engineers

서울시 강남구 언주로 609, 10층 (논현동, 팍스타워)
Tel:82-2-3443-7799 Fax:82-2-3443-3807
www.gaun.co.kr

NOTES

1. EPS나 노출형 분전반의 위험 전원은 STEEL 1.6t, 속판은 STEEL 1.6로 제작
 2. STEEL의 매입형 분전반의 위험 전원은 STS 1.5t 혹은 STEEL 1.6t로 한다.
 3. 손잡이는 누름버튼형(자물쇠 매입형) 나사동은 녹이 생기지 않는 재질로 한다.
 4. 정격전압이 3P, 4P MCCB 600V, 2P MCCB 250V, ELB 220V 이상 제품 설치하도록 한다.
- (프레임, 트립전류 및 차단용량은 사용설명서 기준임)
5. 차단기의 변경, 추가, 삭제 등의 발생시 별도의 가공을 하지 않고 변경작업이 용이하도록 가공된 내판을 사용한다.

분기 차단기 적용 차단 용량	
30AF	5KA 이상
50AF	10KA 이상
100AF	25KA 이상
125AF	25KA 이상
250AF	25KA 이상
400AF	35KA 이상
600AF	50KA 이상

- 제품에 따라 변경이 가능함

[illegible]

NO.	DESCRIPTION	DATE
-----	-------------	------

ISSUES & REVISIONS

BUILDING NAME

DRAWING TITLE

분전반 결선도

DRAWN	SCALE
CHECK 1 안 동 식	A1 : NONE A3 : NONE
CHECK 2 이 은 진	DATE
APPR 정 용 재	2024.04

DRAWING NO.

EE-01-012