




PANEL BOARD	P-A-2PP-1	COVER TYPE	노출형(STEEL)
PANEL LOCATCION	1층 Drive 시험실	BOX SIZE	—

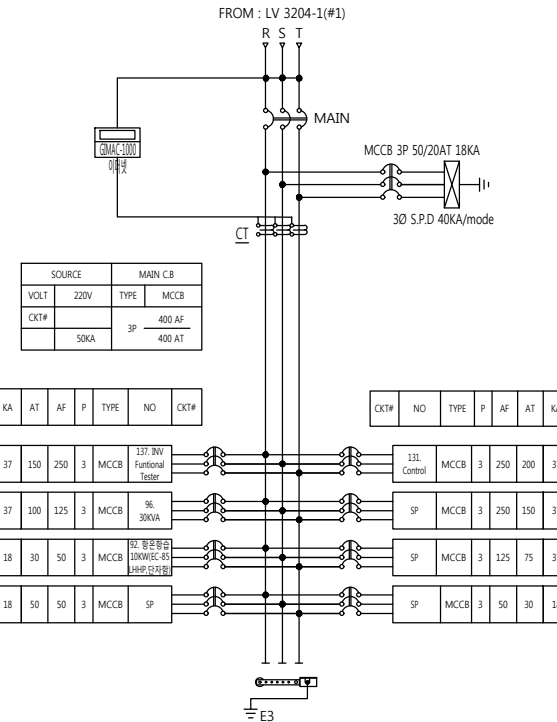


PANEL BOARD	P-A-2PP-2	COVER TYPE	노출형(STEEL)
PANEL LOCATCION	1층 Drive 시험실	BOX SIZE	—

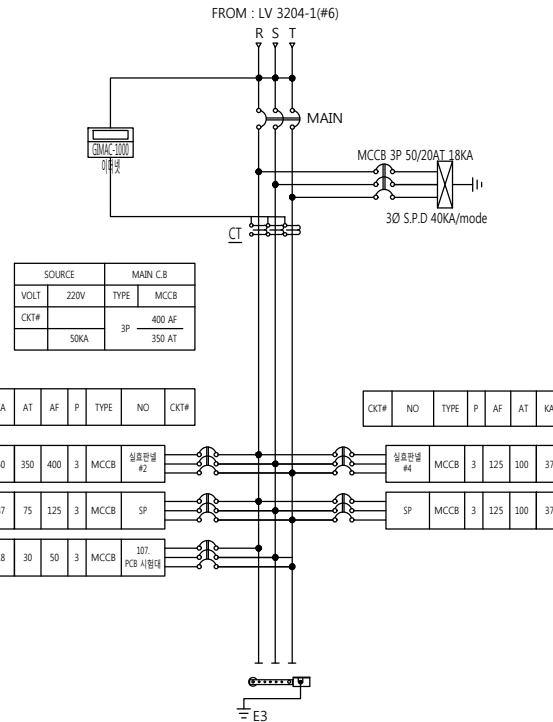


PANEL BOARD	P-C-2PP	COVER TYPE	노출형(STEEL)
PANEL LOCATCION	챔버룸	BOX SIZE	—

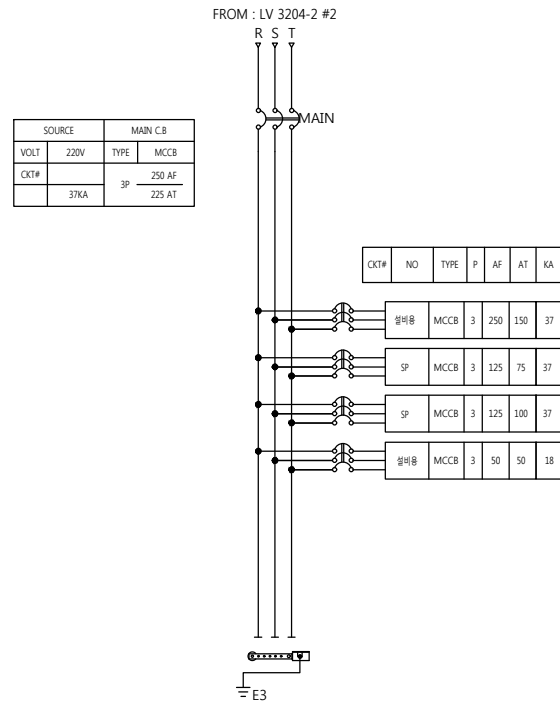


PANEL BOARD	P-D-2PP	COVER TYPE	노출형(STEEL)
PANEL LOCATCION	1층 전기적 기능시험실	BOX SIZE	—

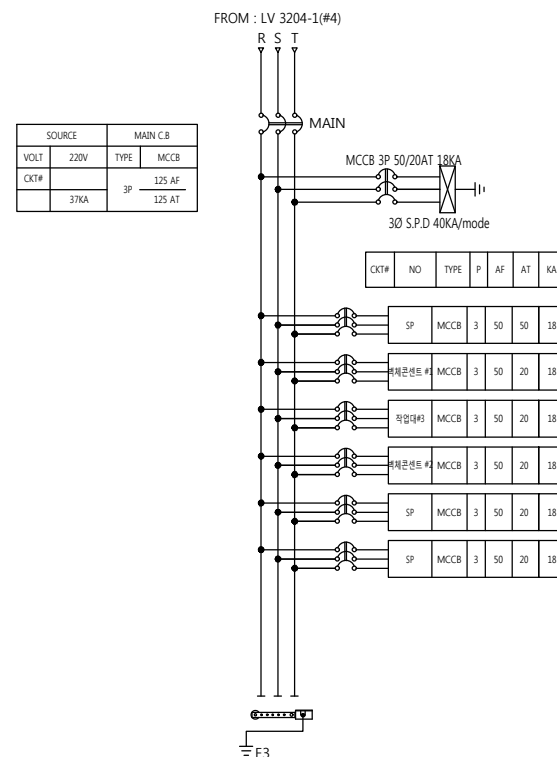

PANEL BOARD	P-E-2PP-1	COVER TYPE	노출형(STEEL)
PANEL LOCATCION	1층 환경시험실	BOX SIZE	—

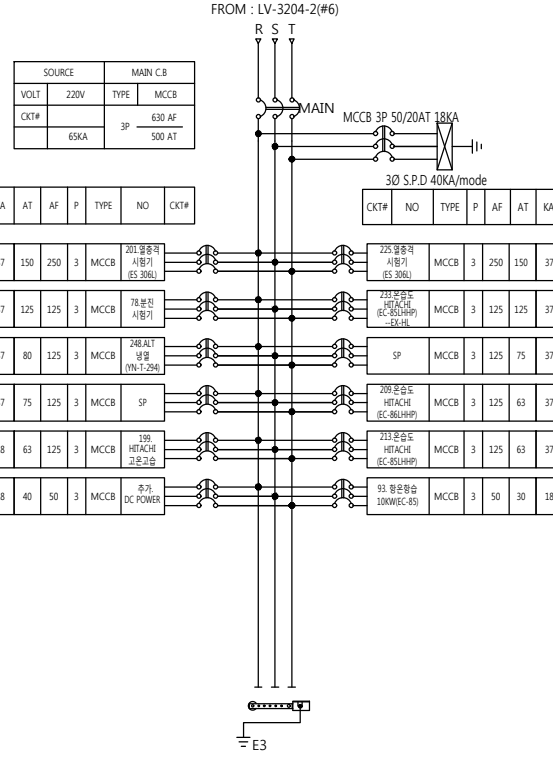

PANEL BOARD	P-E-2PP-2	COVER TYPE	노출형(STEEL)
PANEL LOCATCION	1층 환경시험실	BOX SIZE	—

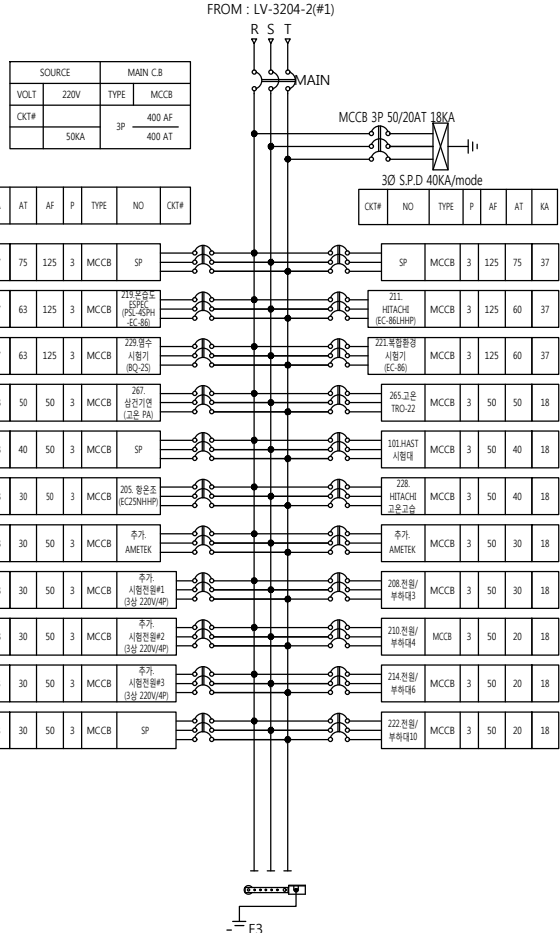

1 분전반 결선도-1(생산동력(3Ø 220V))

축척 : 1/NONE

전력시설물중합설계업 제서울 E-1-055호
엔지니어링 활동주체 제06-378호
전기·정보통신 설계·감리 및 소방설계
JM(주) 정명기술단
대표·기술사 이 정 환

PROJECT TITLE

LS

LS Electric

R-Center 구축

PROJECT NUMBER

224001

DESIGN CONSULTANT

가운 건축

GAUN | Architects & Engineers

서울시 강남구 언주로 609, 10층 (논현동, 파스타워)
Tel:82-2-3443-7799 Fax:82-2-3443-3807
www.gaun.co.kr

NOTES

1. EPS내 노출형 분전반의 외함 전면은 STEEL 1.6t, 측면은 STEEL 1.6t로 제작

2. EPS의 매입형 분전반의 외함 전면은 STS 1.5t,측면 STEEL 1.6t로 한다.

3. 손잡이는 누름버튼형(자물식 매입형) 나사들은 녹이 생기지 않는 재질로 한다.

4. 정격전압이 3P, 4P MCCB 600V, 2P MCCB 250V, ELB 220V 이상 제품 설치하도록 한다.

(프레임, 트립전류 및 차단용량은 사용전압 기준임)

5. 차단기의 변경, 추가, 삭제 등의 발생시 별도의 가공을 하지 않고 변경작업이 용이하도록 가공된 내판을 사용한다.

분기 차단기 적용 차단 용량

30AF	5KA 이상
50AF	10KA 이상
100AF	25KA 이상
125AF	25KA 이상
250AF	25KA 이상
400AF	35KA 이상
600AF	50KA 이상

- 제품에 따라 변경이 가능함

KEY PLAN

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

NO.	DESCRIPTION	DATE
ISSUES & REVISIONS		
BUILDING NAME		

DRAWING TITLE

생산동력(3Ø 220V)
분전반 결선도-1

DRAWN

SCALE

A1 : NONE
A3 : NONE

CHECK 1

안 동 식

DATE

2024.04

CHECK 2

이 은 진

DATE

2024.04

APPR

정 용 재

DATE

2024.04

DRAWING NO.

EE-01-014