

방송용 CABLE SCHEDULE

NO	CABLE & CONDUIT SIZE	REMARKS
ⓕa	28C (F-FR-8 2C/1.5sq)	
ⓕb	28C (F-FR-8 4C/1.5sq)	
ⓕc	28C (F-FR-8 6C/1.5sq)	
ⓕd	28C (F-FR-8 8C/1.5sq)	
ⓕe	36C (F-FR-8 10C/1.5sq)	
ⓕf	36C (F-FR-8 12C/1.5sq)	
ⓕg	36C (F-FR-8 15C/1.5sq)	
ⓕh	42C (F-FR-8 20C/1.5sq)	
ⓕi	54C (F-FR-8 30C/1.5sq)	
ⓕ	ELP 50Ø(FR-8 10C/2.5sq)	



1.  : 층간 방화 구획 처리.
2. CABLE TRAY내 배관,배선시 전선관을 제외한 CABLE만 포설한다.
3. CABLE TRAY내 공통 접지선은 1-GV 6sq로 한다.
4. CABLE TRAY 통신용과 공용임
5. 방화구획을 관통하는 부위에는 불연재의 방화재로 완전 방화구획이 되도록 차폐한다.

▼ 지붕층 F.L

▼ 2층 F.L

▼ 1층 F.L

▼ PIT층 F.L

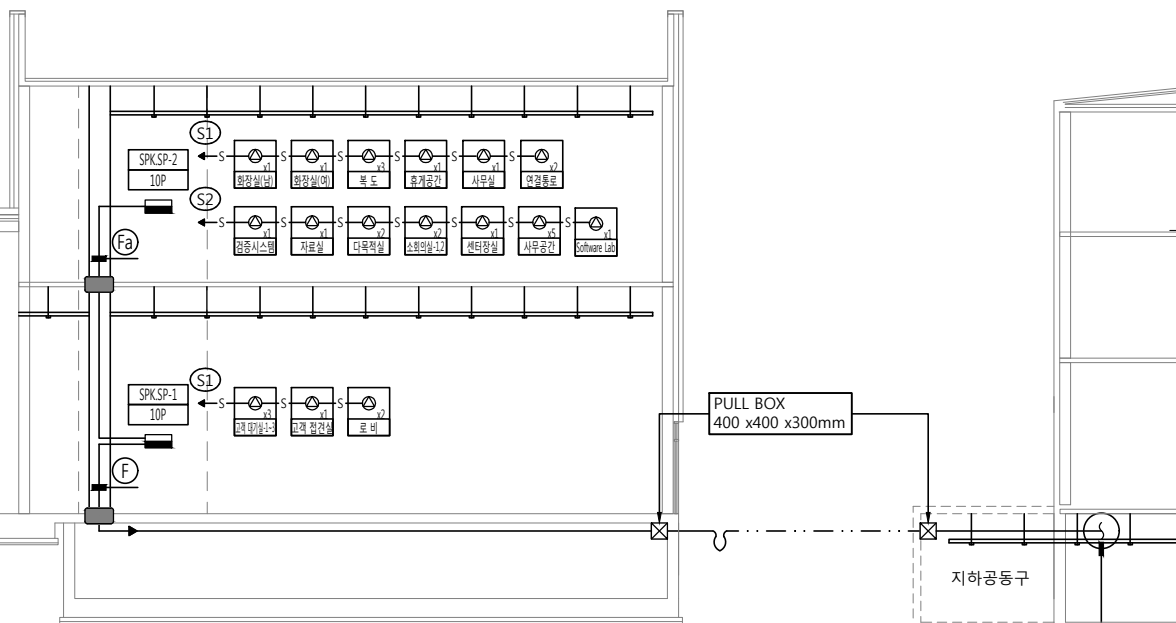

PULL BOX
400 x400 x300mm

지하공동구

ELP 50 /IN TRAY FROM : 사무동 지상1층 방송실
FR-3 2.5sq / 10C
지하공동구 사용

방송설비 계통도

축척:A1 : 1/NONE
A3 : 1/NONE

전력시설물종합설계업 제서울 E-1-055호
엔지니어링 활동주체 제06-378호
전기정보통신 설계·감리 및 소방설계
JM(주) 정명기술단
대표·기술사 이 정 환

엔지니어링활동주체신고증 신고번호제 06-378호
기술부분·통신·정보처리·전문분야·정보통신
JM(주) 정명기술단
통신선로산업기사 김 근 식

PROJECT TITLE

LS Electric
R-Center 구축

PROJECT NUMBER

624001

DESIGN CONSULTANT

가운 건축

GAUN I Architects & Engineers

서울시 강남구 연주로 141길 6 5층 (논현동, 백향빌딩)
Tel:82-2-3443-7799 Fax:82-2-3443-3807
www.gaun.co.kr

NOTES

KEY PLAN

▲		
▲		
▲		
▲		
▲		
▲		
▲		
▲		
▲		
▲		

NO.	DESCRIPTION	DATE
-----	-------------	------

ISSUES & REVISIONS

BUILDING NAME

DRAWING TITLE

방송설비 계통도

DRAWN	SCALE
CHECK 1 안 동 식	A3 : 1/NONE A3 : 1/NONE
CHECK 2 이 은 진	DATE
APPR 정 용 재	2024.04

DRAWING NO.

ET-02-001