

MARCobre

MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE SUB ESTACIONES TIPO ESTACIÓN - PM1

Área: Electricidad y Potencia

Fecha: 20-09-2023

Versión: 004

Documento: MJ-EP-MPSET-E-001

Página: 1 de 1

MINA JUSTA

Tag de la sub estación:

Ubicación:

Hora Inicio:

Orden de Trabajo:

Hora de Fin:

Fecha:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

"✓" "N/A"

OBSERVACIONES

Completar los permisos de trabajo según la actividad adjuntados a la OT (IPERC - ATS - PETAR PETS)

Inspección de herramientas y evitar exceso de carga (>25 kg)

Usar implementos de seguridad personal de acuerdo al tipo de trabajo (EPP's).

Realizar el aislamiento, bloqueo y confirmación energía cero de la sub estación eléctrica. evaluar

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

INSTRUCCIONES: Seleccionar "BUEN ESTADO" si no tiene observaciones, "OBSERVADO" si tiene observaciones, describir acción y solicitar aviso, llenar los valores de los instrumentos (actual / testigo ).

la



TAG DEL TRANSFORMADOR

POTENCIA ACTUAL:

MVA

CORRIENTE ACTUAL:

A

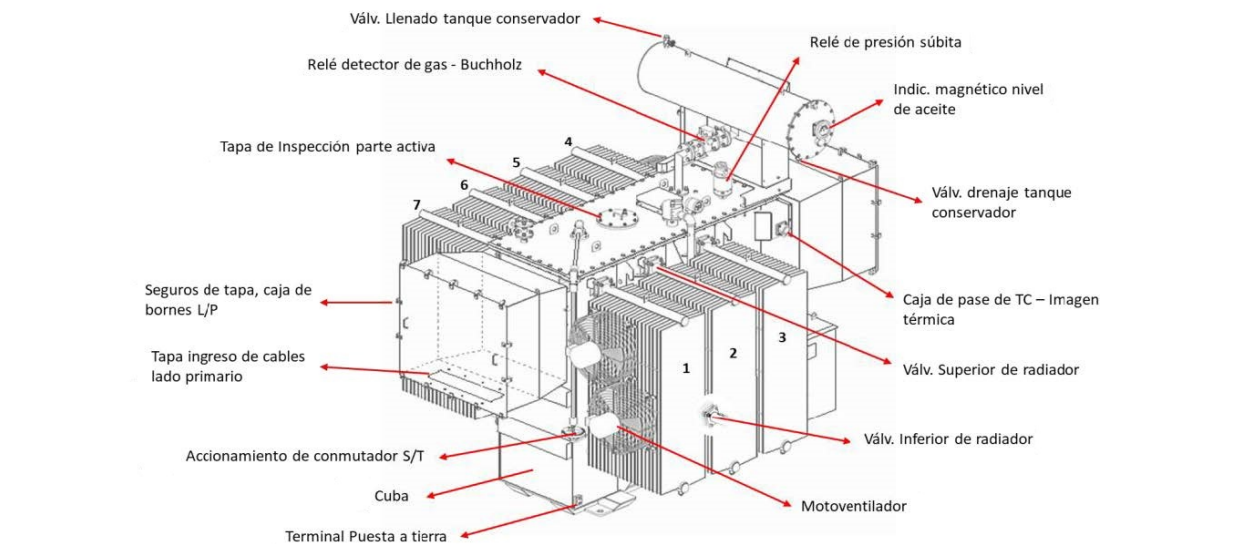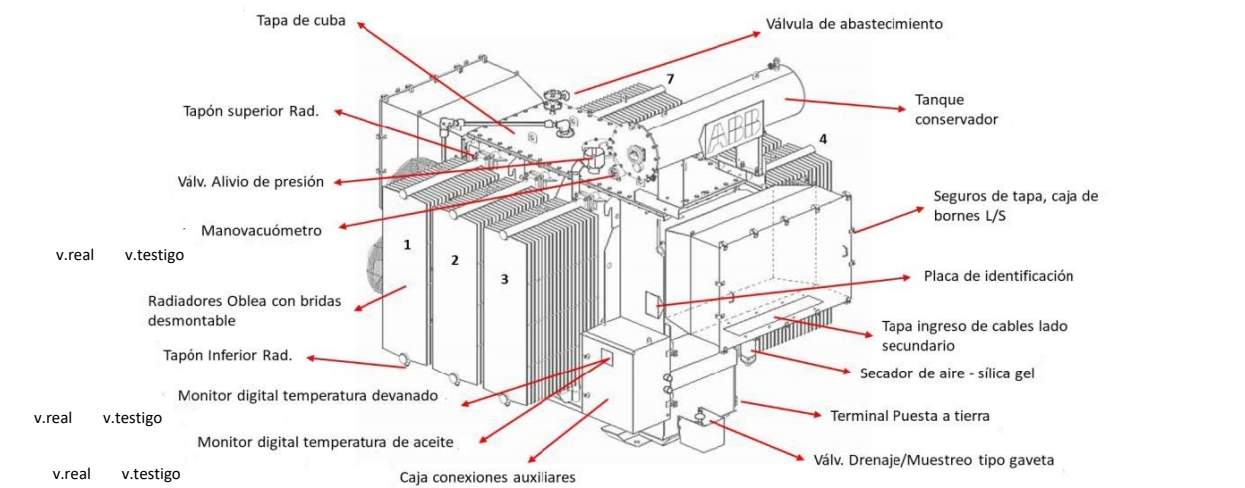

PATIO DE SUB ESTACIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	"✓"	"X"	"N/A"	
Candados y manijas de puertas de acceso				
Señalización de seguridad en cerco, transformador, bandejas				
Bandejas porta cables				
Sistema de iluminación y luces de emergencia en patio				

RECOMENDACIONES - OBSERVACIONES	SOLICITA AVISO SAP	# SOLICITUD
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

RESP. DEL SERVICIO:  
N° FOTOCHECK:  
FIRMA:

SUPERVISOR:  
N° FOTOCHECK:  
FIRMA: