





<div></div>		<div>MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE SUB ESTACIONES TIPO ESTACIÓN - PM1</div>				<div></div>	
		Área: Electricidad y Potencia			Versión: 004		
Fecha: 20-09-2023		Documento: MJ-EP-MPSET-001			Página: 1 de 1		
Tag de la sub estación:		Ubicación:		Orden de Trabajo:			
		Hora Inicio:		Hora de Fin:		Fecha:	
<div>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</div> <div>Completar los permisos de trabajo según la actividad adjuntados a la OT (IPERC - ATS - PETAR PETS)</div> <div>Inspección de herramientas y evitar exceso de carga (>25 kg)</div> <div>Usar implementos de seguridad personal de acuerdo al tipo de trabajo (EPP's).</div> <div>Realizar el aislamiento, bloqueo y confirmación energía cero de la sub estación eléctrica. evaluar</div>							
<div>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</div> <div>INSTRUCCIONES: Seleccionar "BUEN ESTADO" si no tiene observaciones, "OBSERVADO" si tiene observaciones, describir acción y solicitar aviso, llenar los valores de los instrumentos (actual / testigo).</div>							

TAG DEL TRANSFORMADOR

POTENCIA ACTUAL: MVA

CORRIENTE ACTUAL: A

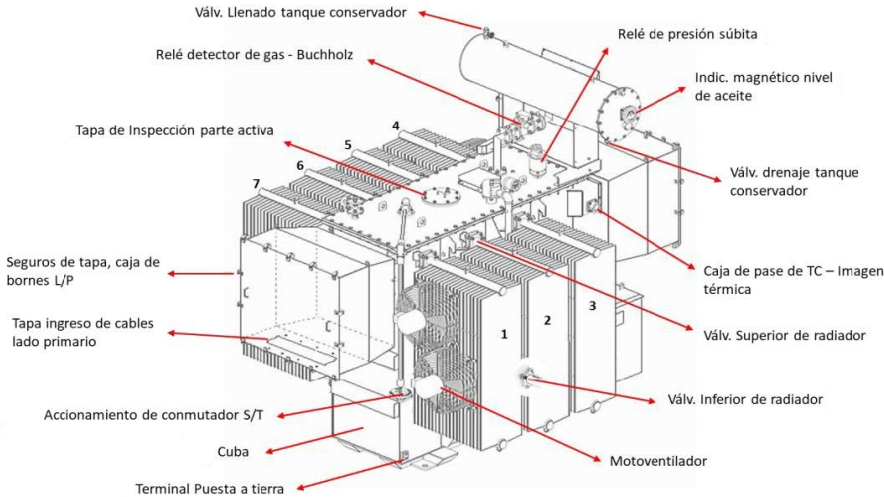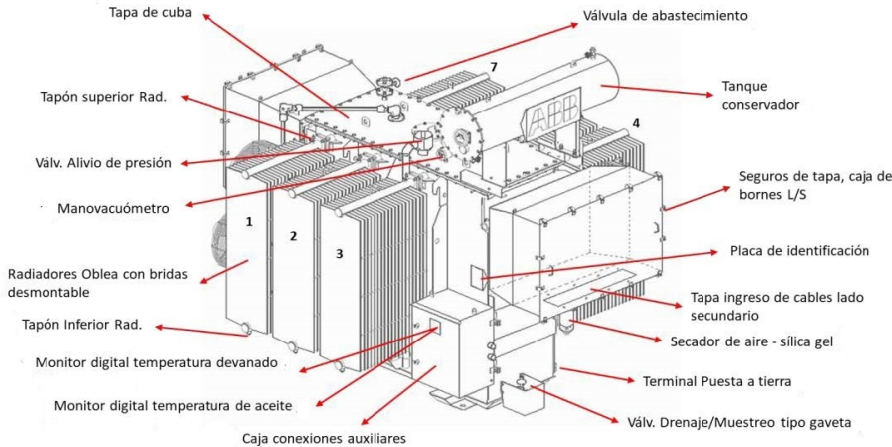

PATIO DE SUB ESTACIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	"✓"	"X"	"N/A"	
Candados y manijas de puertas de acceso				
Señalización de seguridad en cerco, transformador, bandejas				
Bandejas porta cables				
Sistema de iluminación y luces de emergencia en patio				

RECOMENDACIONES - OBSERVACIONES	SOLICITA AVISO SAP	# SOLICITUD
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

RESP. DEL SERVICIO:	SUPERVISOR:
N° FOTOCHECK:	N° FOTOCHECK:
FIRMA:	FIRMA: