


- LS = Leistungsschalter  
 LT = Lasttrenner ohne Sicherung  
 LTSi = Lasttrenner mit Sicherung  
 TM = Trennmesser  
 n.Tr = NH-Sicherungeinsatz Transformatorschutz  
 n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss  
 EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

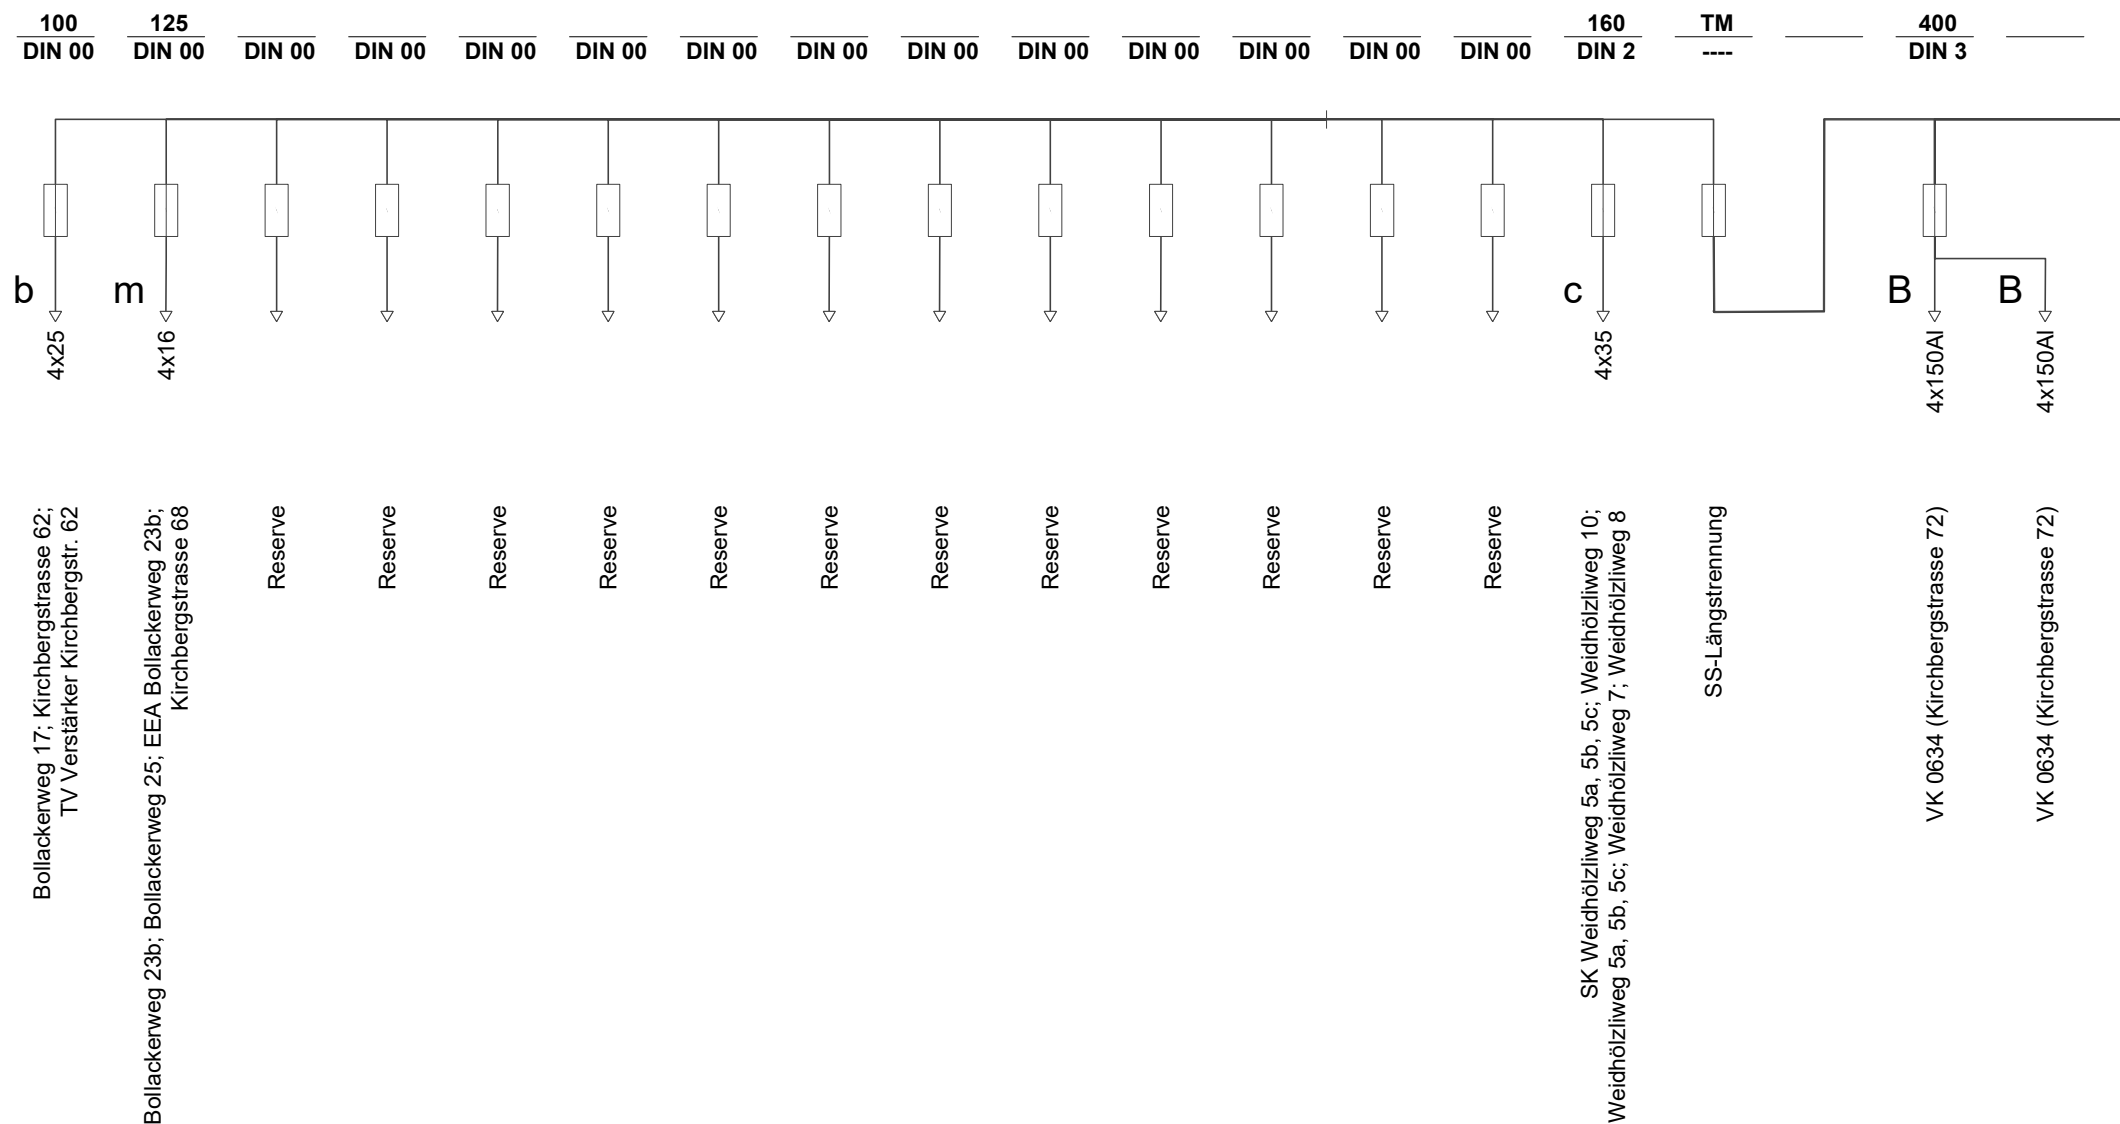

Küttigen  
Kirchbergstrasse

letzte Aenderung: 28.06.2018  
Blatt 2 von 2

**Eniwa AG**

LS = Leistungsschalter  
 LT = Lasttrenner ohne Sicherung  
 LTSi = Lasttrenner mit Sicherung  
 TM = Trennmesser  
 gTr = NH-Sicherungsseinsatz Transformatorschutz  
 n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss  
 EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

