


Küttigen
Gehrenstrasse

letzte Aenderung: 08.10.2018
Blatt 1 von 2

Eniwa AG

LS = Leistungsschalter
 LT = Lasttrenner ohne Sicherung
 LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
 TM = Trennmesser
 gTr = NH-Sicherungeinsatz Transformatorschutz
 n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
 EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

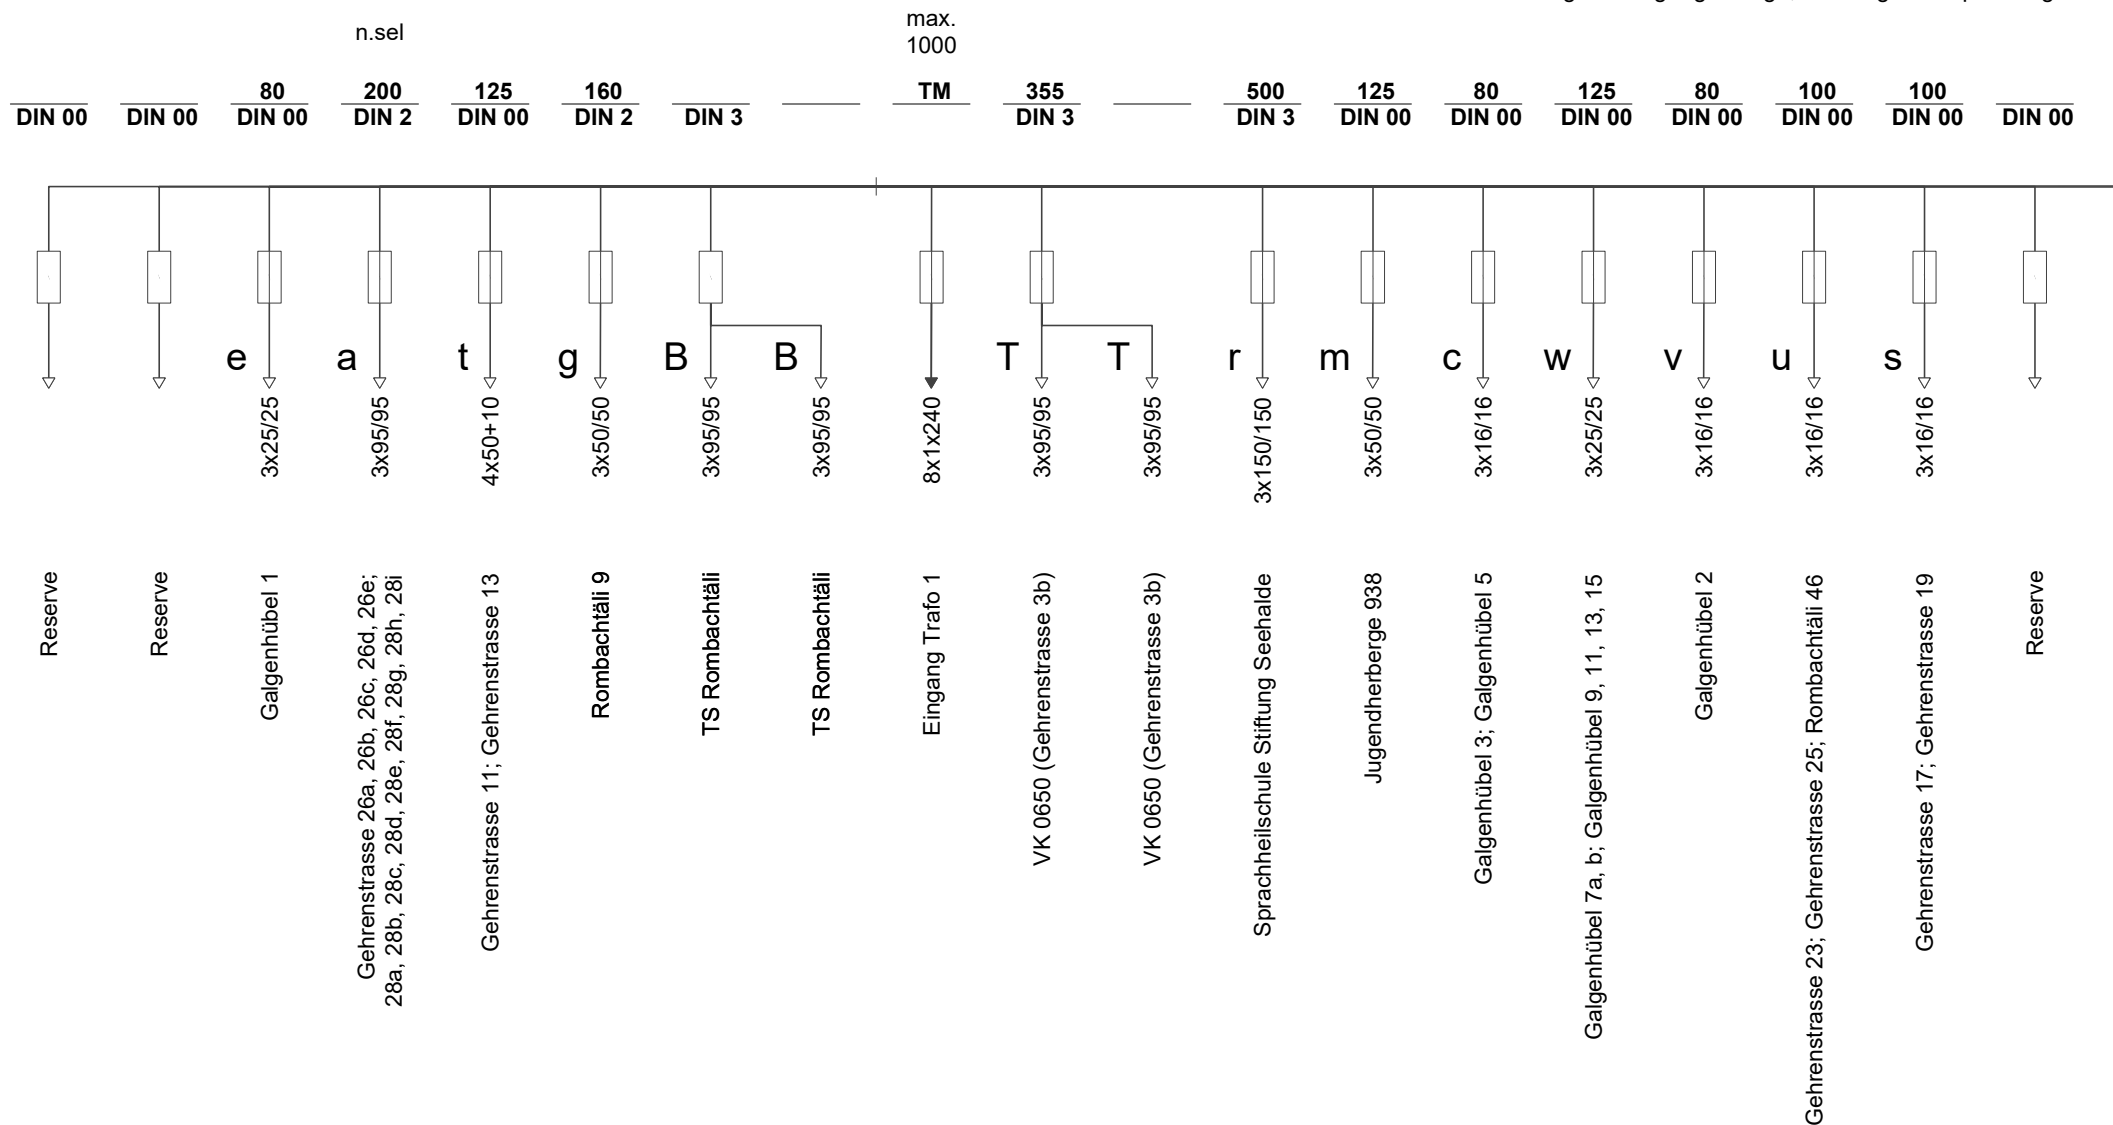

63

DIN 00



OeB und Eigenbedarf