VK 0635

Küttigen

Lärchenstrasse 3

Niederspannung

letzte Aenderung: 01.11.1978
Blatt 1 von 1

IBAarau Strom AG

Legende
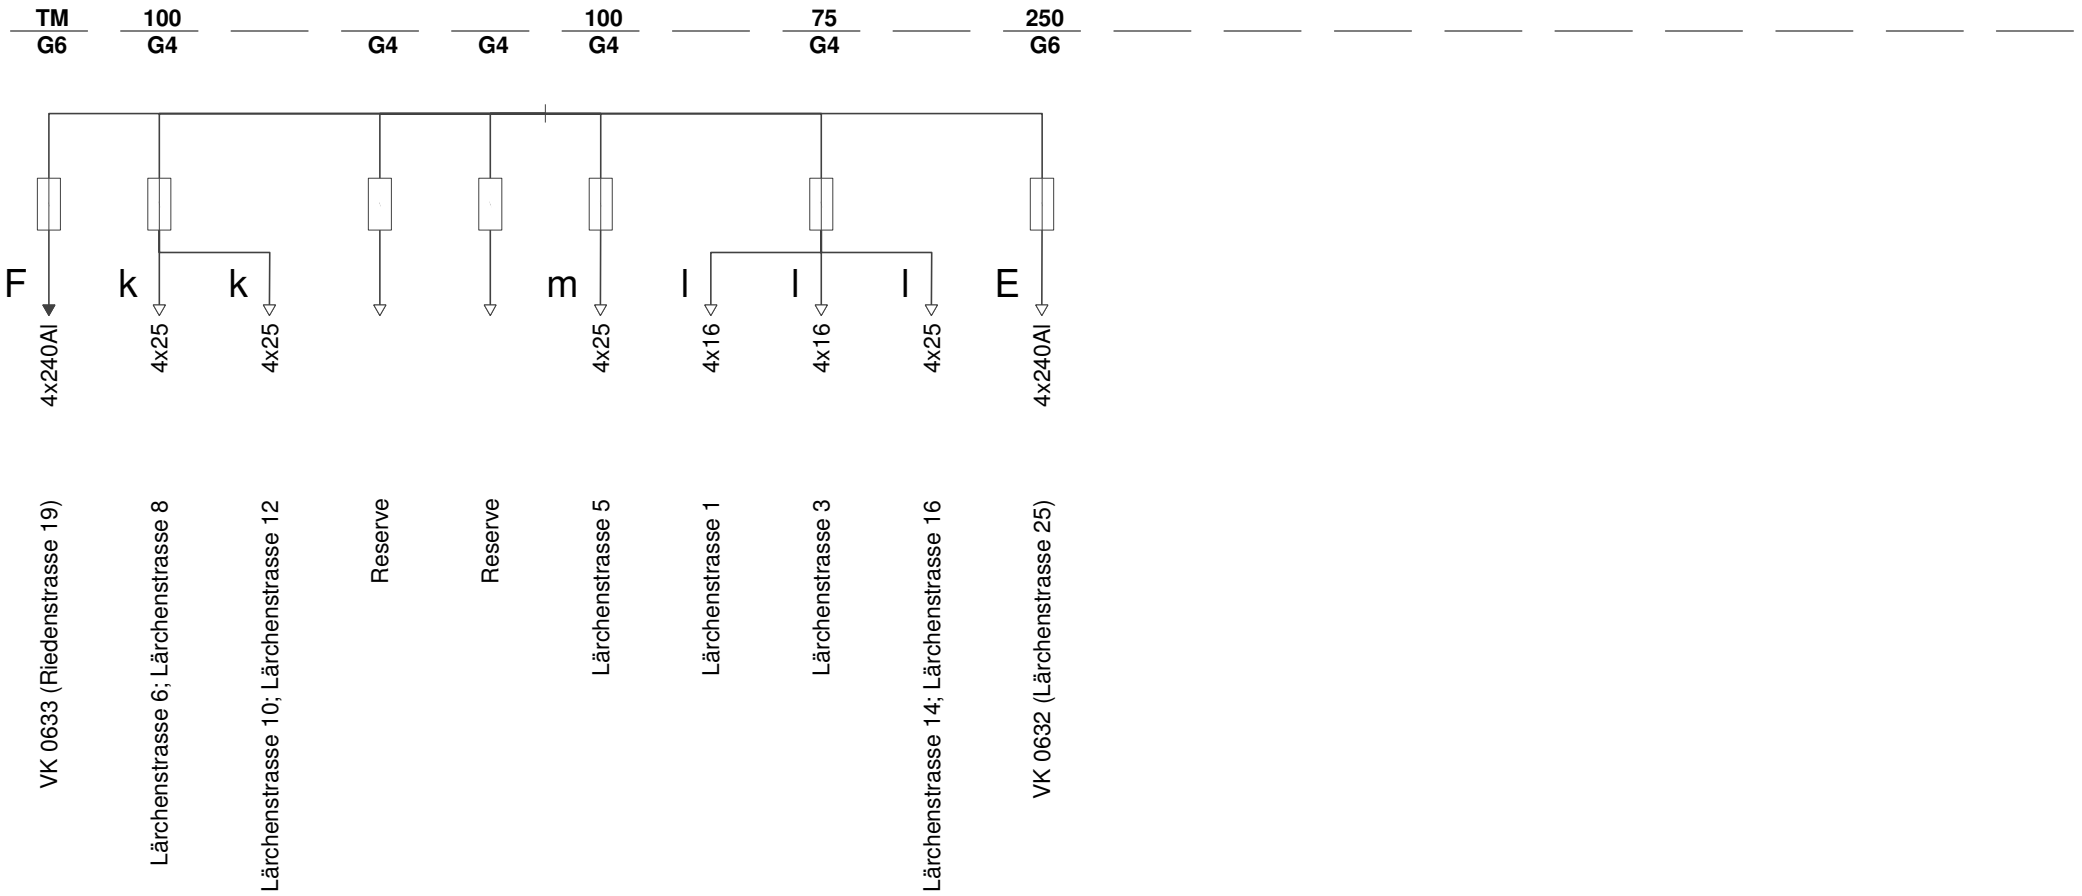
LS = Leistungsschalter
LT = Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung