Originalstrangliste TS Schulhaus Stockfeld

Niederspannung

Eniwa AG

Küttigen Schulhaus Stock letzte Aenderung: 28.06.2018 Blatt 1 von 2

= Leistungsschalter


= Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung

= Trennmesser

Legende

gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

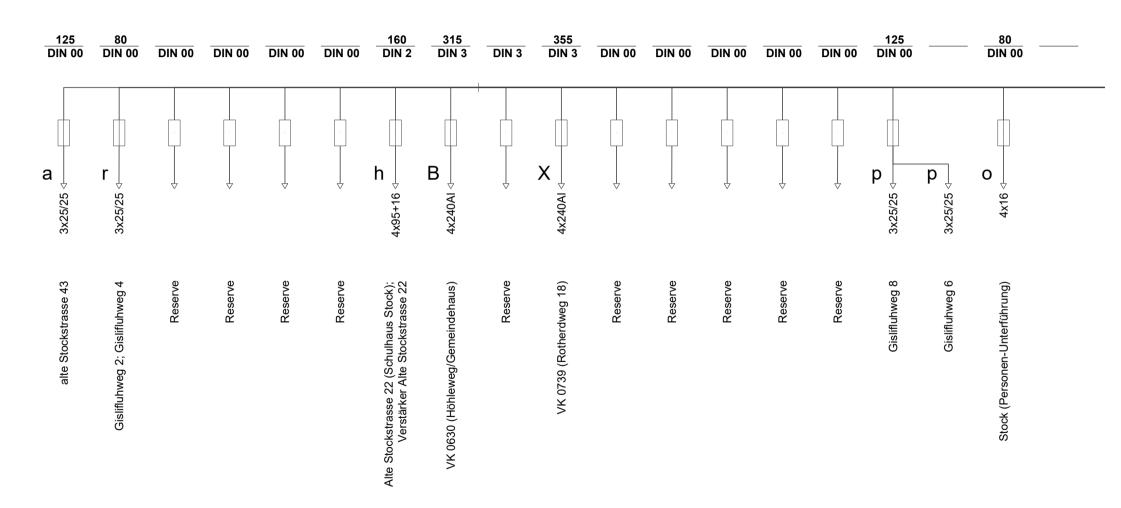

Originalstrangliste **Eniwa AG** Legende TS Schulhaus Stockfeld Niederspannung = Leistungsschalter = Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung Küttigen letzte Aenderung: 28.06.2018 = Trennmesser gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss Blatt 2 von 2 Schulhaus Stock EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung max. 1000 80 TM 80 250 250 500 315 160 **DIN 00** DIN 00 DIN 00 DIN 00 DIN 2 DIN 3 DIN 3 DIN 2 DIN 00 **DIN 00** DIN 3 **DIN 00 DIN 00 DIN 00** M g b 4x95 ⇔ 4x95+16 ← 8×1×240 ◆ 3x25/25 < 3x50/50 -3x240Al/150Cu Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve VK 0618 (Rotherdweg / Stockweg) Eingang Trafo Reserve OeB und Eigenbedarf Gislifluhweg 10; Verstärker Gislifluhweg 10 Gislifluhweg 12 Reserve Gislifluhweg (Schulhaus) VK 0614 (Alte Stockstrasse 37) VK 0620 (Stockweg/Hauptstr. 2) VK 0614 (Alte Stockstrasse 37) Alte Stockstrasse 37