



# 3 tones except filter

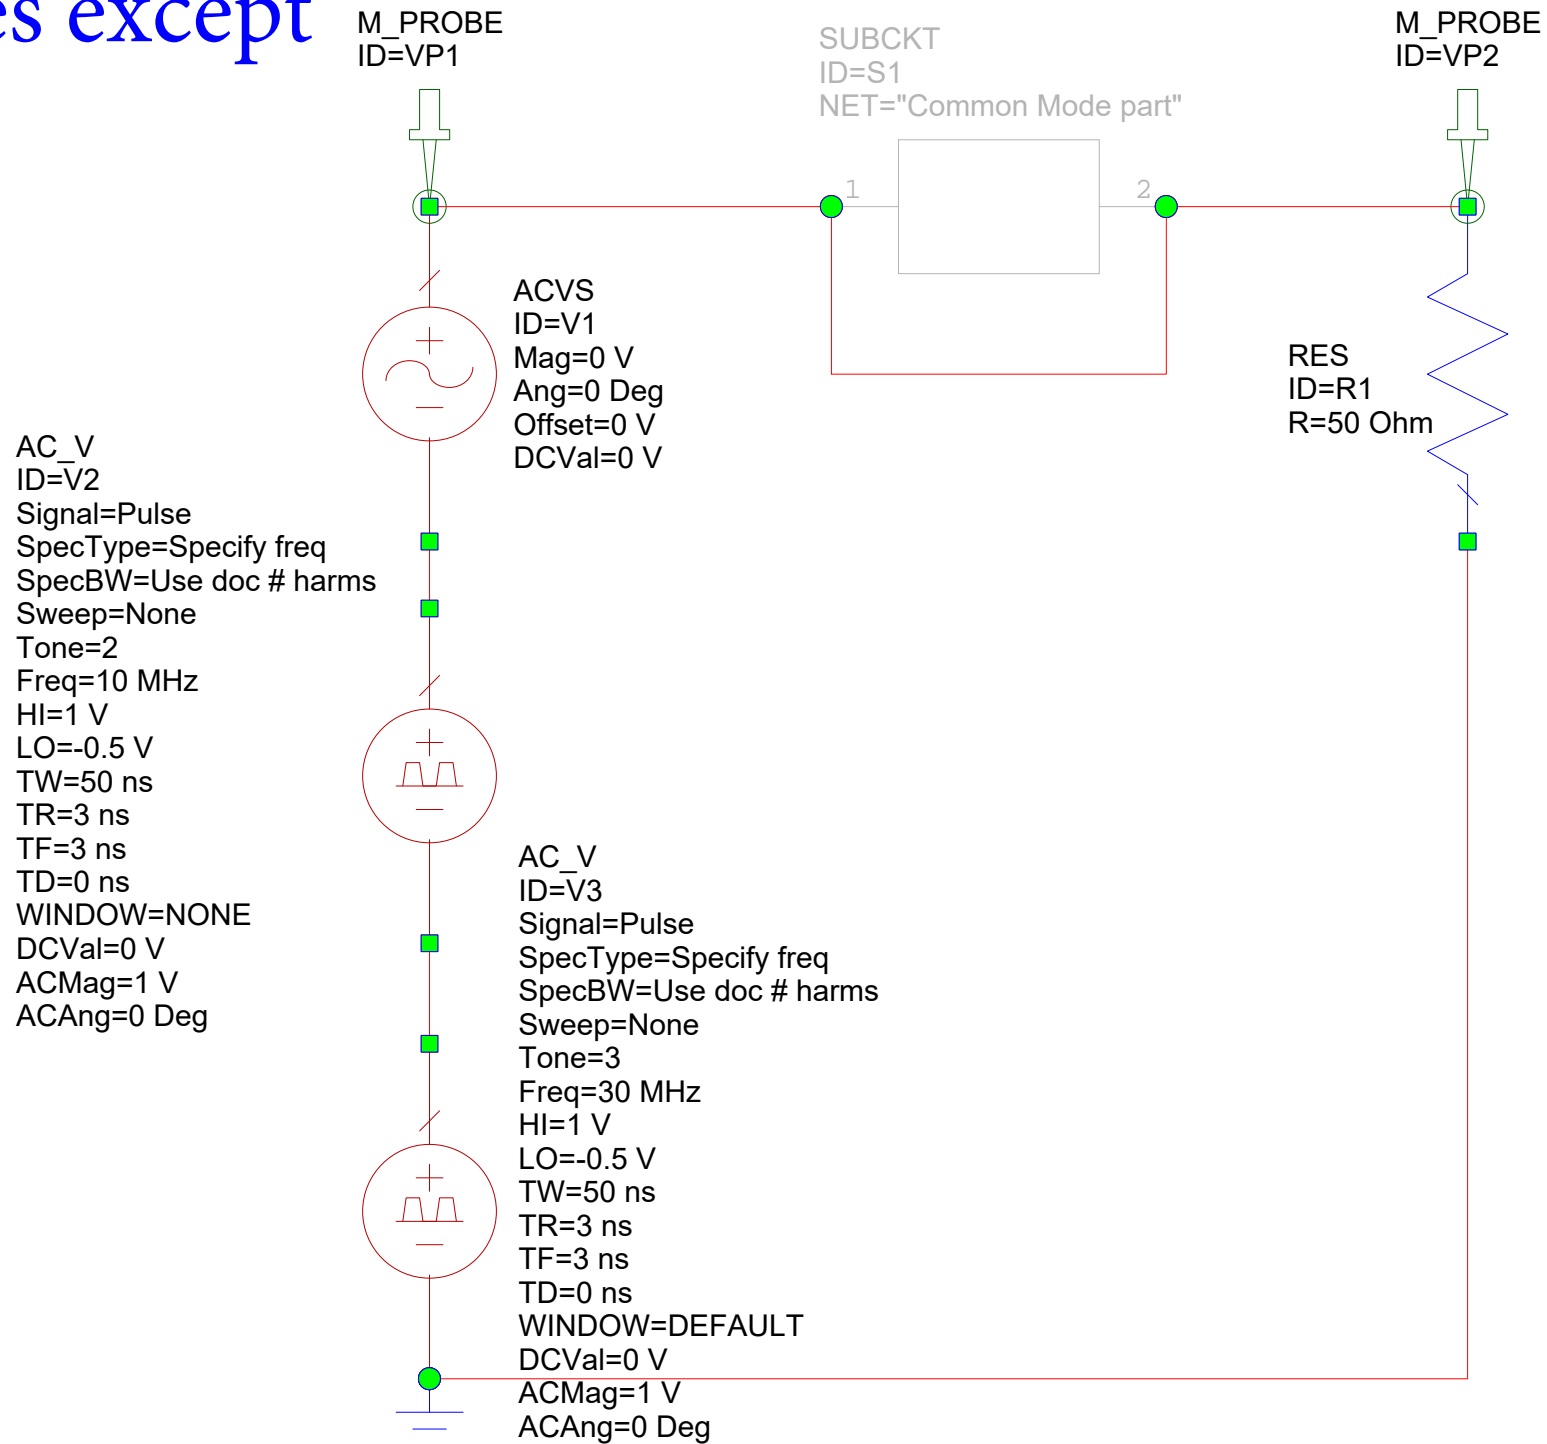

# TD\_CMP\_Mul

Vtime(M\_PROBE.VP1,1) [\*] (V)  
TD\_CMP\_Multi.AP\_TR

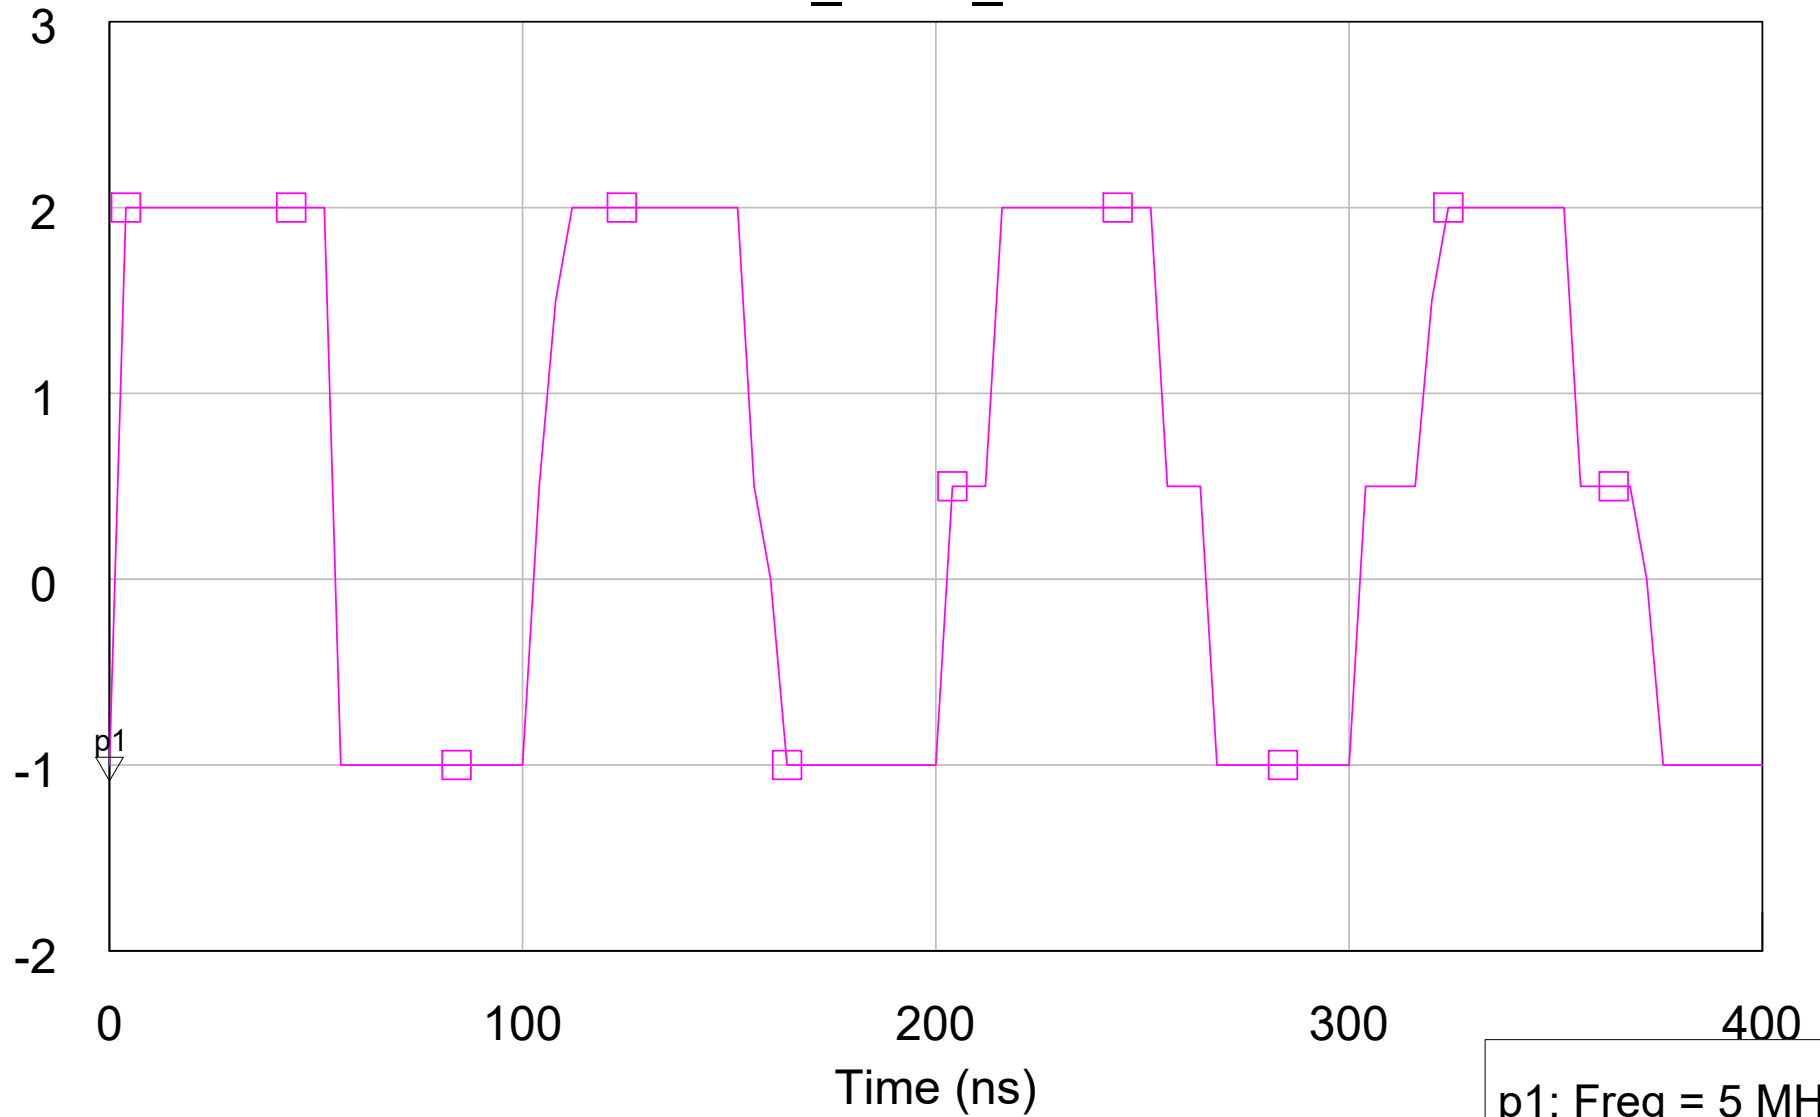

# TD\_CMP\_Vfft

- |Vfft(M\_PROBE.VP1,0,3,100,3,80,0,4,0)|[\*] (V)  
TD\_CMP\_Multi.AP\_TR
- |Vfft(M\_PROBE.VP1,0,3,100,3,10,0,4,0)|[\*] (V)  
TD\_CMP\_Multi.AP\_TR

