
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Size : 5-10 mm - (3/8) **Date : 11/10/2026**

SIEVE ANALYSIS											
Microns	**16000**	**11200**	**9500**	**6300**	**4750**	**4000**	**3350**	**2850**	**2360**	**2000**	**Pan**
Results (%)	0.00	0.00	2.65	59.05	34.25	3.00	0.35	0.70	0.00	0.00	0.00


Sieve Analysis — Particle Size Distribution

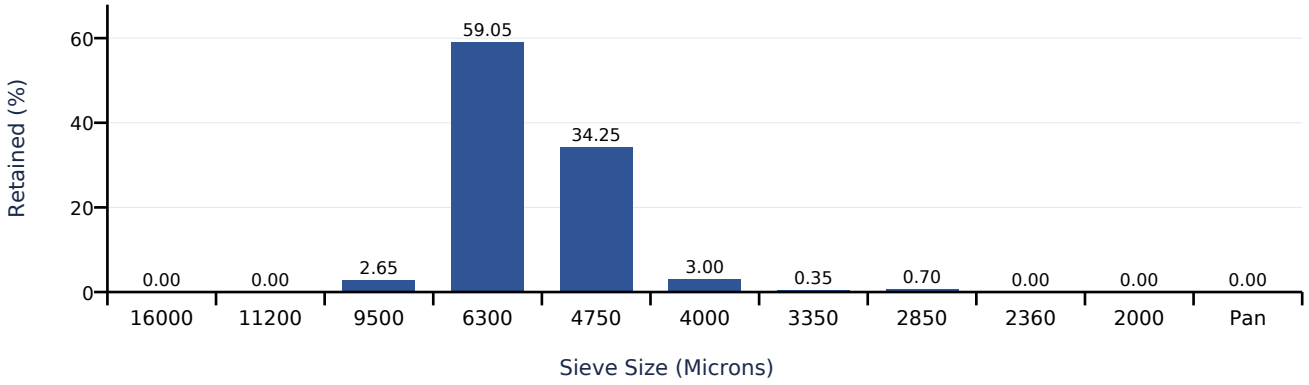

MOISTURE CONTENT			
Property	**Result**	**Unit**	**Status**
Moisture Content	0.10	%	**PASS ✓**

CHEMICAL COMPOSITION						
Compound	**MgO**	**Al_2O_3**	**SiO_2**	**CaO**	**Fe_2O_3**	**CaCO3**
Conc. %	1.671	0.472	2.552	53.180	0.303	94.927

Compounds in the Form of Oxides

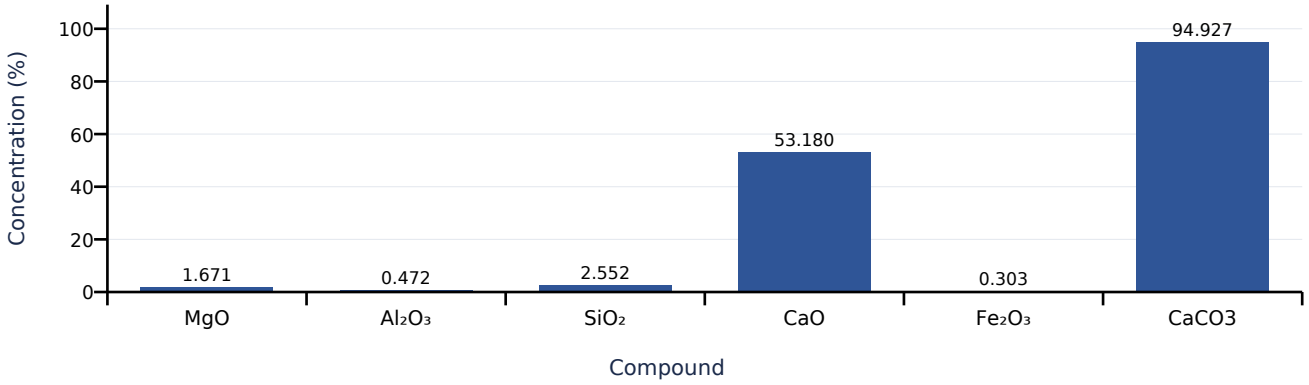

PREPARED BY QC : **STAMP:** **APPROVED BY QC MANAGER :**





