
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Size : 5-10 mm - (3/8)	Date : 11/10/2026

SIEVE ANALYSIS

Microns	16000	11200	9500	6300	4750	4000	3350	2850	2360	2000	Pan
Results (%)	0.00	0.00	2.65	59.05	34.25	3.00	0.35	0.70	0.00	0.00	0.00

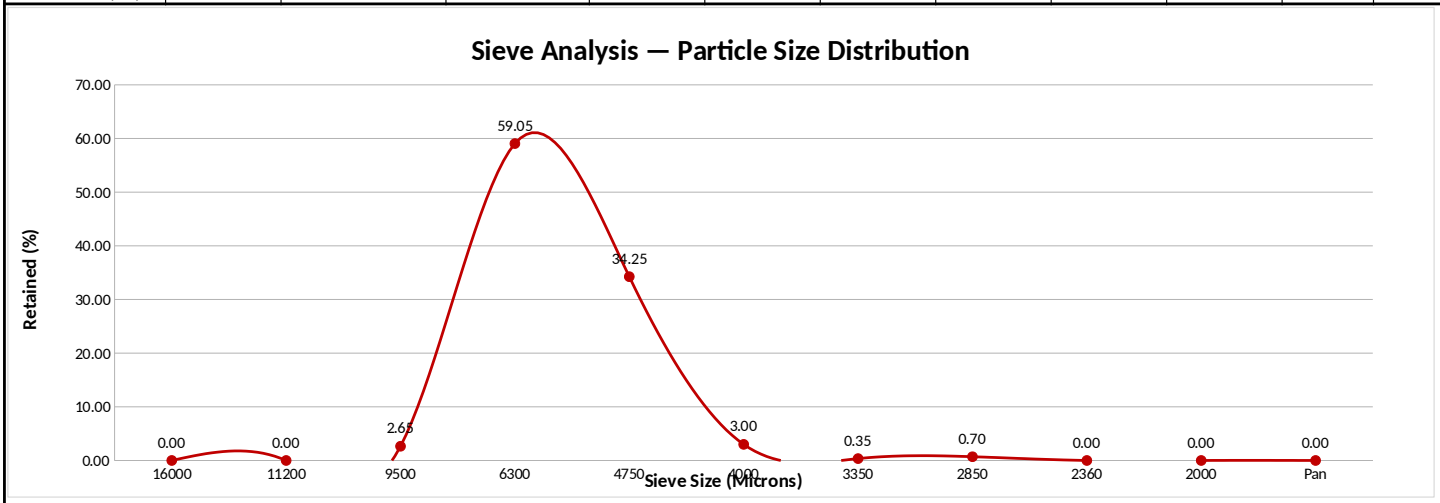


MOISTURE CONTENT

Property	Result	Unit	Status
Moisture Content	0.10	%	PASS ✓

CHEMICAL COMPOSITION

Compound	MgO	Al_2O_3	SiO_2	CaO	Fe_2O_3	$CaCO_3$
Conc. %	1.671	0.472	2.552	53.180	0.303	94.927

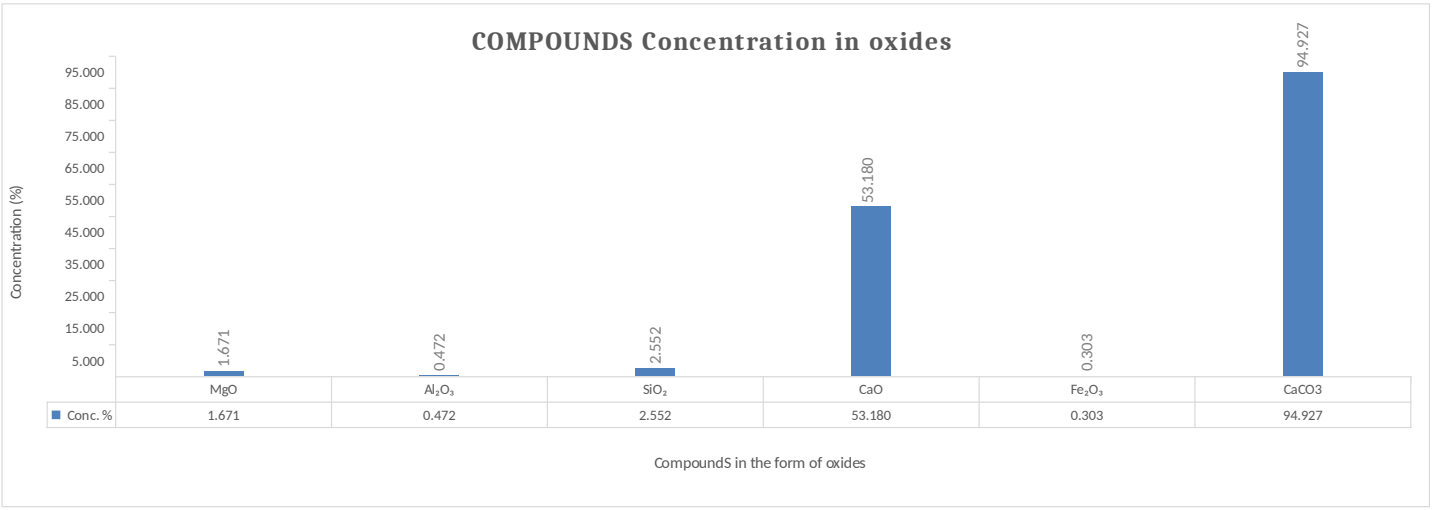

PREPARED BY QC :

STAMP:

APPROVED BY QC MANAGER :