



Bell 選別感度要約

Weihs 1998: $|S|$ と窓幅 (weihs1998_longdist_longdist1)

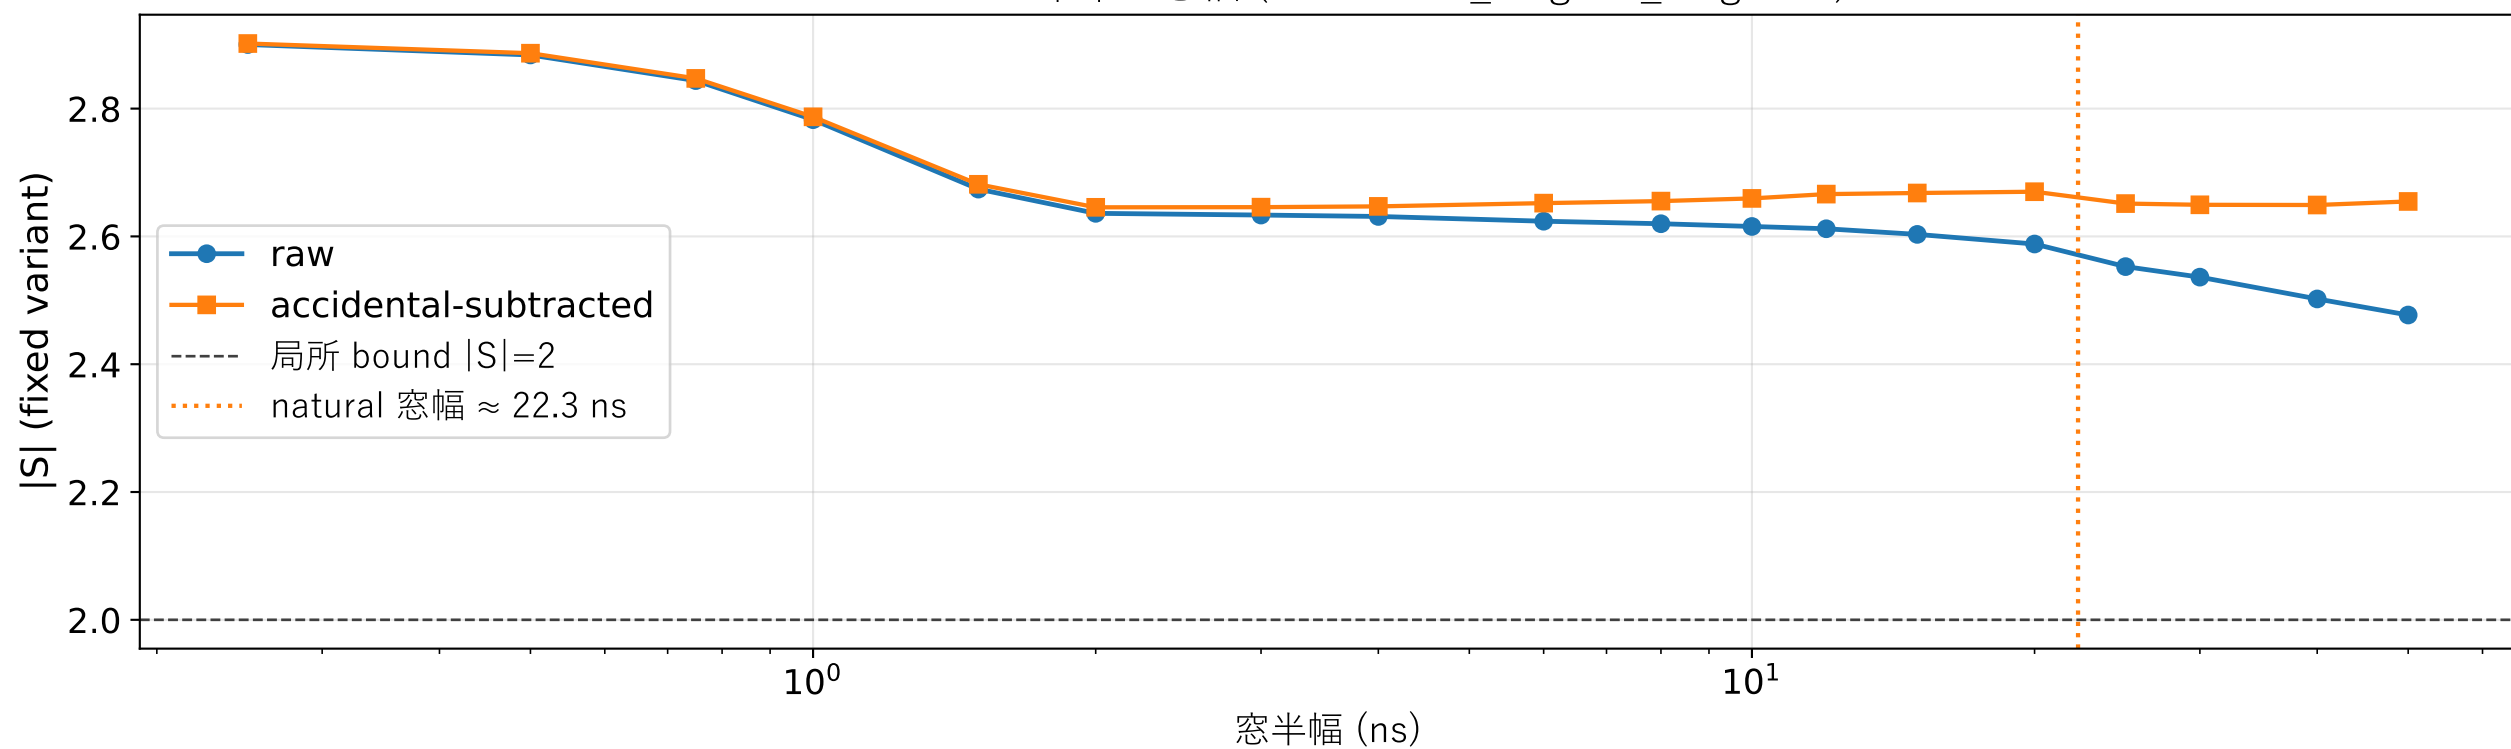

NIST: CH J_prob vs 窓幅 | KS(A)=0.029 | KS(B)=0.041

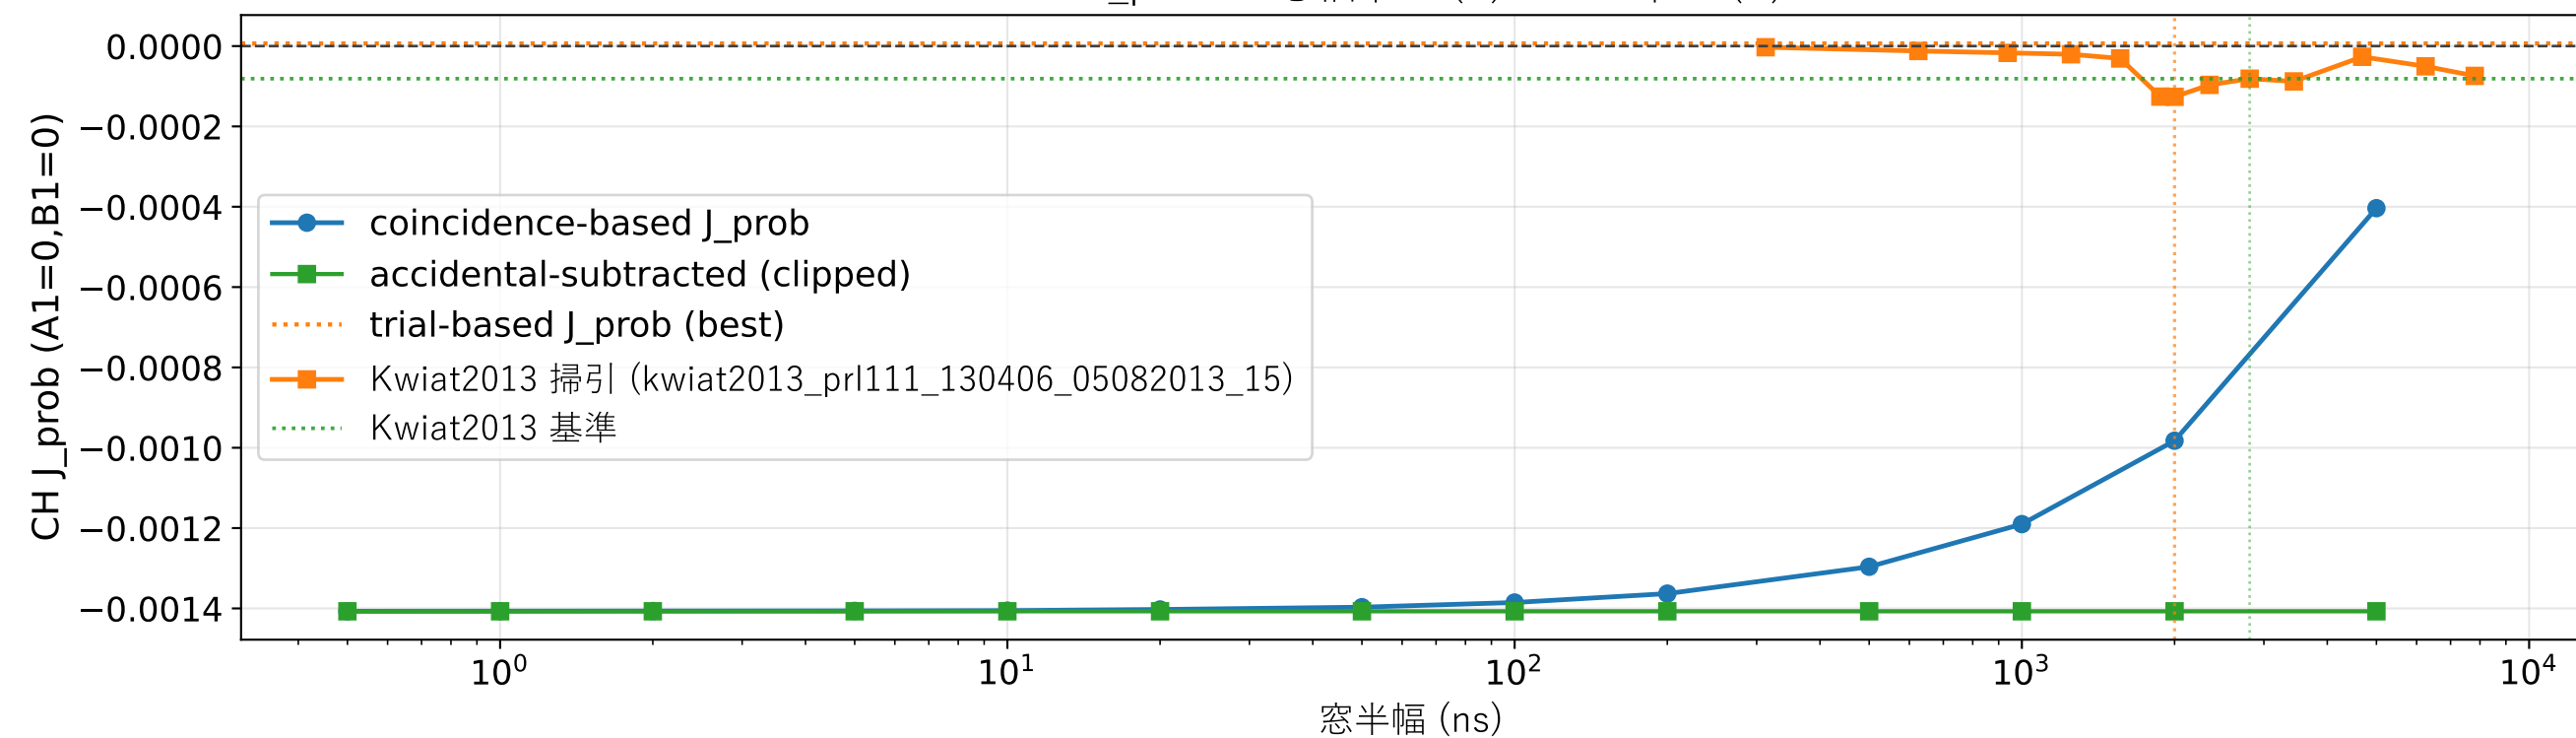

Delft (event-ready): CHSH S と開始オフセット

