


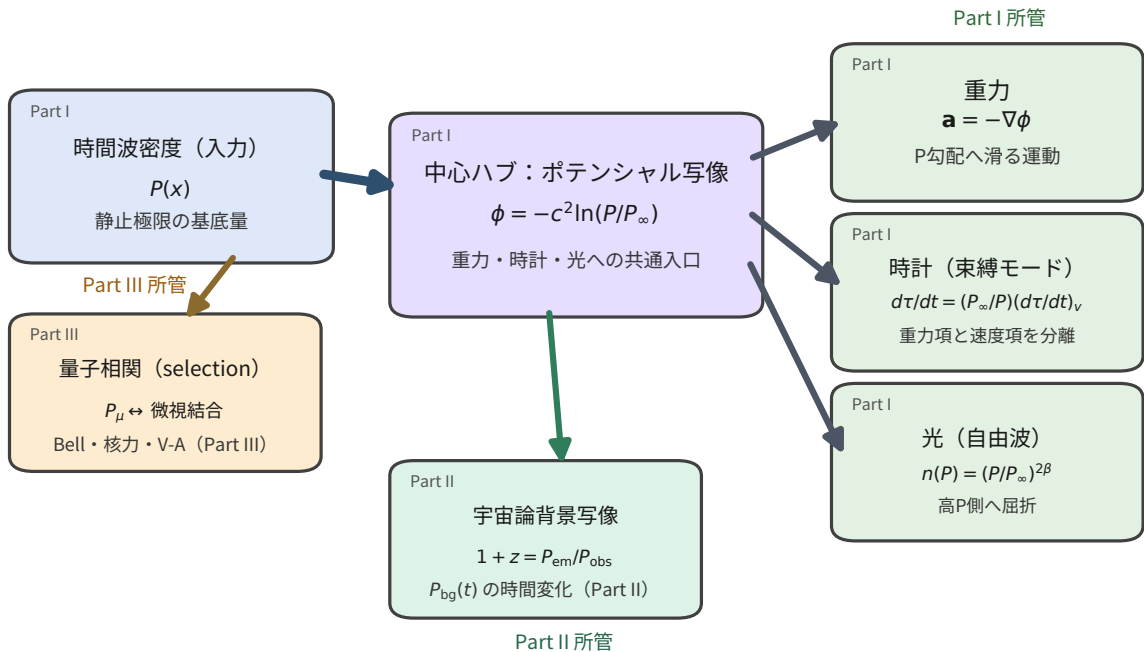

Part I は写像と β_{frozen} を固定し、Part II/III は固定値のまま反証監査を行う。