
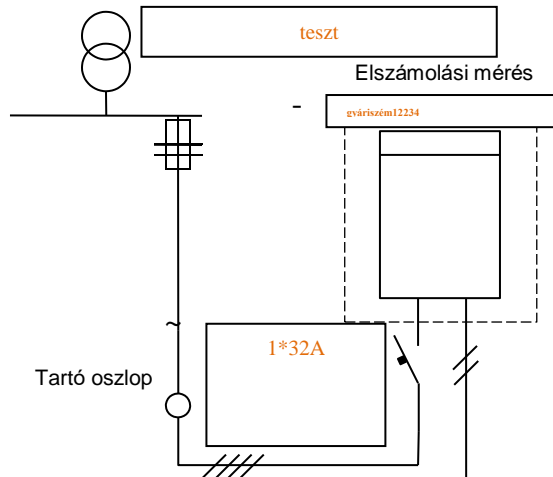


FELHASZNÁLÁSI HELY AZONOSÍTÓ: USER\_1

MÉRÉSI PONT AZONOSÍTÓ: mérési pont ID 45679

## Kapcsolási vázlat

napelem panelnapelem panel


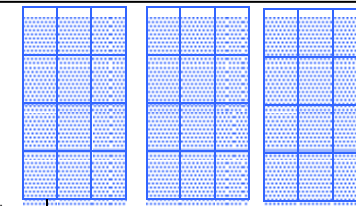


Mért fővezeték

ABB UNO-DM-3.0-TL-PLUS-XYK-JVN típusú

teszt  
16 m DC hosszteszt  
teszt

4 pólusú leválasztó kapcsoló

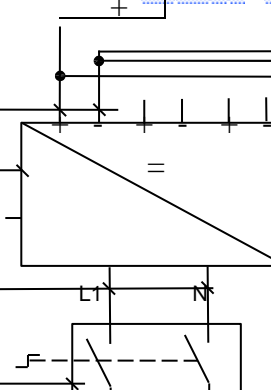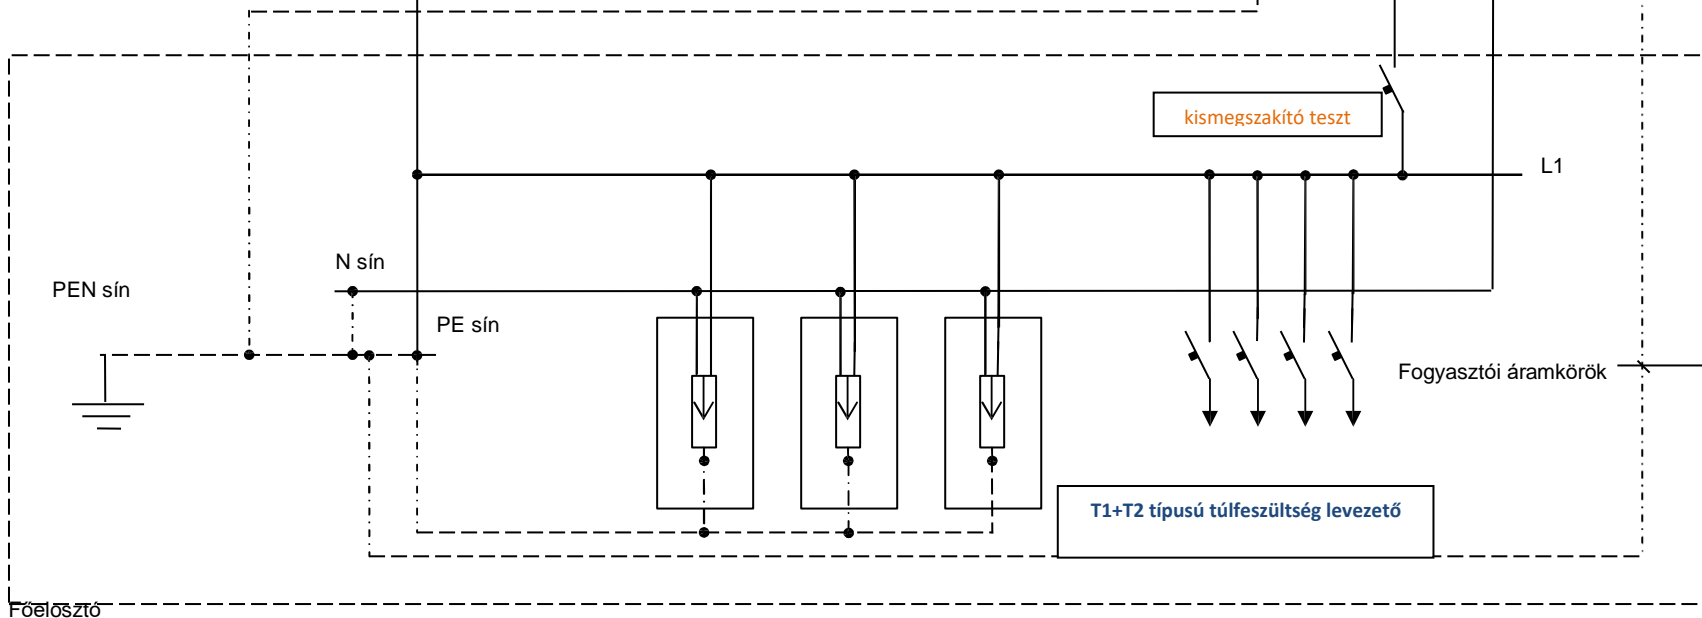16 mm<sup>2</sup>  
16 m DC hossz

kismegszakító teszt

L1

PEN sín

N sín

PE sín

Fogyasztói áramkörök

16 mm<sup>2</sup>  
teszt

T1+T2 típusú túlfeszültség levezető

Főelosztó

Almás: 98