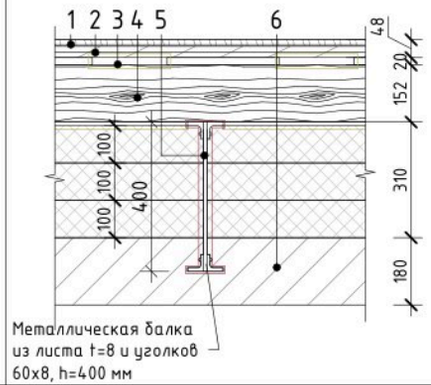
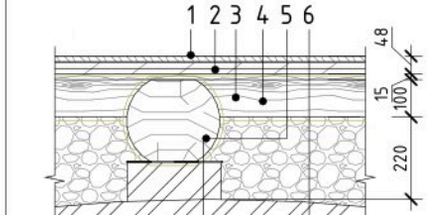
5					
537, 540, 544, 546	5.11		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-АИ– 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 20х120 (шаг 380 мм) – 20 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 170х150 (шаг 570) 5. Клепанные металлические балки с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м^3) – 3х100) – 400 мм 6. Штукатурка по сетке – 180 мм	215.22	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (Общая S=16,45 ; захв. 1.1 – S= 13,71 м^2; захв. 1.3 – S=2,74 м^2); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V= 74,91 куб.м.)
538	5.12		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 200х100 (шаг 1200) 5. Балка – бревно 220х250 (шаг 1320) по подкладке их рубероида,с проектной засыпкой	49.65	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (Общая S=29,7 ; захв. 1.1- S= 29,7 м^2)