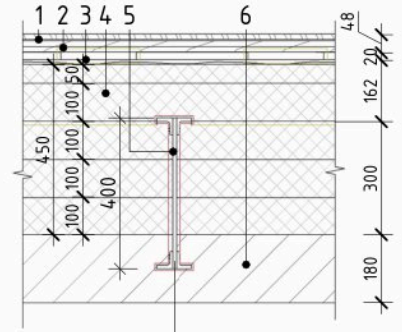
5.11р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-РР.АИ- 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 20х120 (шаг 380 мм) – 20 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 170х150 (шаг 570) 5. Клепанные металлические балки с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м^3) – 3х100) – 400 мм 6. Штукатурка по сетке – 180 мм	26.45	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая S=16,45 ; захв. 1.1: S=13,71 м^2; захв. 1.3 - S=2,74 м^2); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V= 74,91 куб.м.)