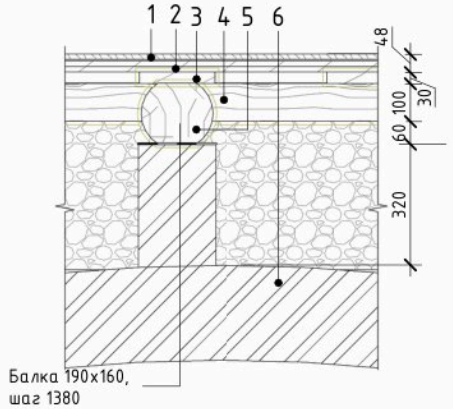
5.21		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 200х100 (шаг 1000) на кирпичных столбиках 5. Балка – бревно 190х160 (шаг 1380) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 320-350 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	35.56	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=18,62 м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг

1 5 этажа в осях

	Площадь, кв. м.	Кат. пом.
	48.75	
	23.60	
	68.38	В3