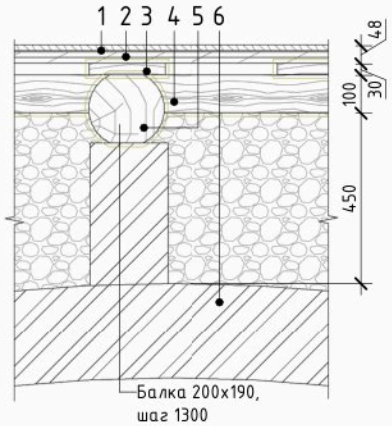
9.55	B4	
31.31	B3	
6.26		
82.48		
55.77		
29.78		
54.96		
18.51		
35.55		
65.90		

5.22		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45x120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 100x215 (шаг 560) – 100 мм 5. Балка – бревно 220x180 (шаг 1380) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-650 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	97.40	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=75,01 м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг