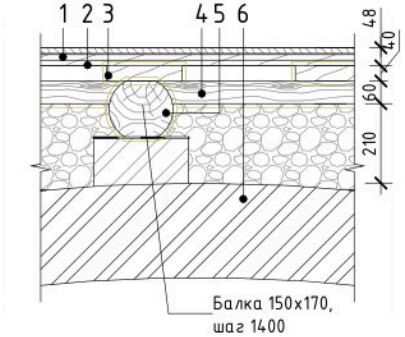
130	1.8.1		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 170х60 (шаг 670 мм) 5. Балка – бревно 150х170 (шаг 1400) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	27.81	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=11,93м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг