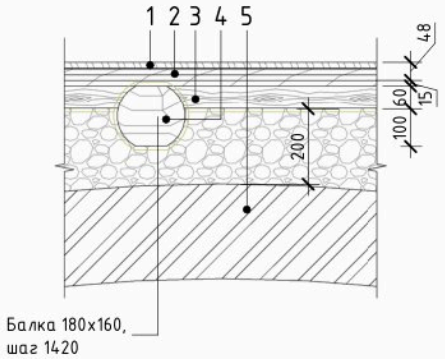
550, 554, 574	5.24		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок в лаги (шаг 380 мм) Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 3. Лага 150х60 (шаг 650) 4. Балка – бревно 180х160 (шаг 1420) по подкладке из рубероида,с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	19.96	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.4 S=41,51м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг

556, 557,