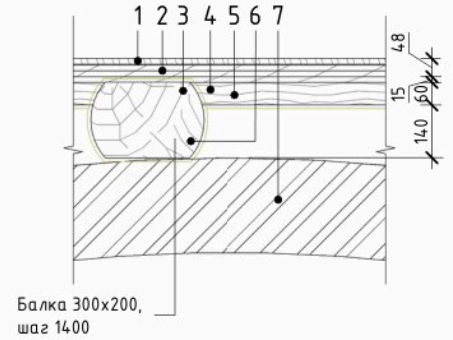
5.13р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм 3. Дополнительные лаги между исторических лаг 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 100х60 (шаг 600) – 60 мм 5. Балка перекрытия – бревно 300х200 с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-340 мм (шаг 1400) – 200 мм 6. Прогон – бревно 360х210 – 210 мм 7. Существующее основание – кирпичный свод	153.28	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.1: S=29,39 м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг