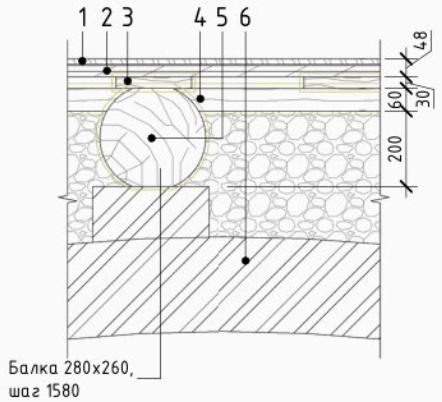
ı стен фрагмента 5 А-Р	
ощадь, кв м	Примечание
.94	
28	
.22	

5.27		1 .Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 180х60 (шаг 900) 5. Балка – бревно 260х280 (шаг 1580) по подкладке из рубероида,с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-650 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод – см. ТО	120.27	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=77,98м²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг