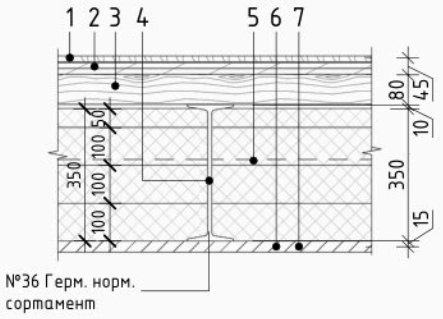
5.2		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – сплошной дощатый настил – 40 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 70х200 (шаг 510) – 70 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Двутавры №36 Герм. норм. сортамент с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м^3) 3х100+1х50) – 350 мм 5. Лага 60х215 (между клепанными балками) – 215 мм 6. Подшивка из доски – 30 мм 7. Штукатурный слой - 50мм	181.03	Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V=62,93 куб.м.)