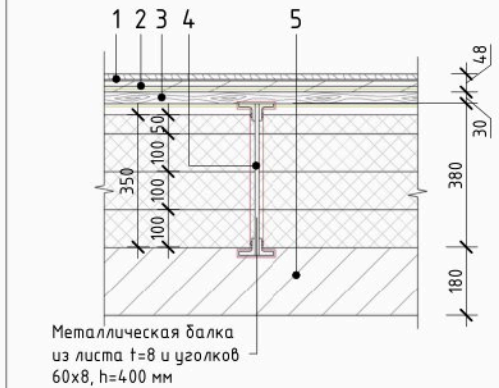
5.4р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ - 15+3 мм. 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 30х200 (шаг 380 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Клепанные металлические балки с проектным заполнением пустот минеральной ватой ((ρ=35-45 кг/м^3) – 3х100+1х50) – 350 мм 5. Штукатурка по сетке – 180 мм	58.38	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=1,44 м^2); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V= 29,64 куб.м.)
Пустоты между металлическими балками				