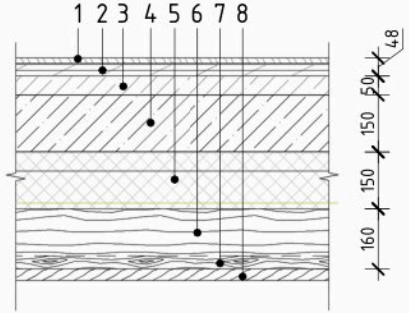
металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем (V=62,93 куб.м.)				
5.5		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ - 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Стяжка - 50 мм 4. Плита перекрытия бетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 150 мм 5. Минераловатные плиты ((ρ=35-45 кг/м^3) – 1х100+1х50) – 150 мм Существующая конструкция потолка – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 6. Балка 200х160 (шаг 700) 7. Подшивка из доски – 30 мм 8. Штукатурный слой - 50мм	12.43	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=5,79 м^2) Пустоты между деревянными конструктивными элементами заполнить минераловатным утеплителем (V= 6,22 куб.м.)