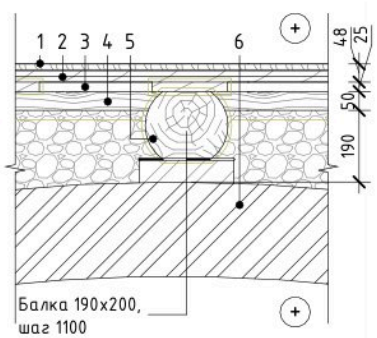
еть пропитку элементов и пола итным м. п VIII лист 1) 13,69м²). После деревянных пола произвести еностекольным ерха лаг	133	1.24.1		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 25 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 100х50 (шаг 500 мм) 5. Балка – бревно 200х190 (шаг 1100) на кирпичных столбиках, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 190-260 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	33.14	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=22м²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг