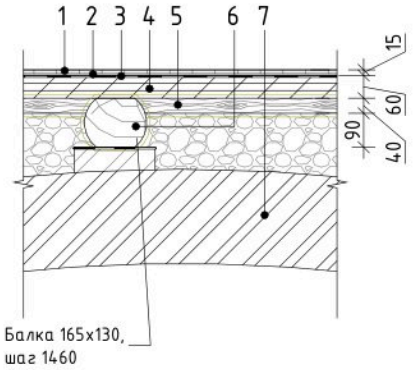
409, 410, 420	4.7р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2-6. см. тип 4.7	118.99	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=54,73м^2). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг