


Поставляемая фанера
из листа $t=8$ и уголков
60x8, $h=400$ мм

538

5.12

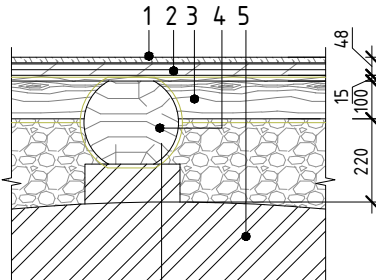

1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм
 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм
- Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3:
3. Лага 200x100 (шаг 1200)
 4. Балка – древно 220x250 (шаг 1320) по подкладке их рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-650 мм
 5. Существующее основание – кирпичный свод

49.65

Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (Общая $S=29,7$; захв. 1.1- $S=29,7$ м²)