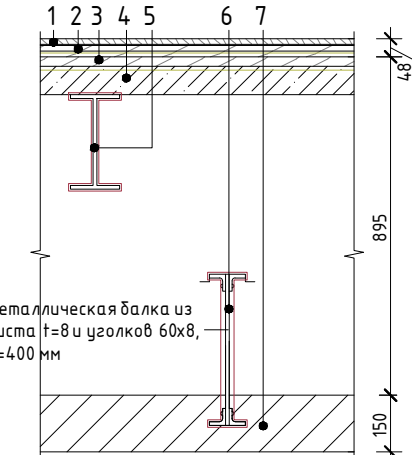
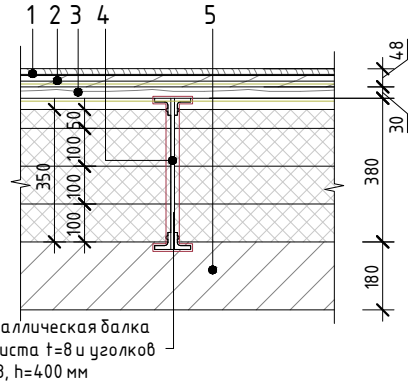



Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю

Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 5				
5.1		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 25x200 (шаг 250 мм) – 25 мм 4. Плита монолитная железобетонная НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм 5. Металлическая балка перекрытия – 200 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 6. Клепанные металлические балки – 400 мм 7. Штукатурка по сетке – 150 мм	32.21	

Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю

Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
5.4		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 30x200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Клепанные металлические балки с проектным заполнением пустот минеральной ватой ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) – 3x100+1x50) – 350 мм 5. Штукатурка по сетке – 180 мм	26.19	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: $S=0,65 \text{ м}^2$); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем ($V=29,64 \text{ куб.м.}$)
5.4.1		1. Плитка керамогранитная ($K_{тр}=0,40$; класс износостойкости 3, цвет по RAL и раскладку см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ) – 15 мм	43.41	Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить