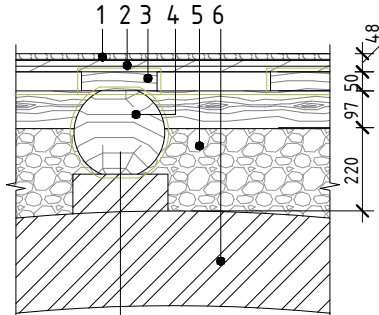


541	5.20		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – доска разрезанная 200х50 (шаг 500) – 50 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 200х100 (шаг 480) – 100 мм 5. Балка – бревно 220х240 (шаг 1460) по подкладке их рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 220-650 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД-2026-1-Т01.3)	70.75	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (захв. 1.1- S= 39,49 м²); После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
-----	------	--	--	-------	--