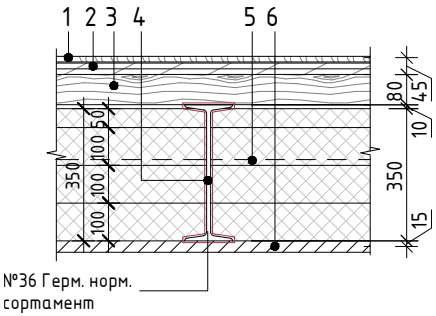


5.2	 №36 Герм. норм. сортамент	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 80х200 (шаг 500) – 80 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Двутавры №36 Герм. норм. сортамент с проектным заполнением пустот минеральной ватой ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) 3х100+1х50) – 350 мм 5. Лага 60х215 (между клепанными балками) – 215 мм 6. Подшивка из доски – 30 мм 7. Штукатурный слой – 50мм	179.87	Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем ($V=62,93 \text{ куб.м.}$)
-----	---	--	--------	--