


пустоты между
металлическими балками

5.4р

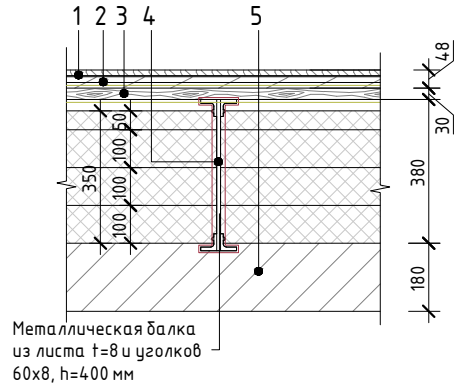

8. Существующее основание – кирпичный свод – см. раздел НД-2026-1-Т01.3

1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм
3. Добор – разреженный дощатый настил 30x200 (шаг 250 мм) – 30 мм
Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3:
4. Клепанные металлические балки с проектным заполнением пустот минеральной ватой ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$ – 3x100+1x50) – 350 мм
5. Штукатурка по сетке – 180 мм

58.13

Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: $S=1,44 \text{ м}^2$);
Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем ($V=29,64 \text{ куб.м.}$)