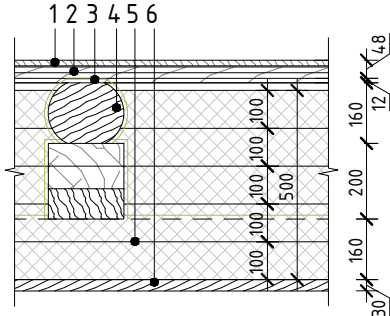


материалами балками
полнить
минераловатным
утеплителем (V=62,93
куб.м.)

5.5		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2.. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – фанерные листы водостойкие нешлифованные 1 слой по 12 мм – 12 мм Существующая конструкция потолка – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Балка 200х160 (шаг 1300) по подкладкам из досок 5. Балка 200х160 (шаг 700) с проектным заполнением пространства между существующими балками – минераловатные плиты ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) – 5х100) – 500 мм 6. Подшивка из доски – 30 мм 7. Штукатурный слой – 50мм	12.43	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: $S=5,79 \text{ м}^2$) Пустоты между деревянными конструктивными элементами заполнить минераловатным утеплителем (V= 6,22 куб.м.)
5.7		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм	74.46	Предусмотреть пропитку деревянных элементов