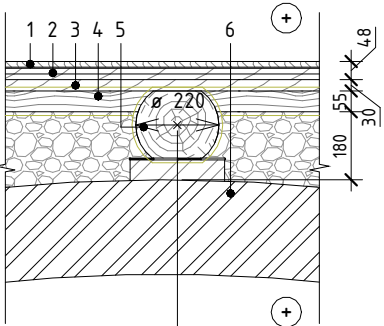
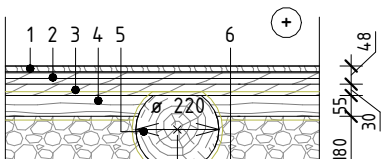
 Сохраняемый кирпичный столбик	3. Грунт/подложка 4. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 70 мм 5. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 6. Засыпка керамзитом М350 Ф10–20 – 180–380 мм 7. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД–2026–1–Т01.3)		
106, 107, 110, 120, 122	1.15	 Балка 210х170, шаг 1430	1. Чистовое покрытие – паркет дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД–2026–1–Т01.3: 4. Лага 140х55 (шаг 700 мм) 5. Балка – бревно 210х170 (шаг 1430) по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 180–380 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД–2026–1–Т01.3)	11.89	Предусмотреть пропитку деревянных исторических элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (S= 15,55 кв.м.); После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
106, 107, 110, 120, 122	1.15р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД–2026–1–Р–1.1/1.3/1.4/2–РР.АИ – 15+3 мм 2–6. см. тип 1.15	12.00	Предусмотреть пропитку деревянных исторических элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (S=17,44 кв.м.); После