


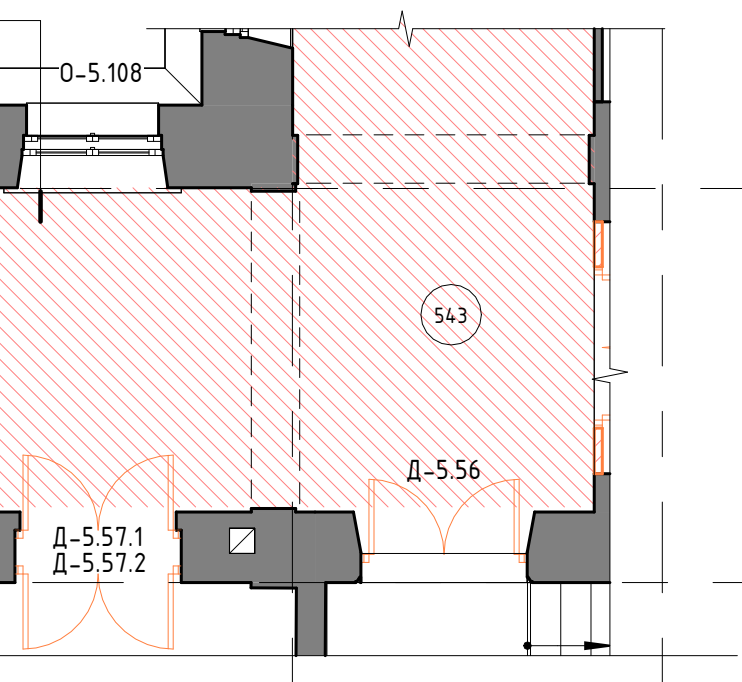

Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/А-Р

Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 5				
5.7р	Балка 230х190, шаг 1430	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ – 15+3 мм. 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 25х200 (шаг 500) – 25 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 140х40 (шаг 300) 5. Балка – бревно 230х190 (шаг 1430) на кирпичных столбиках по подкладке из рудерита, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 220-340 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	139.44	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.3: S=79,08м²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекляльным щебнем до верха лаг
5.11		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-РР.АИ– 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 200х20 (шаг 250 мм) – 20 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3:	26.45	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая S=16,45 ; захв. 1.1: S=13,71 м²; захв. 1.3 – S=2,74 м²).