
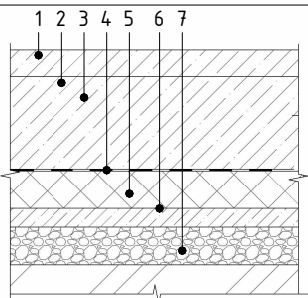


Подп. и дата	Согласовано		

			5. Экструдированный пенополистирол – 100 мм 6. Гидроизоляция рулонная битумосодержащая – 2 слоя 7. Гидроизоляция – обмазочная на битумной основе – 1 слой 8. Слой инженерной подготовки (бетонная/песчаная/щебеночная подготовка по геотекстилю 200 гр/м ² (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1/1.2/1.3/1.4/2-КР)		
1089.47					
Этаж 1					
160, 161	1.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 3 слоя по 15 мм – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 3. Лага 130х60 (шаг 700 мм) 4. Балка – бревно 140х210 (шаг 1220) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 65-390 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	86.77	

		Балка 190х170, шаг 1000	6.
139	1.6	Балка 210х170, шаг 1430	1 по 2. в м 3. м с 4 5. с 3 6.