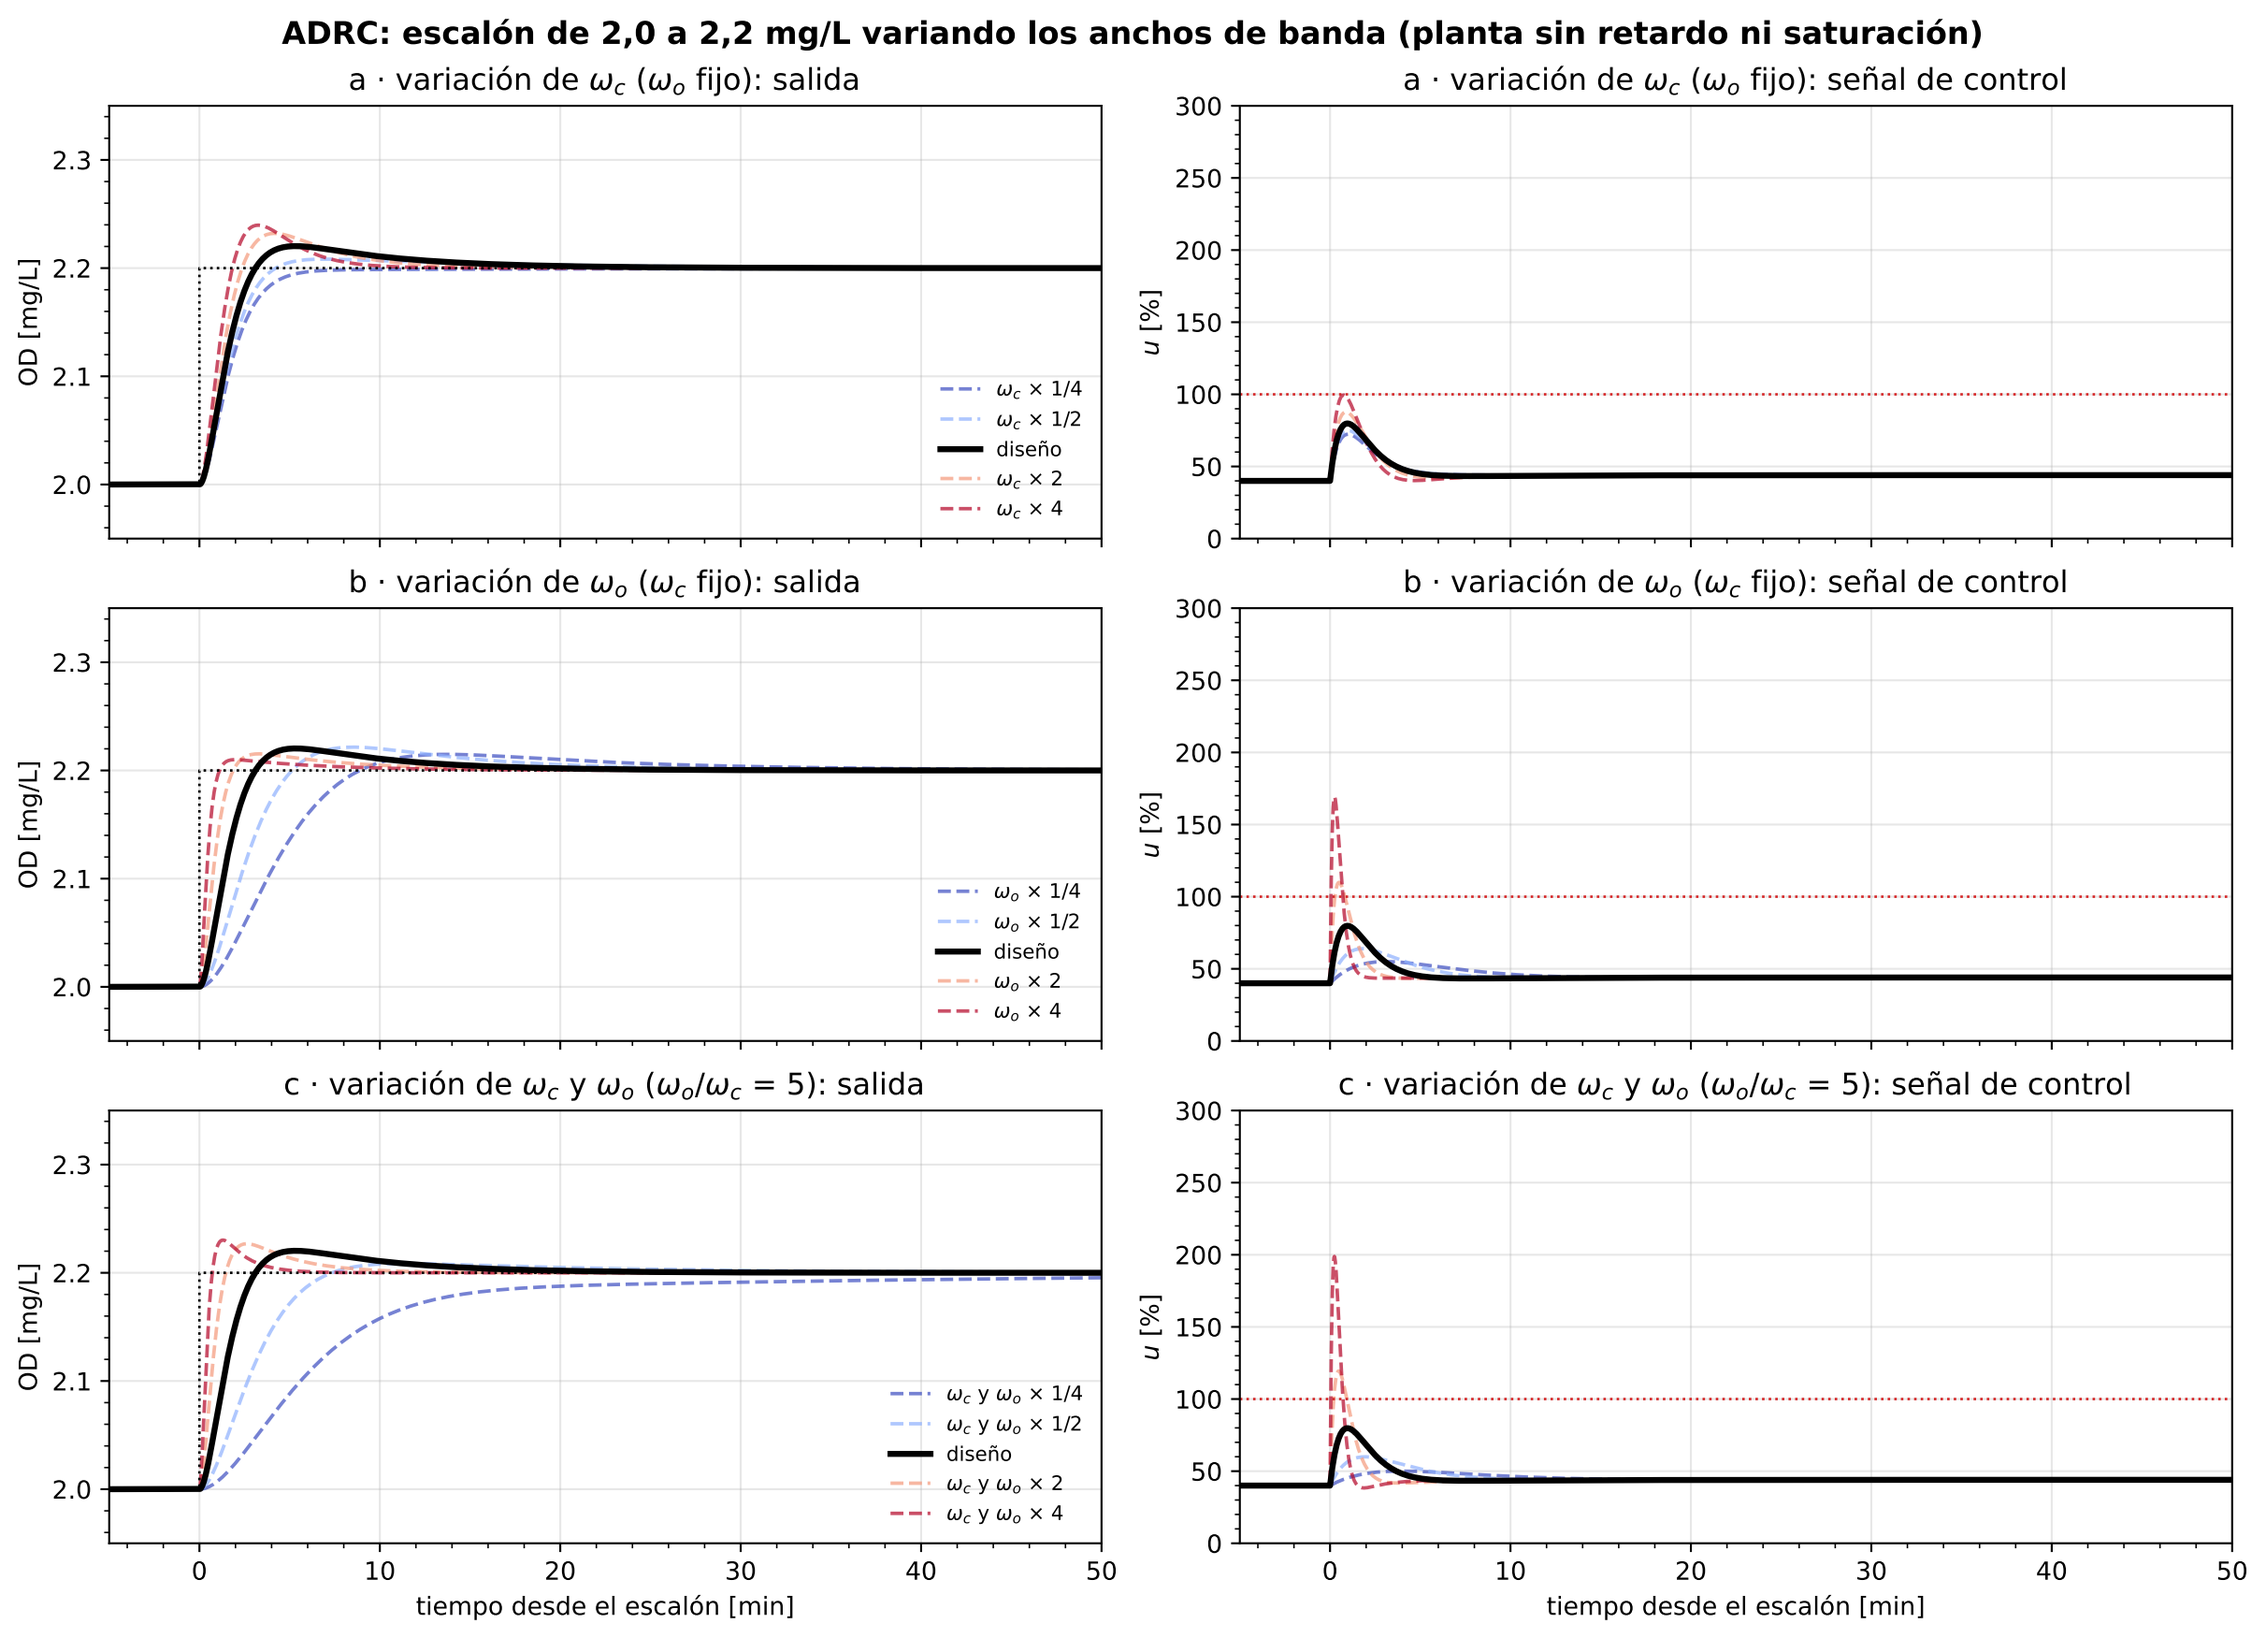
ADRC: escalón de 2,0 a 2,2 mg/L variando los anchos de banda (planta sin retardo ni saturación)
a · variación de ω_c (ω_o fijo): salida
a · variación de ω_c (ω_o fijo): señal de control
b · variación de ω_o (ω_c fijo): salida
b · variación de ω_o (ω_c fijo): señal de control
c · variación de ω_c y ω_o (ω_o/ω_c = 5): salida
c · variación de ω_c y ω_o (ω_o/ω_c = 5): señal de control
OD [mg/L]
u [%]
tiempo desde el escalón [min]
ω_c × 1/4
ω_c × 1/2
diseño
ω_c × 2
ω_c × 4
ω_o × 1/4
ω_o × 1/2
ω_o × 2
ω_o × 4
ω_c y ω_o × 1/4
ω_c y ω_o × 1/2
ω_c y ω_o × 2
ω_c y ω_o × 4