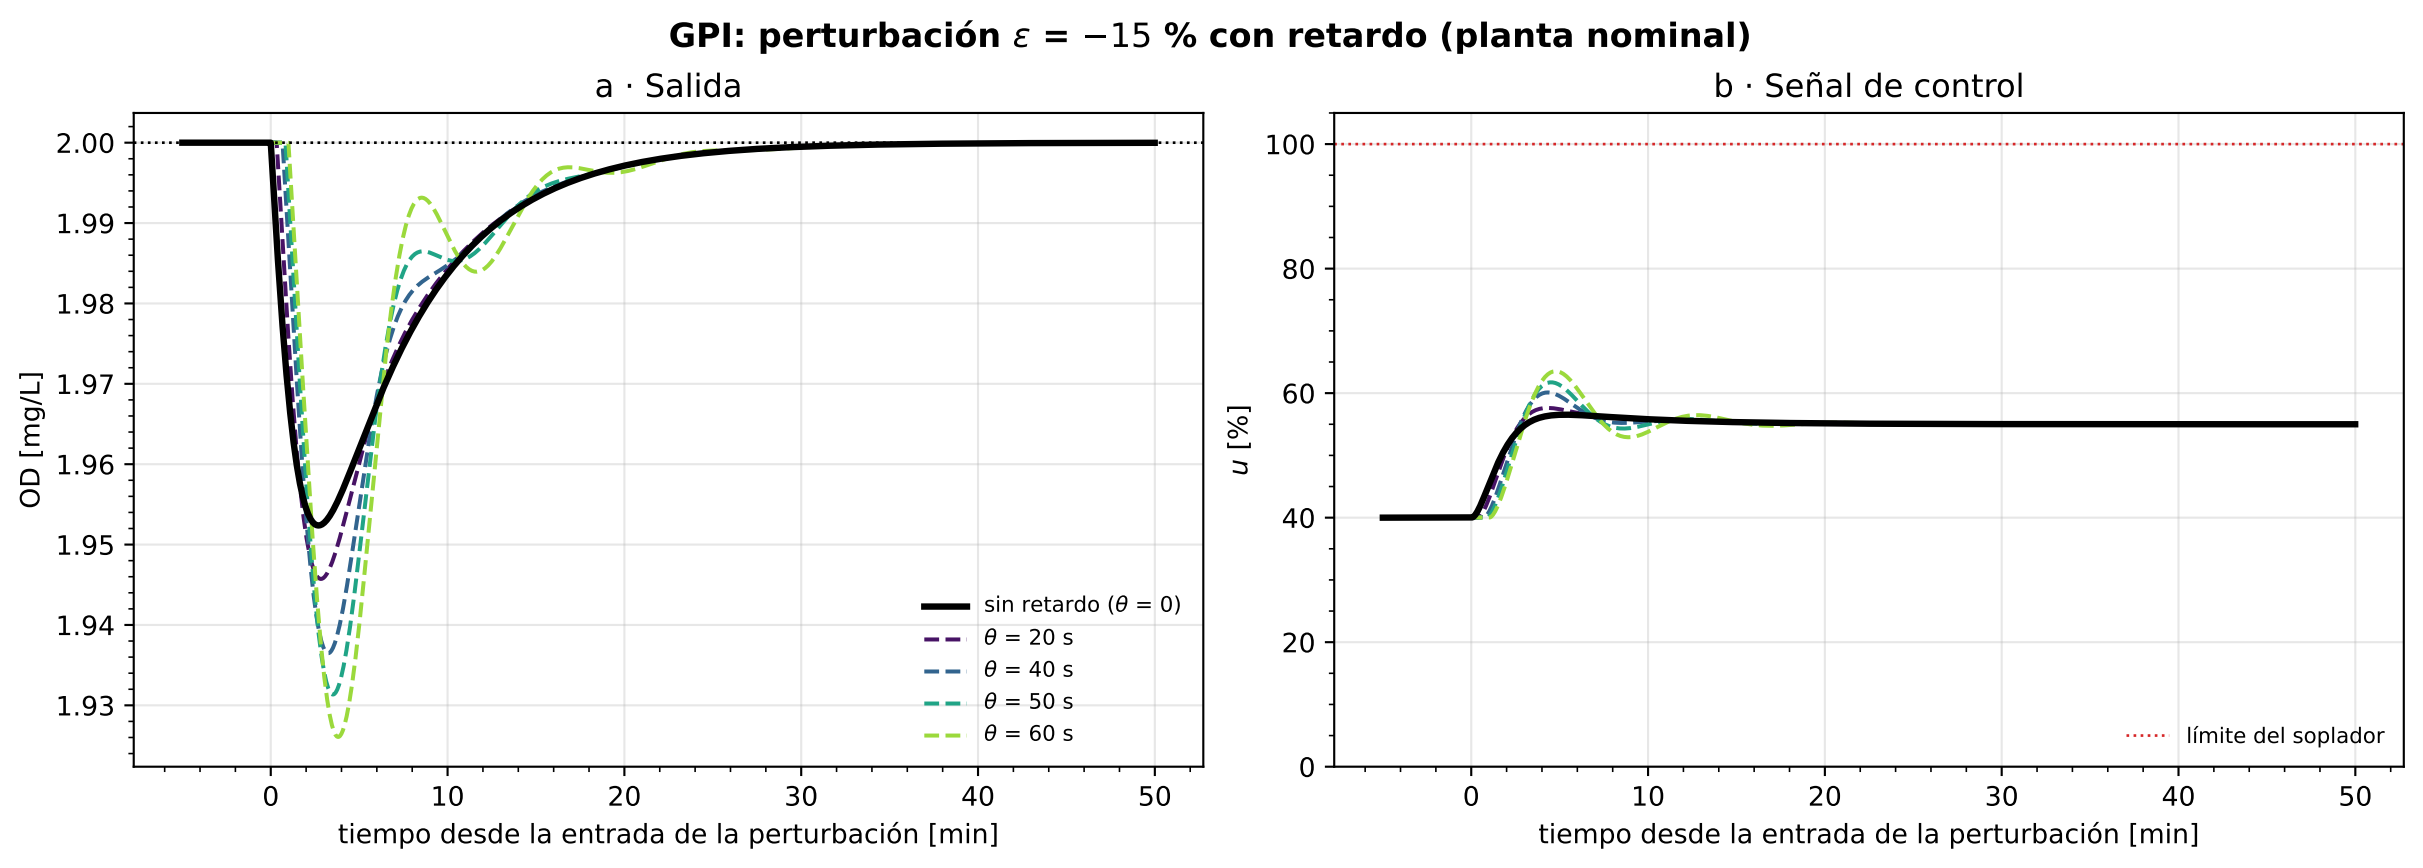
GPI: perturbación ε = −15 % con retardo (planta nominal)
a · Salida
b · Señal de control
OD [mg/L]
u [%]
tiempo desde la entrada de la perturbación [min]
tiempo desde la entrada de la perturbación [min]
sin retardo (θ = 0)
θ = 20 s
θ = 40 s
θ = 50 s
θ = 60 s
límite del soplador