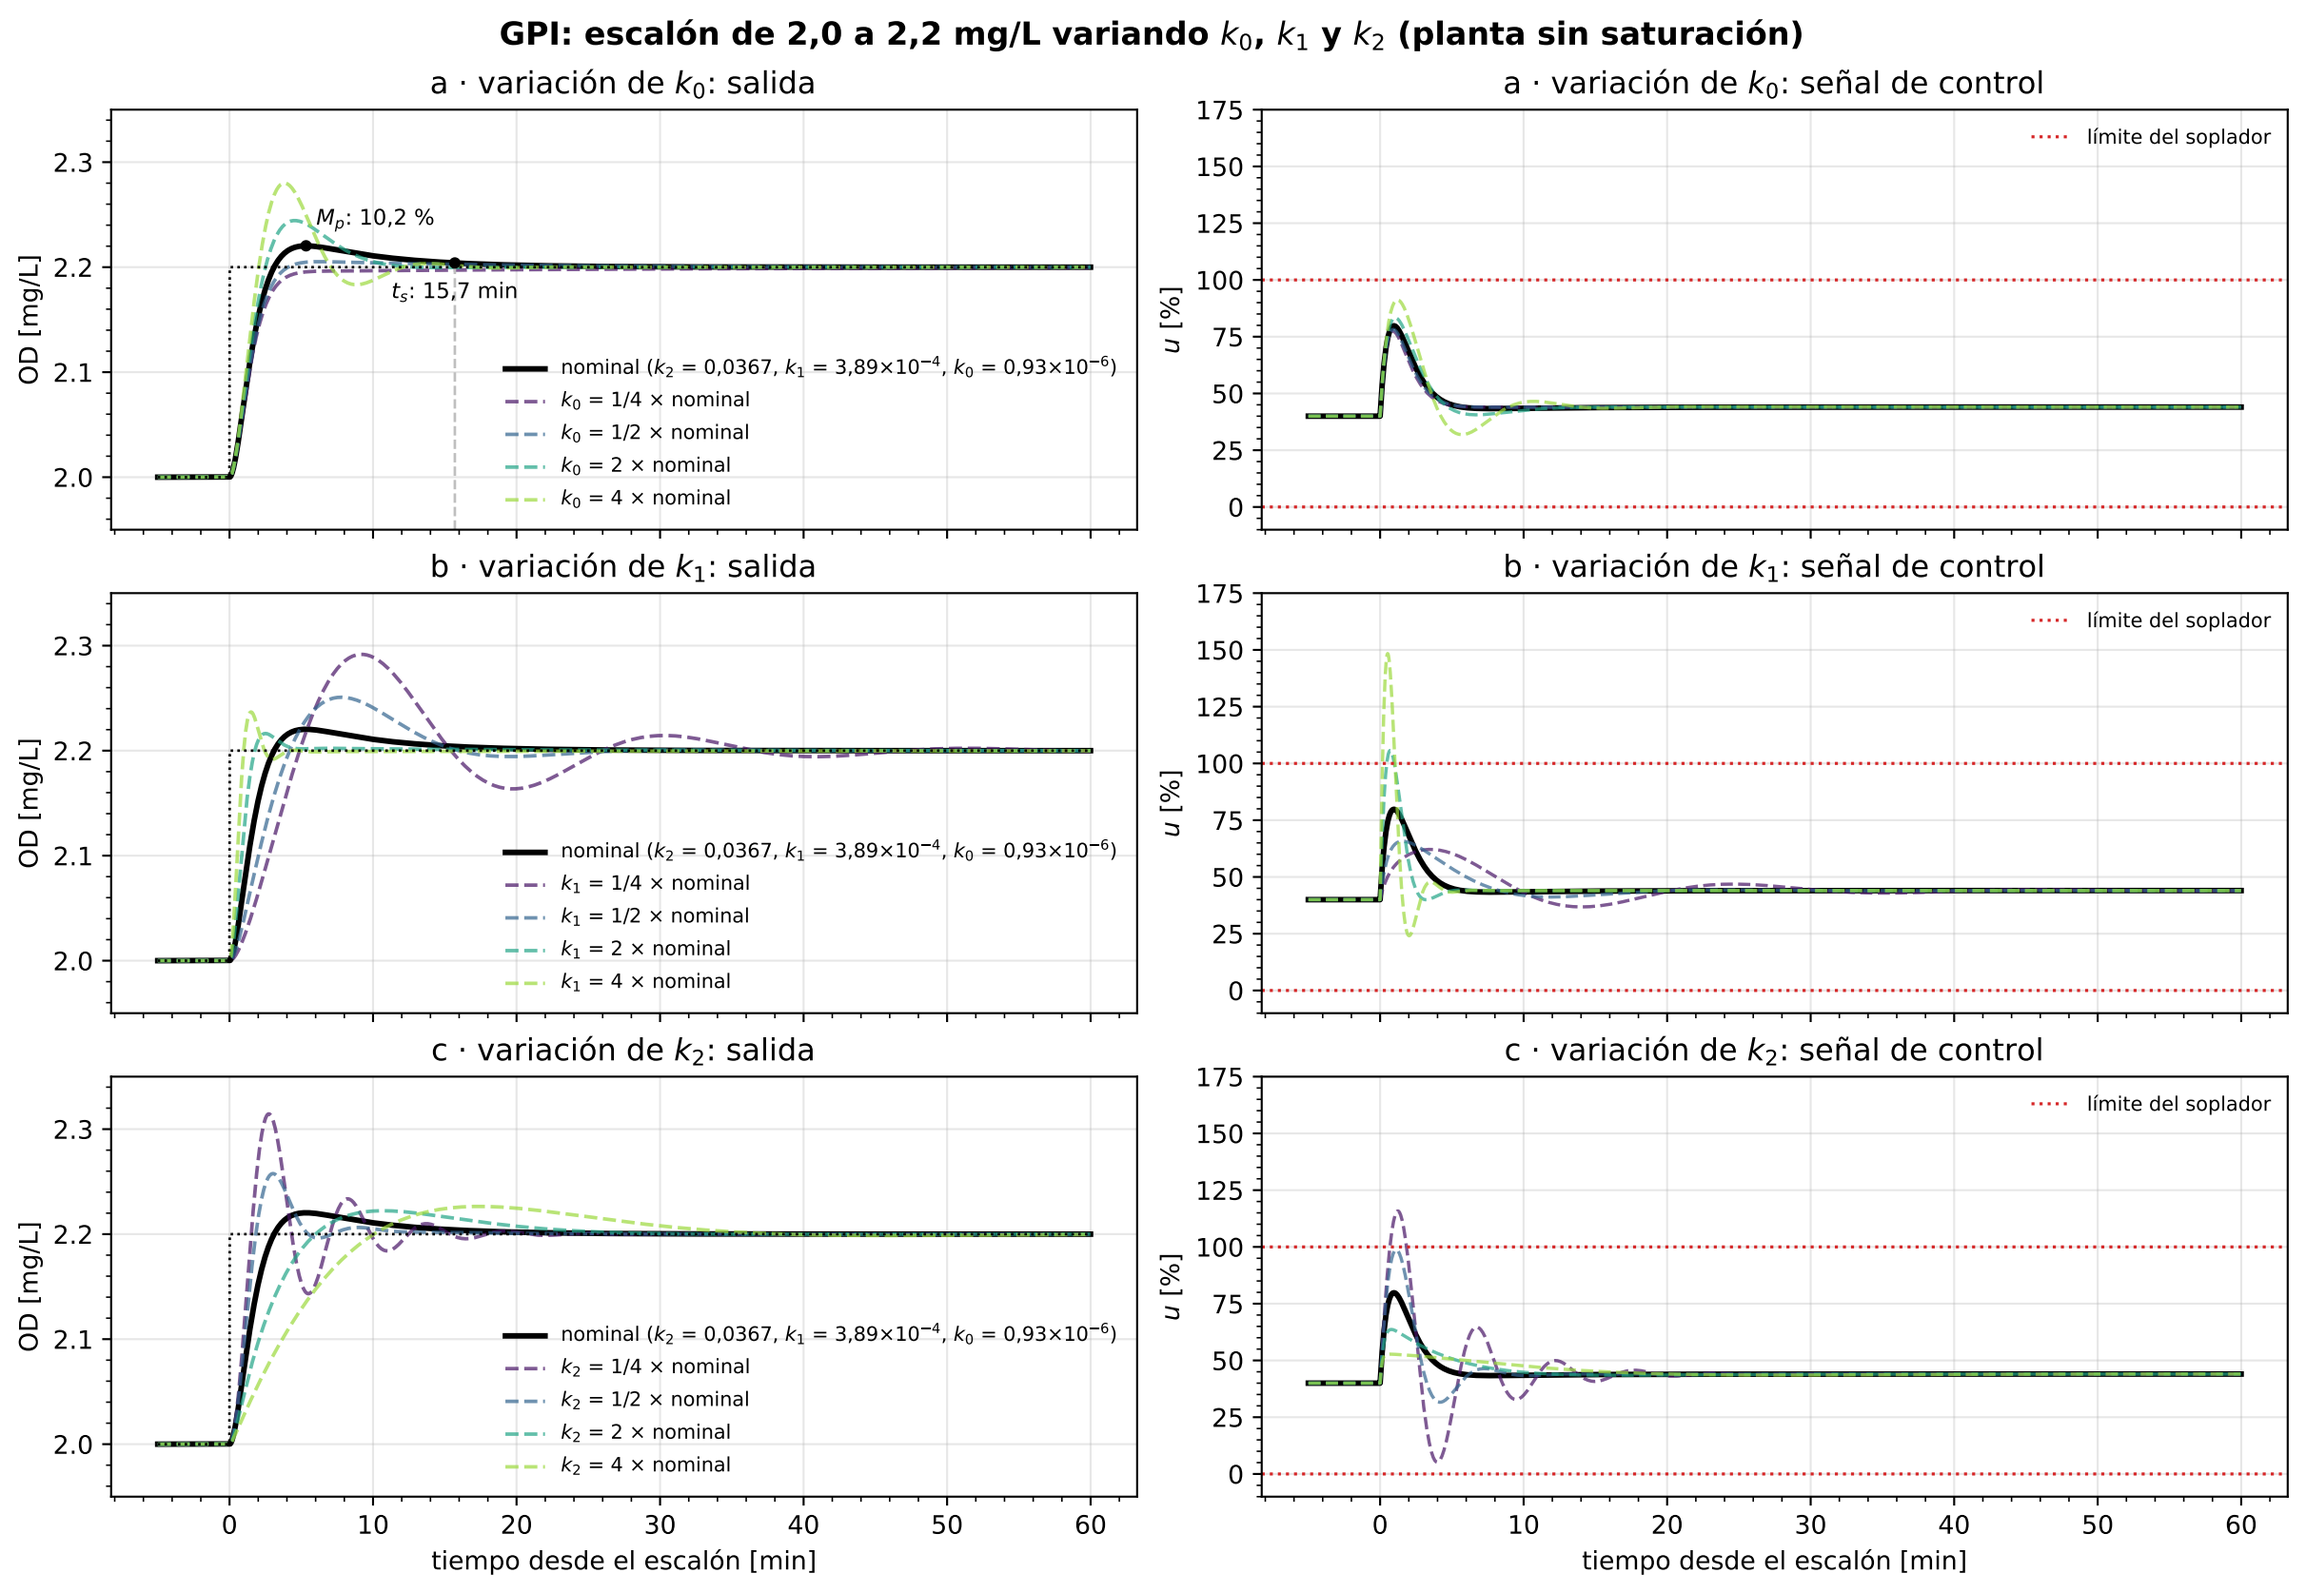
GPI: escalón de 2,0 a 2,2 mg/L variando k_0, k_1 y k_2 (planta sin saturación)
a · variación de k_0: salida
a · variación de k_0: señal de control
b · variación de k_1: salida
b · variación de k_1: señal de control
c · variación de k_2: salida
c · variación de k_2: señal de control
OD [mg/L]
u [%]
M_p: 10,2 %
t_s: 15,7 min
nominal (k_2 = 0,0367, k_1 = 3,89×10^{-4}, k_0 = 0,93×10^{-6})
k_0 = 1/4 × nominal
k_0 = 1/2 × nominal
k_0 = 2 × nominal
k_0 = 4 × nominal
k_1 = 1/4 × nominal
k_1 = 1/2 × nominal
k_1 = 2 × nominal
k_1 = 4 × nominal
k_2 = 1/4 × nominal
k_2 = 1/2 × nominal
k_2 = 2 × nominal
k_2 = 4 × nominal
límite del soplador
tiempo desde el escalón [min]