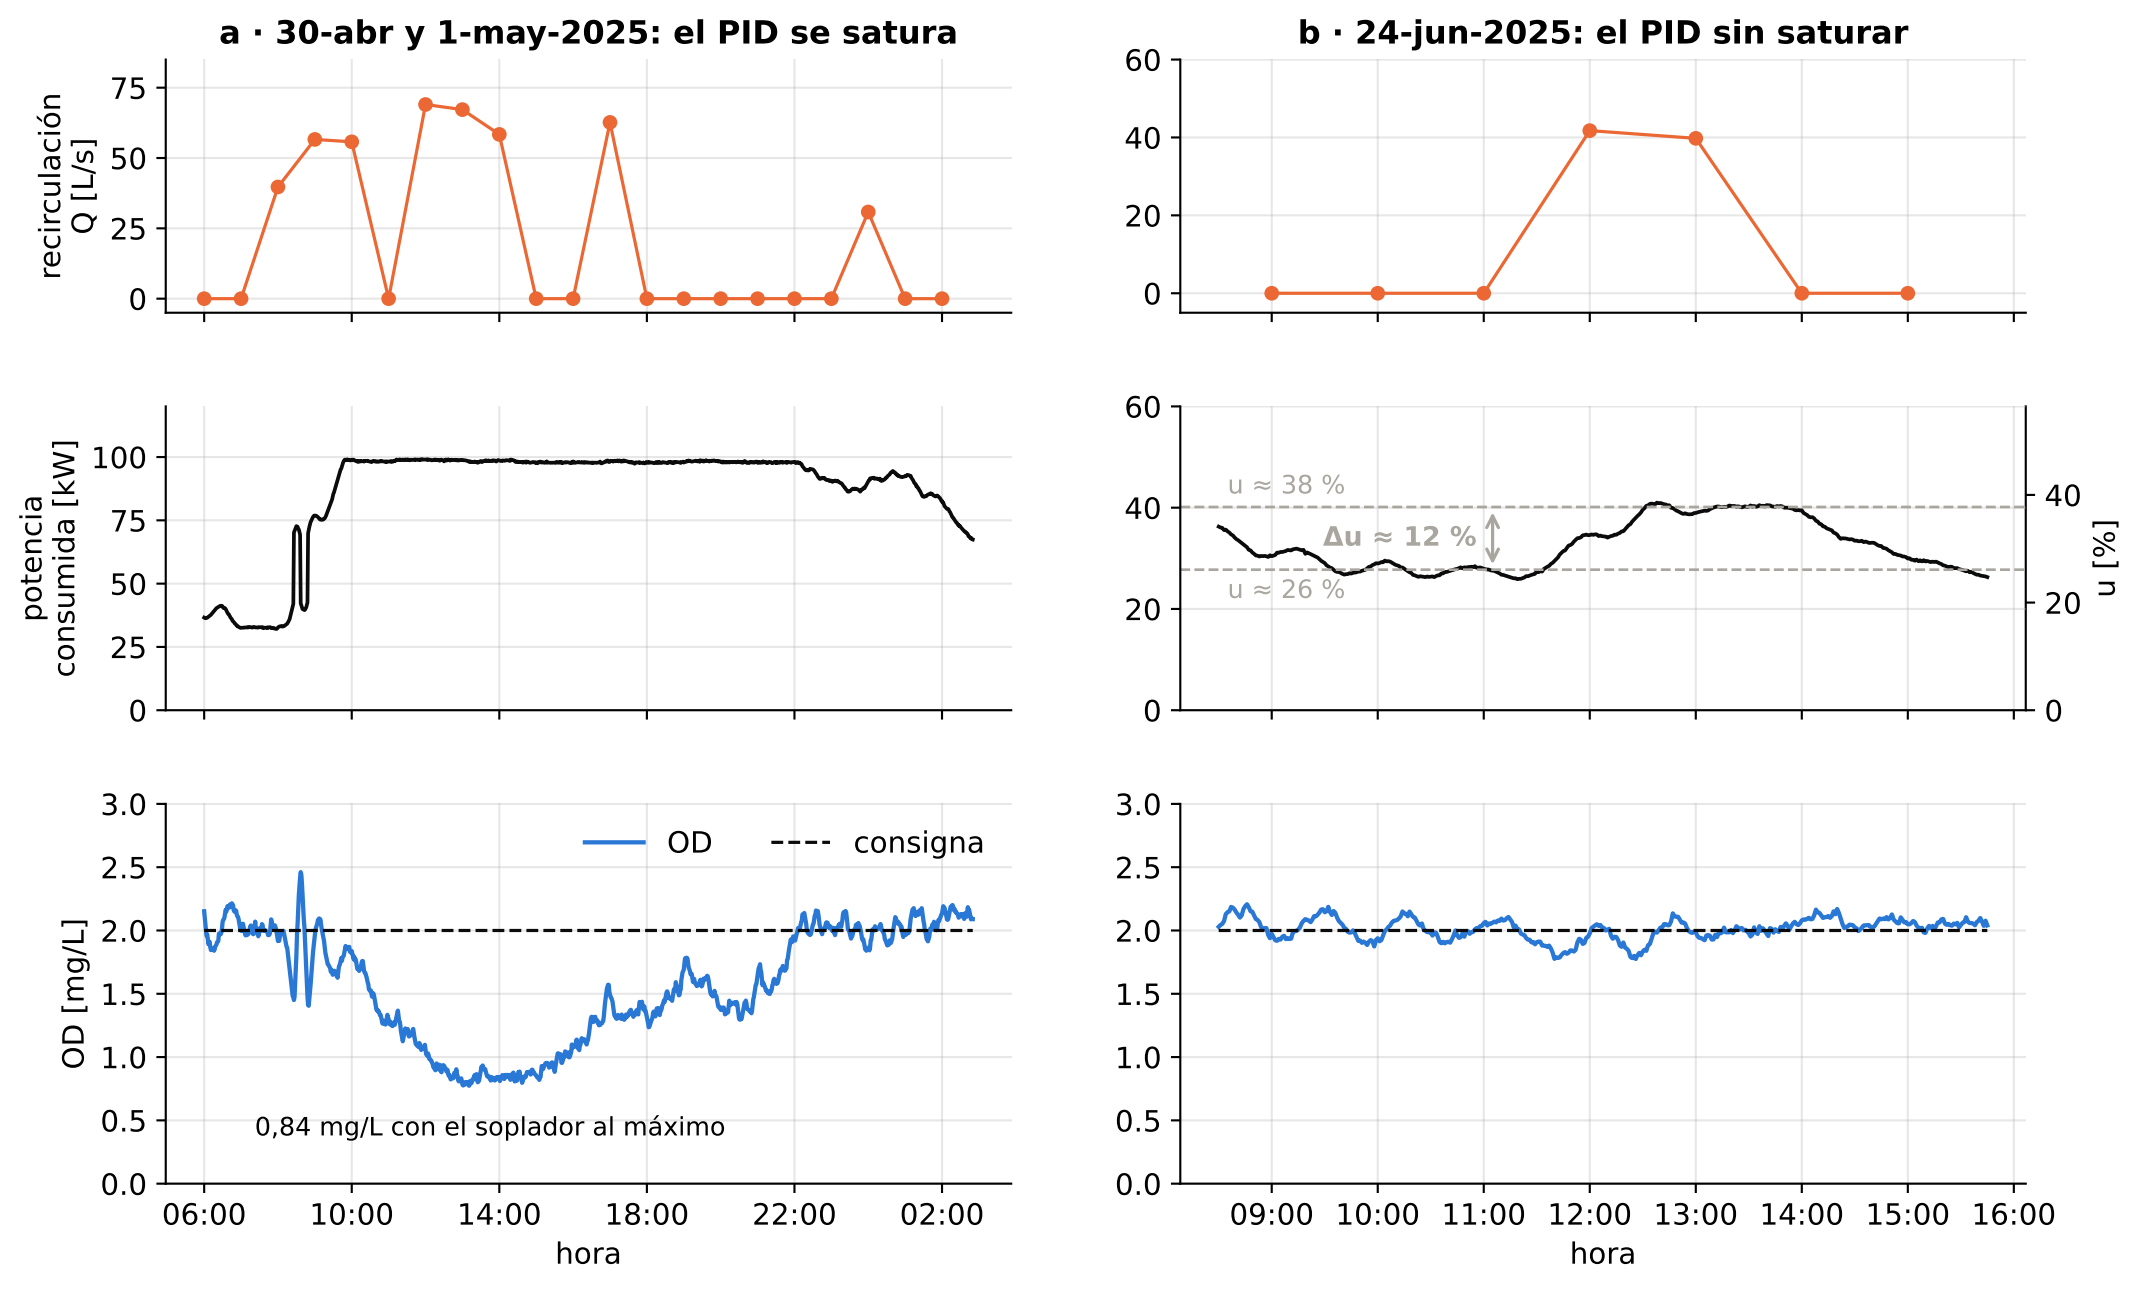
a · 30-abr y 1-may-2025: el PID se satura
b · 24-jun-2025: el PID sin saturar
recirculación
Q [L/s]
potencia
consumida [kW]
OD [mg/L]
u [%]
u ≈ 38 %
Δu ≈ 12 %
u ≈ 26 %
OD
consigna
0,84 mg/L con el soplador al máximo
hora
hora