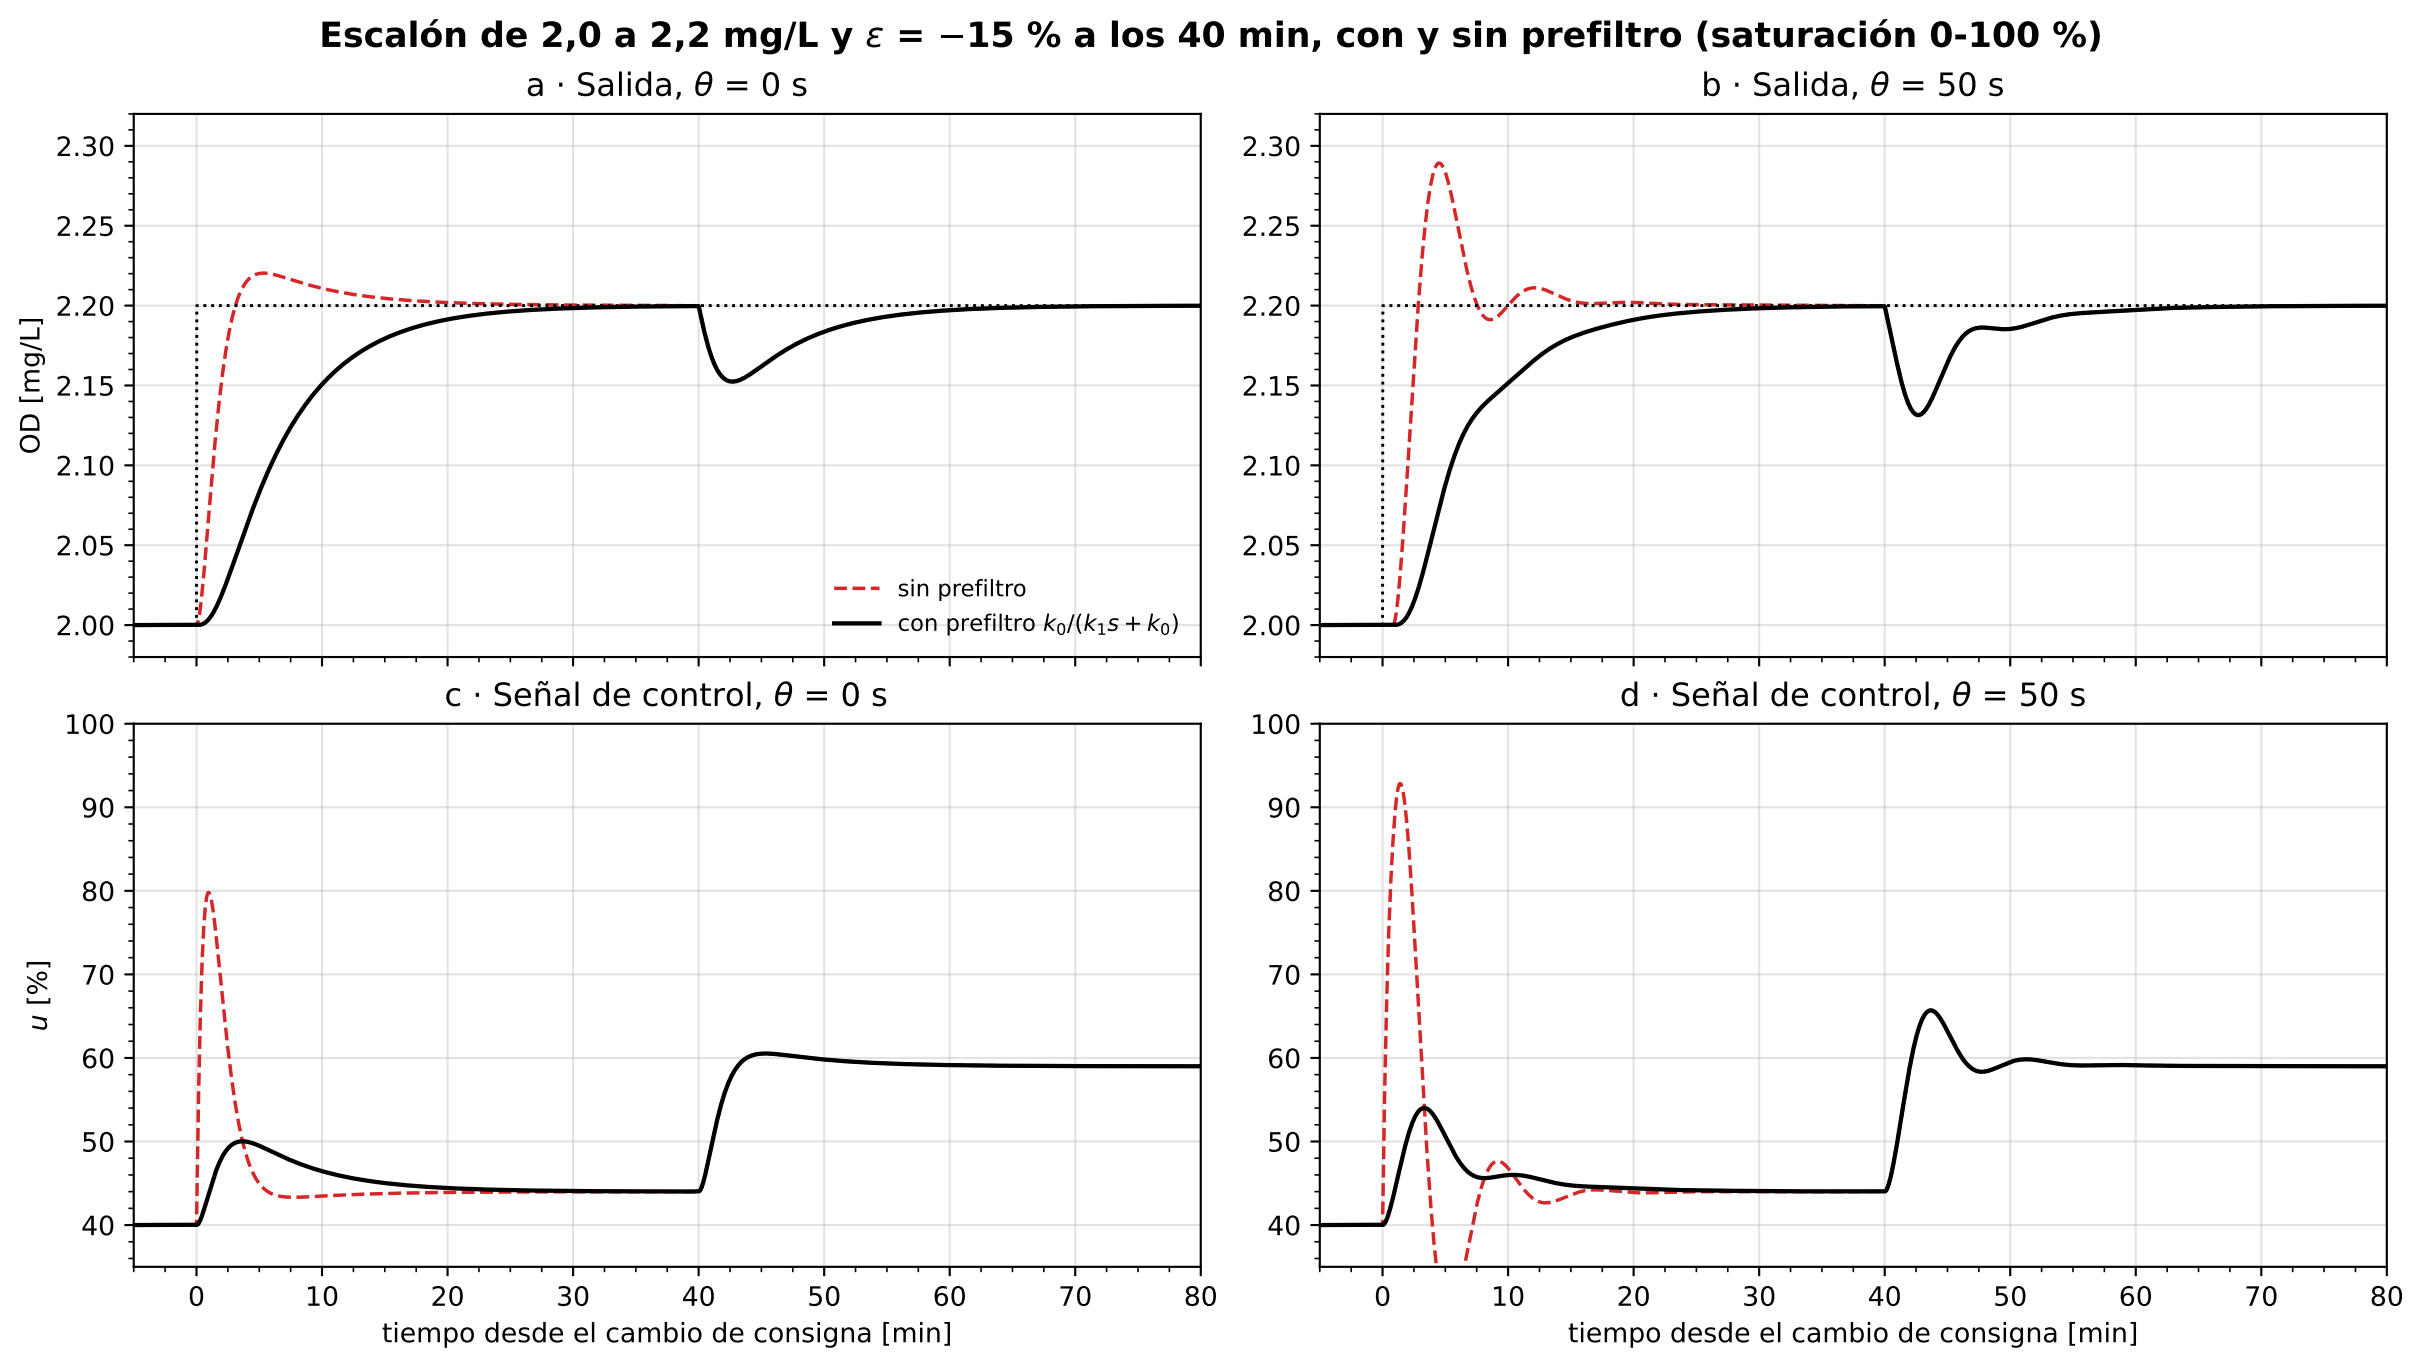
Escalón de 2,0 a 2,2 mg/L y ε = −15 % a los 40 min, con y sin prefiltro (saturación 0-100 %)
a · Salida, θ = 0 s
b · Salida, θ = 50 s
c · Señal de control, θ = 0 s
d · Señal de control, θ = 50 s
OD [mg/L]
u [%]
sin prefiltro
con prefiltro k0/(k1s + k0)
tiempo desde el cambio de consigna [min]
tiempo desde el cambio de consigna [min]