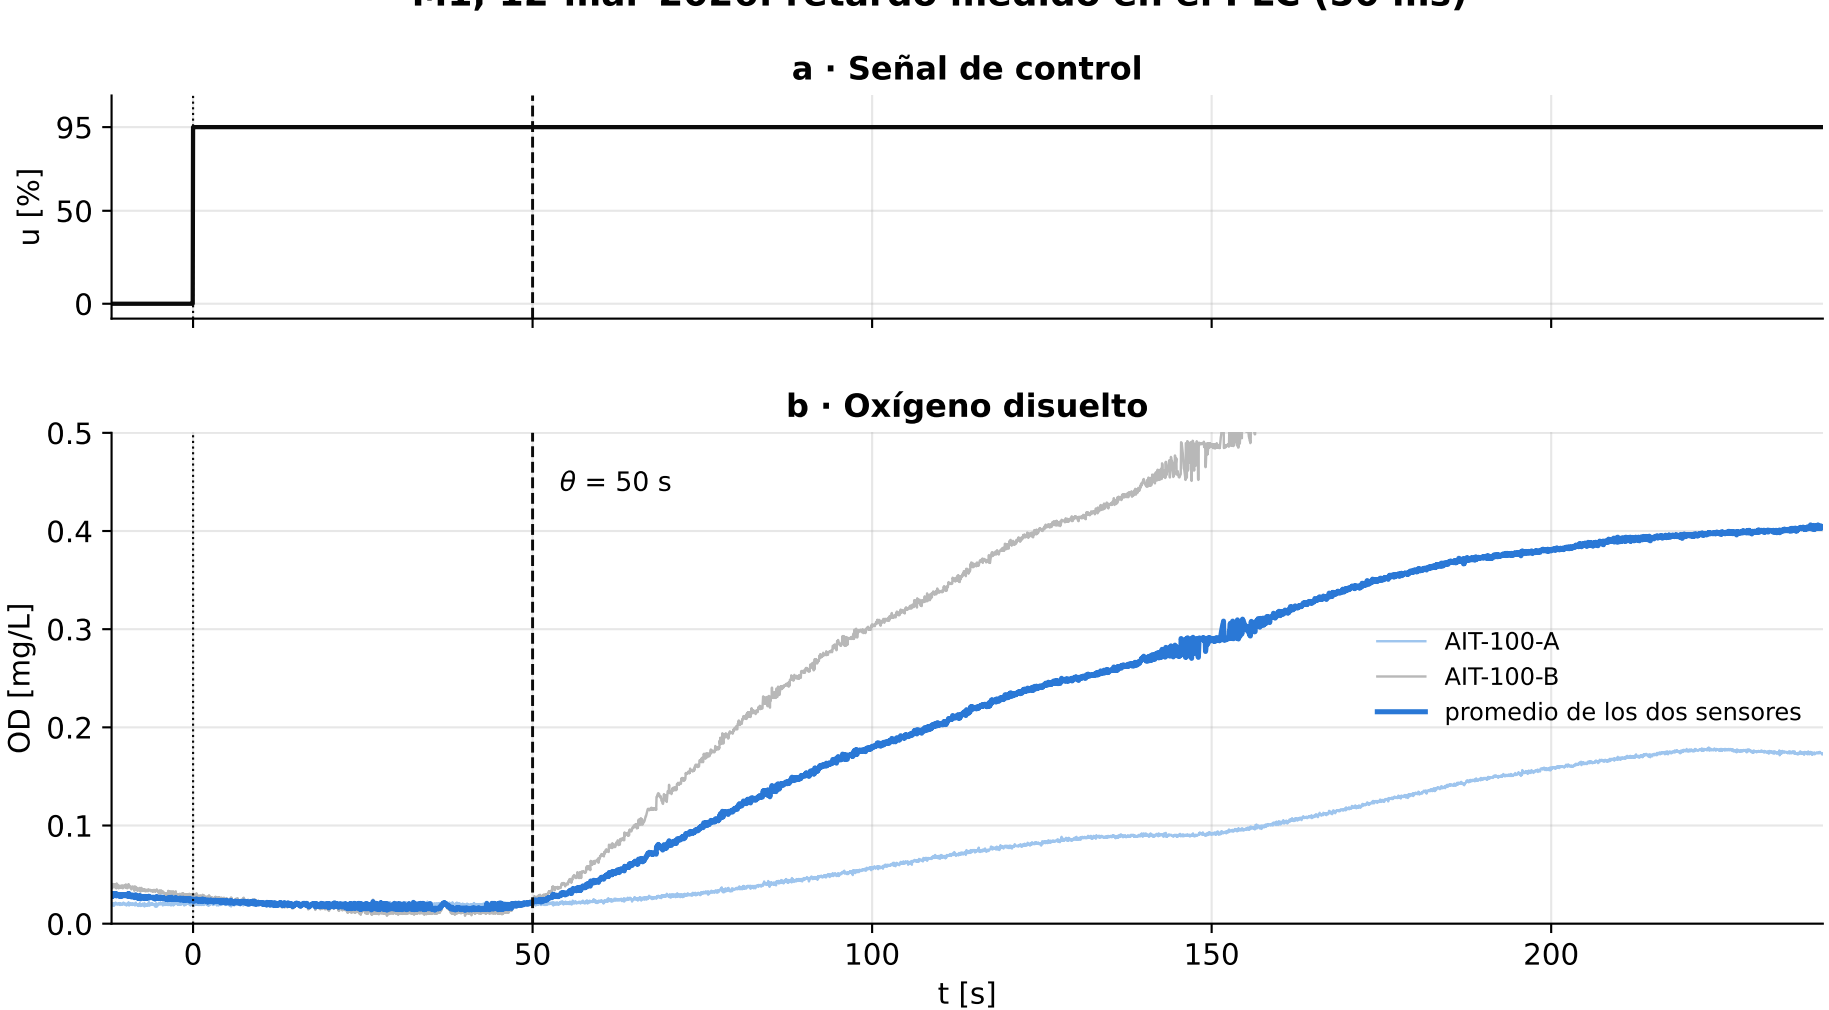

M1, 12-mar-2026: retardo medido en el PLC (50 ms)
a · Señal de control
u [%]
95
50
0
b · Oxígeno disuelto
θ = 50 s
OD [mg/L]
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
AIT-100-A
AIT-100-B
promedio de los dos sensores
0
50
100
150
200
t [s]