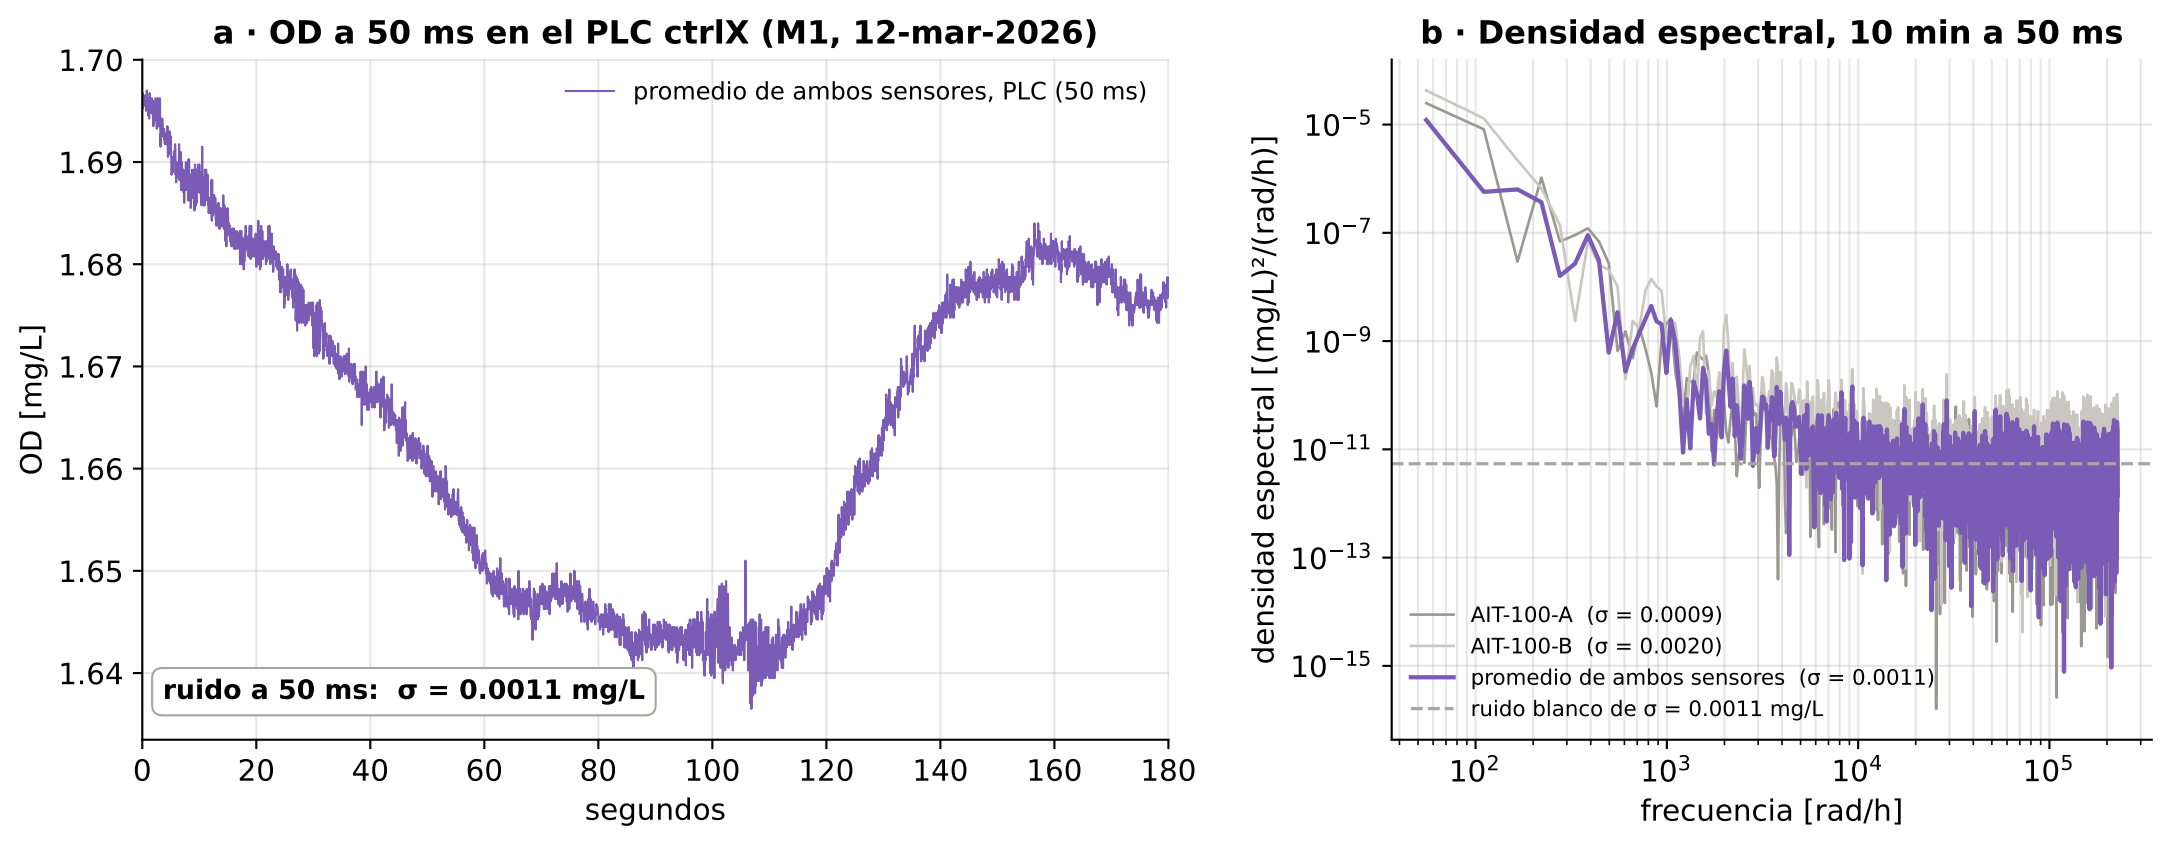

a · OD a 50 ms en el PLC ctrlX (M1, 12-mar-2026)
promedio de ambos sensores, PLC (50 ms)
OD [mg/L]
1.70
1.69
1.68
1.67
1.66
1.65
1.64
ruido a 50 ms: σ = 0.0011 mg/L
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
segundos
b · Densidad espectral, 10 min a 50 ms
densidad espectral [(mg/L)²/(rad/h)]
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
AIT-100-A (σ = 0.0009)
AIT-100-B (σ = 0.0020)
promedio de ambos sensores (σ = 0.0011)
ruido blanco de σ = 0.0011 mg/L
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
frecuencia [rad/h]