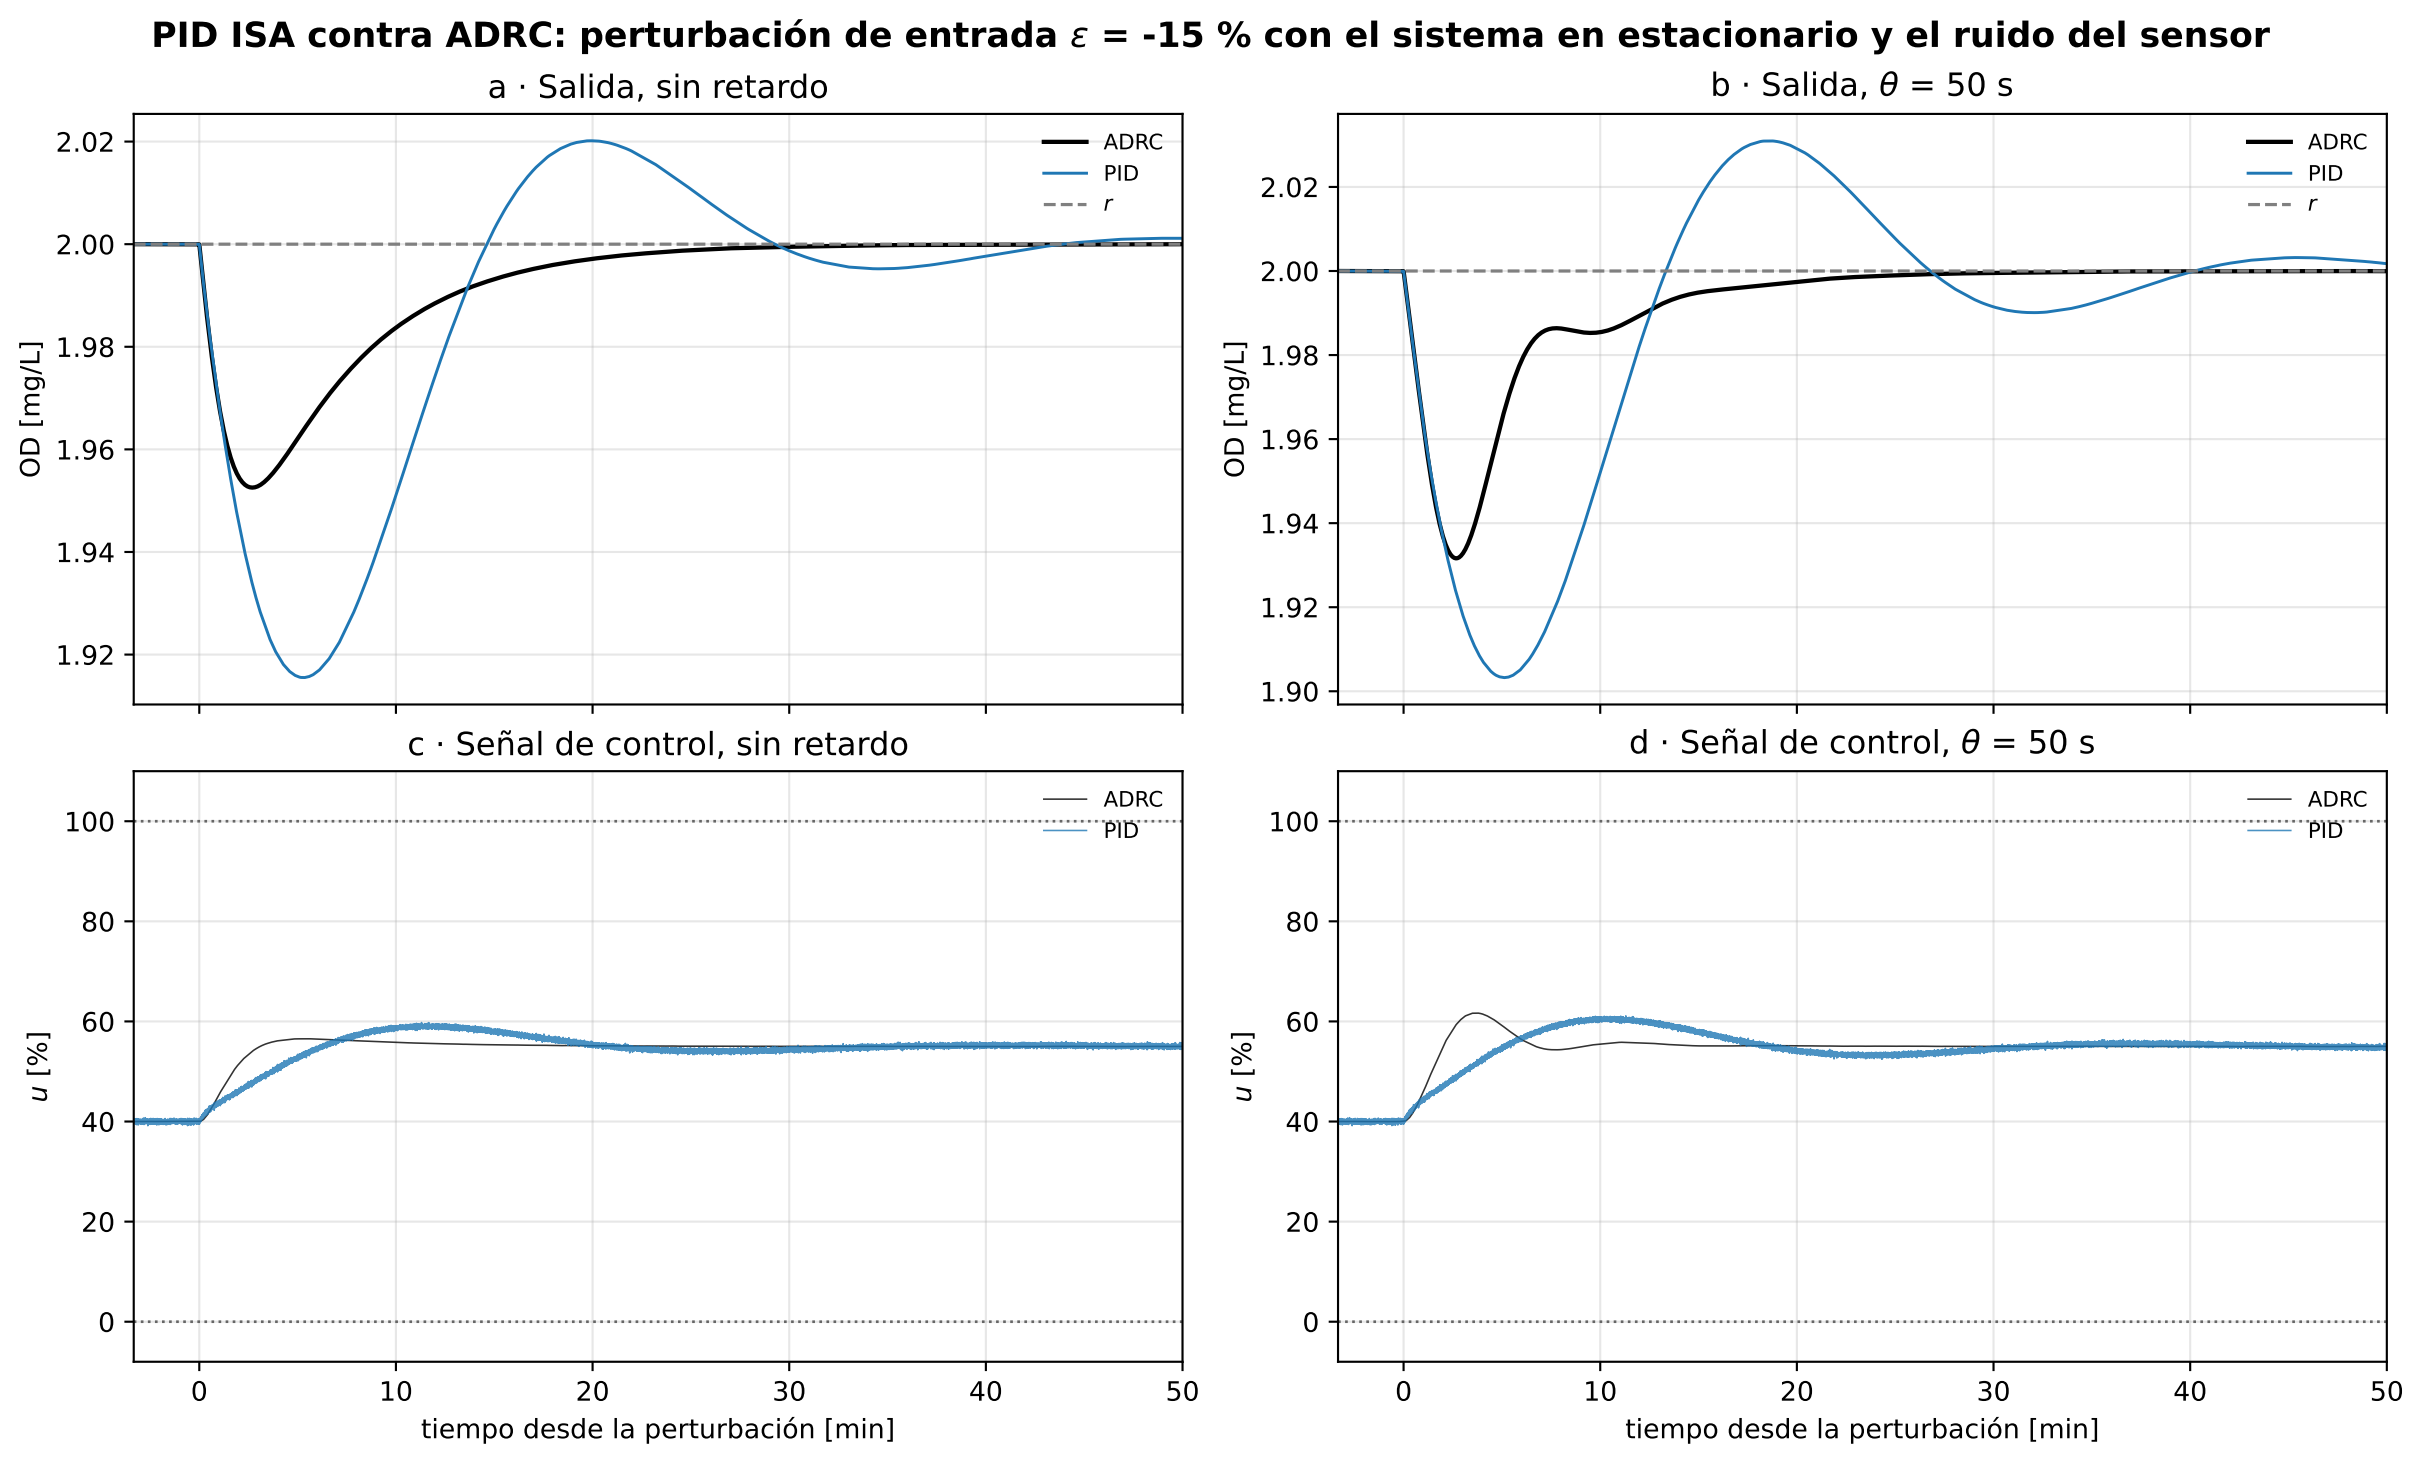

PID ISA contra ADRC: perturbación de entrada ε = -15 % con el sistema en estacionario y el ruido del sensor
a · Salida, sin retardo
b · Salida, θ = 50 s
c · Señal de control, sin retardo
d · Señal de control, θ = 50 s
ADRC
PID
r
OD [mg/L]
u [%]
tiempo desde la perturbación [min]