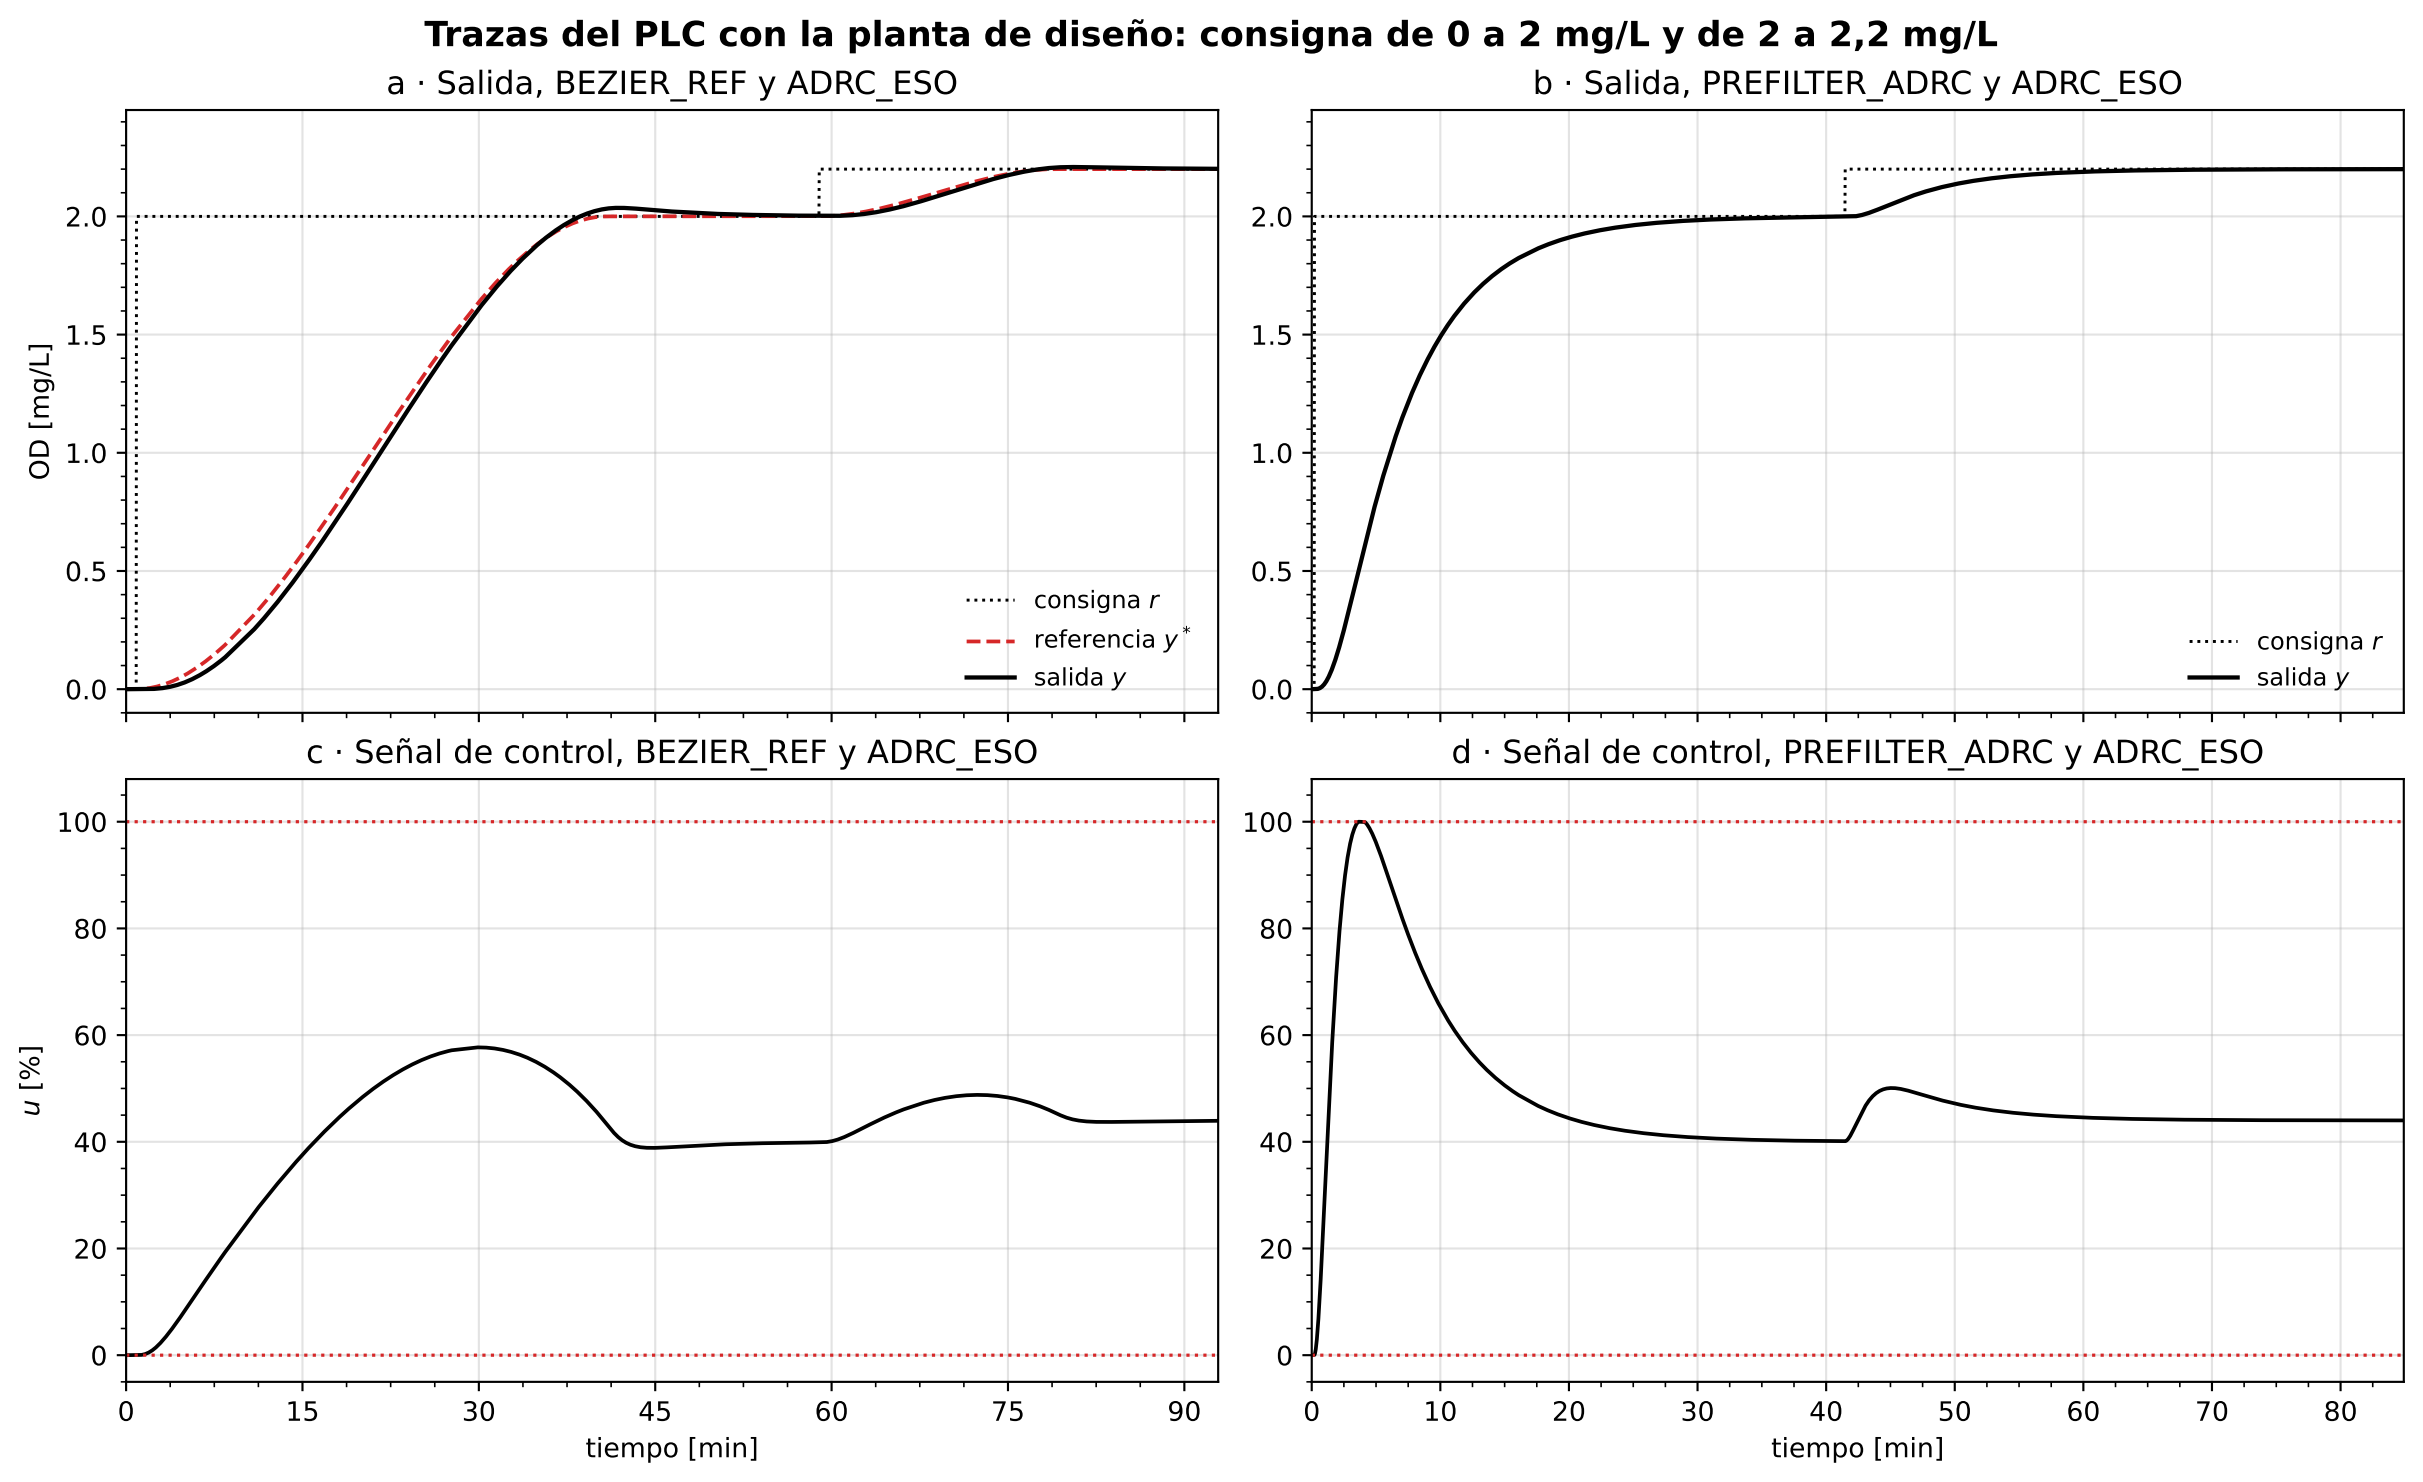
Trazas del PLC con la planta de diseño: consigna de 0 a 2 mg/L y de 2 a 2,2 mg/L
a · Salida, BEZIER_REF y ADRC_ESO
b · Salida, PREFILTER_ADRC y ADRC_ESO
c · Señal de control, BEZIER_REF y ADRC_ESO
d · Señal de control, PREFILTER_ADRC y ADRC_ESO
OD [mg/L]
u [%]
tiempo [min]
tiempo [min]
consigna r
referencia y*
salida y
consigna r
salida y