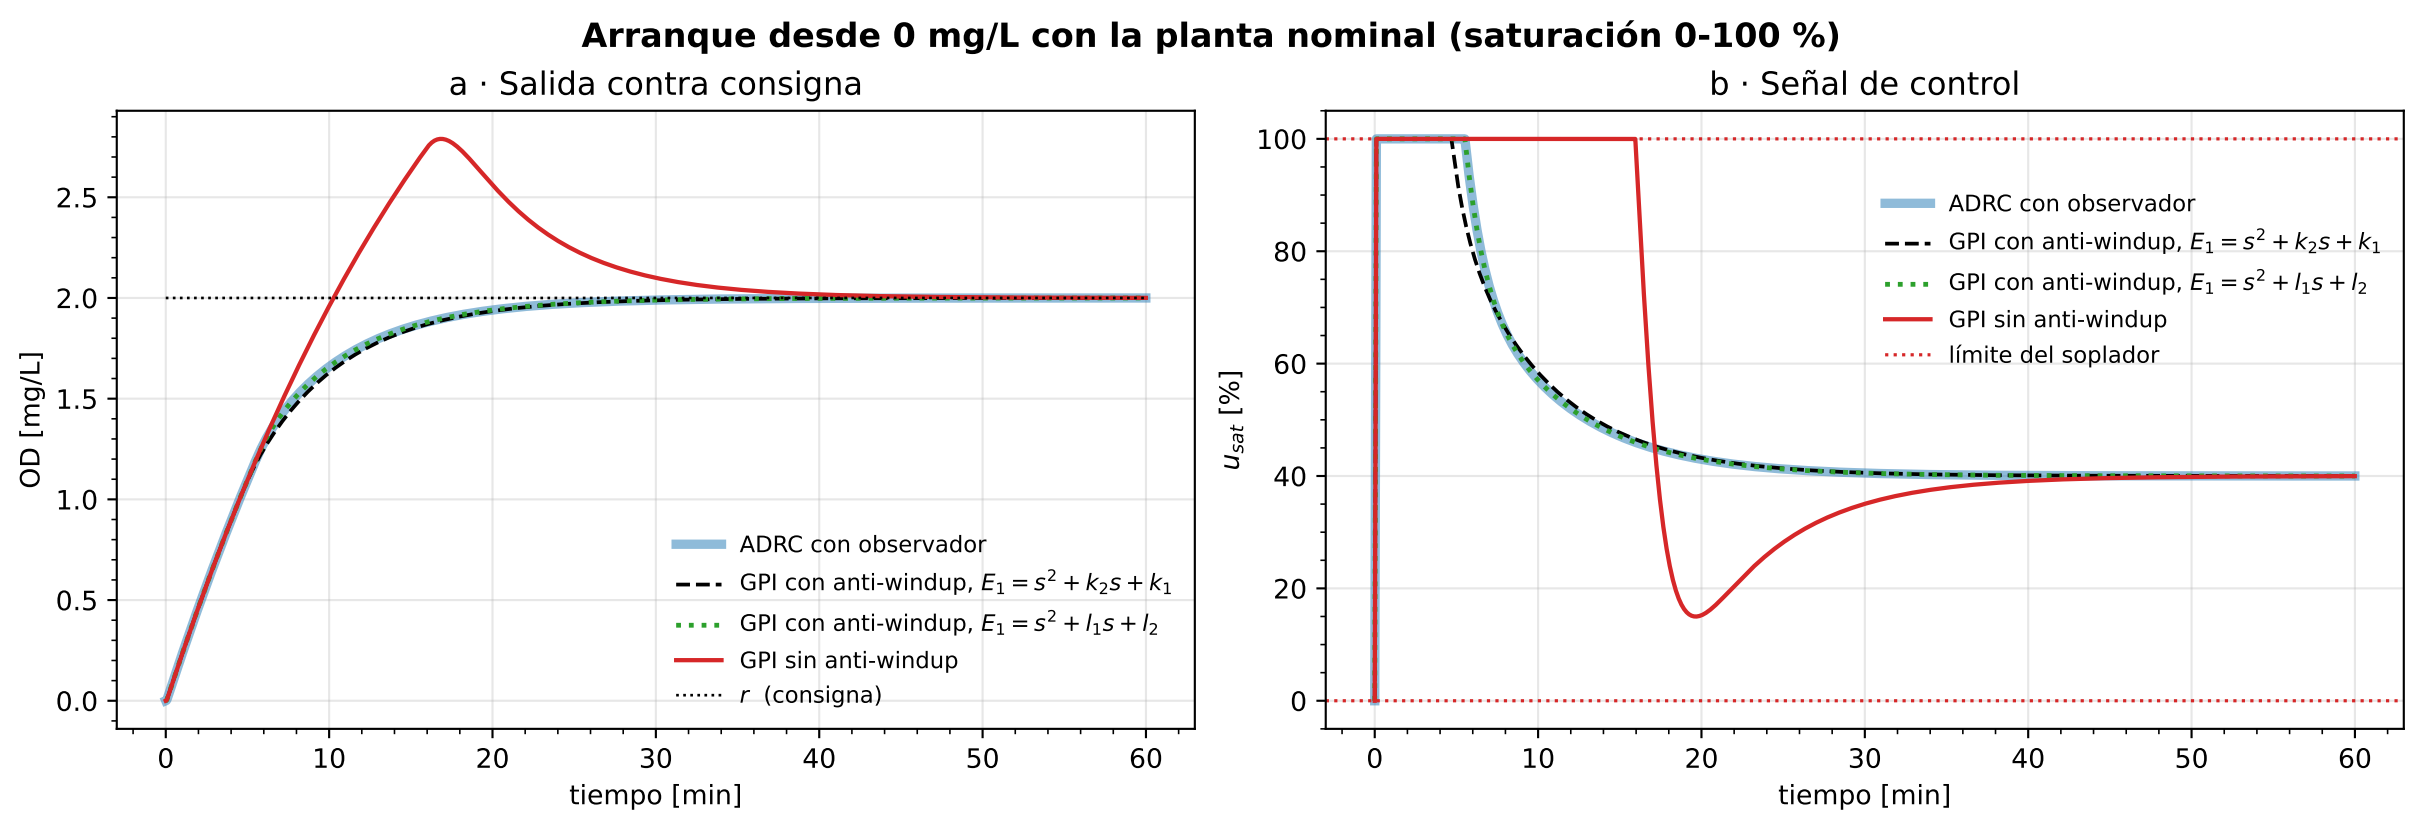
Arranque desde 0 mg/L con la planta nominal (saturación 0-100 %)
a · Salida contra consigna
b · Señal de control
OD [mg/L]
tiempo [min]
u_{sat} [%]
ADRC con observador
GPI con anti-windup, $E_1 = s^2 + k_2 s + k_1$
GPI con anti-windup, $E_1 = s^2 + l_1 s + l_2$
GPI sin anti-windup
r (consigna)
límite del soplador