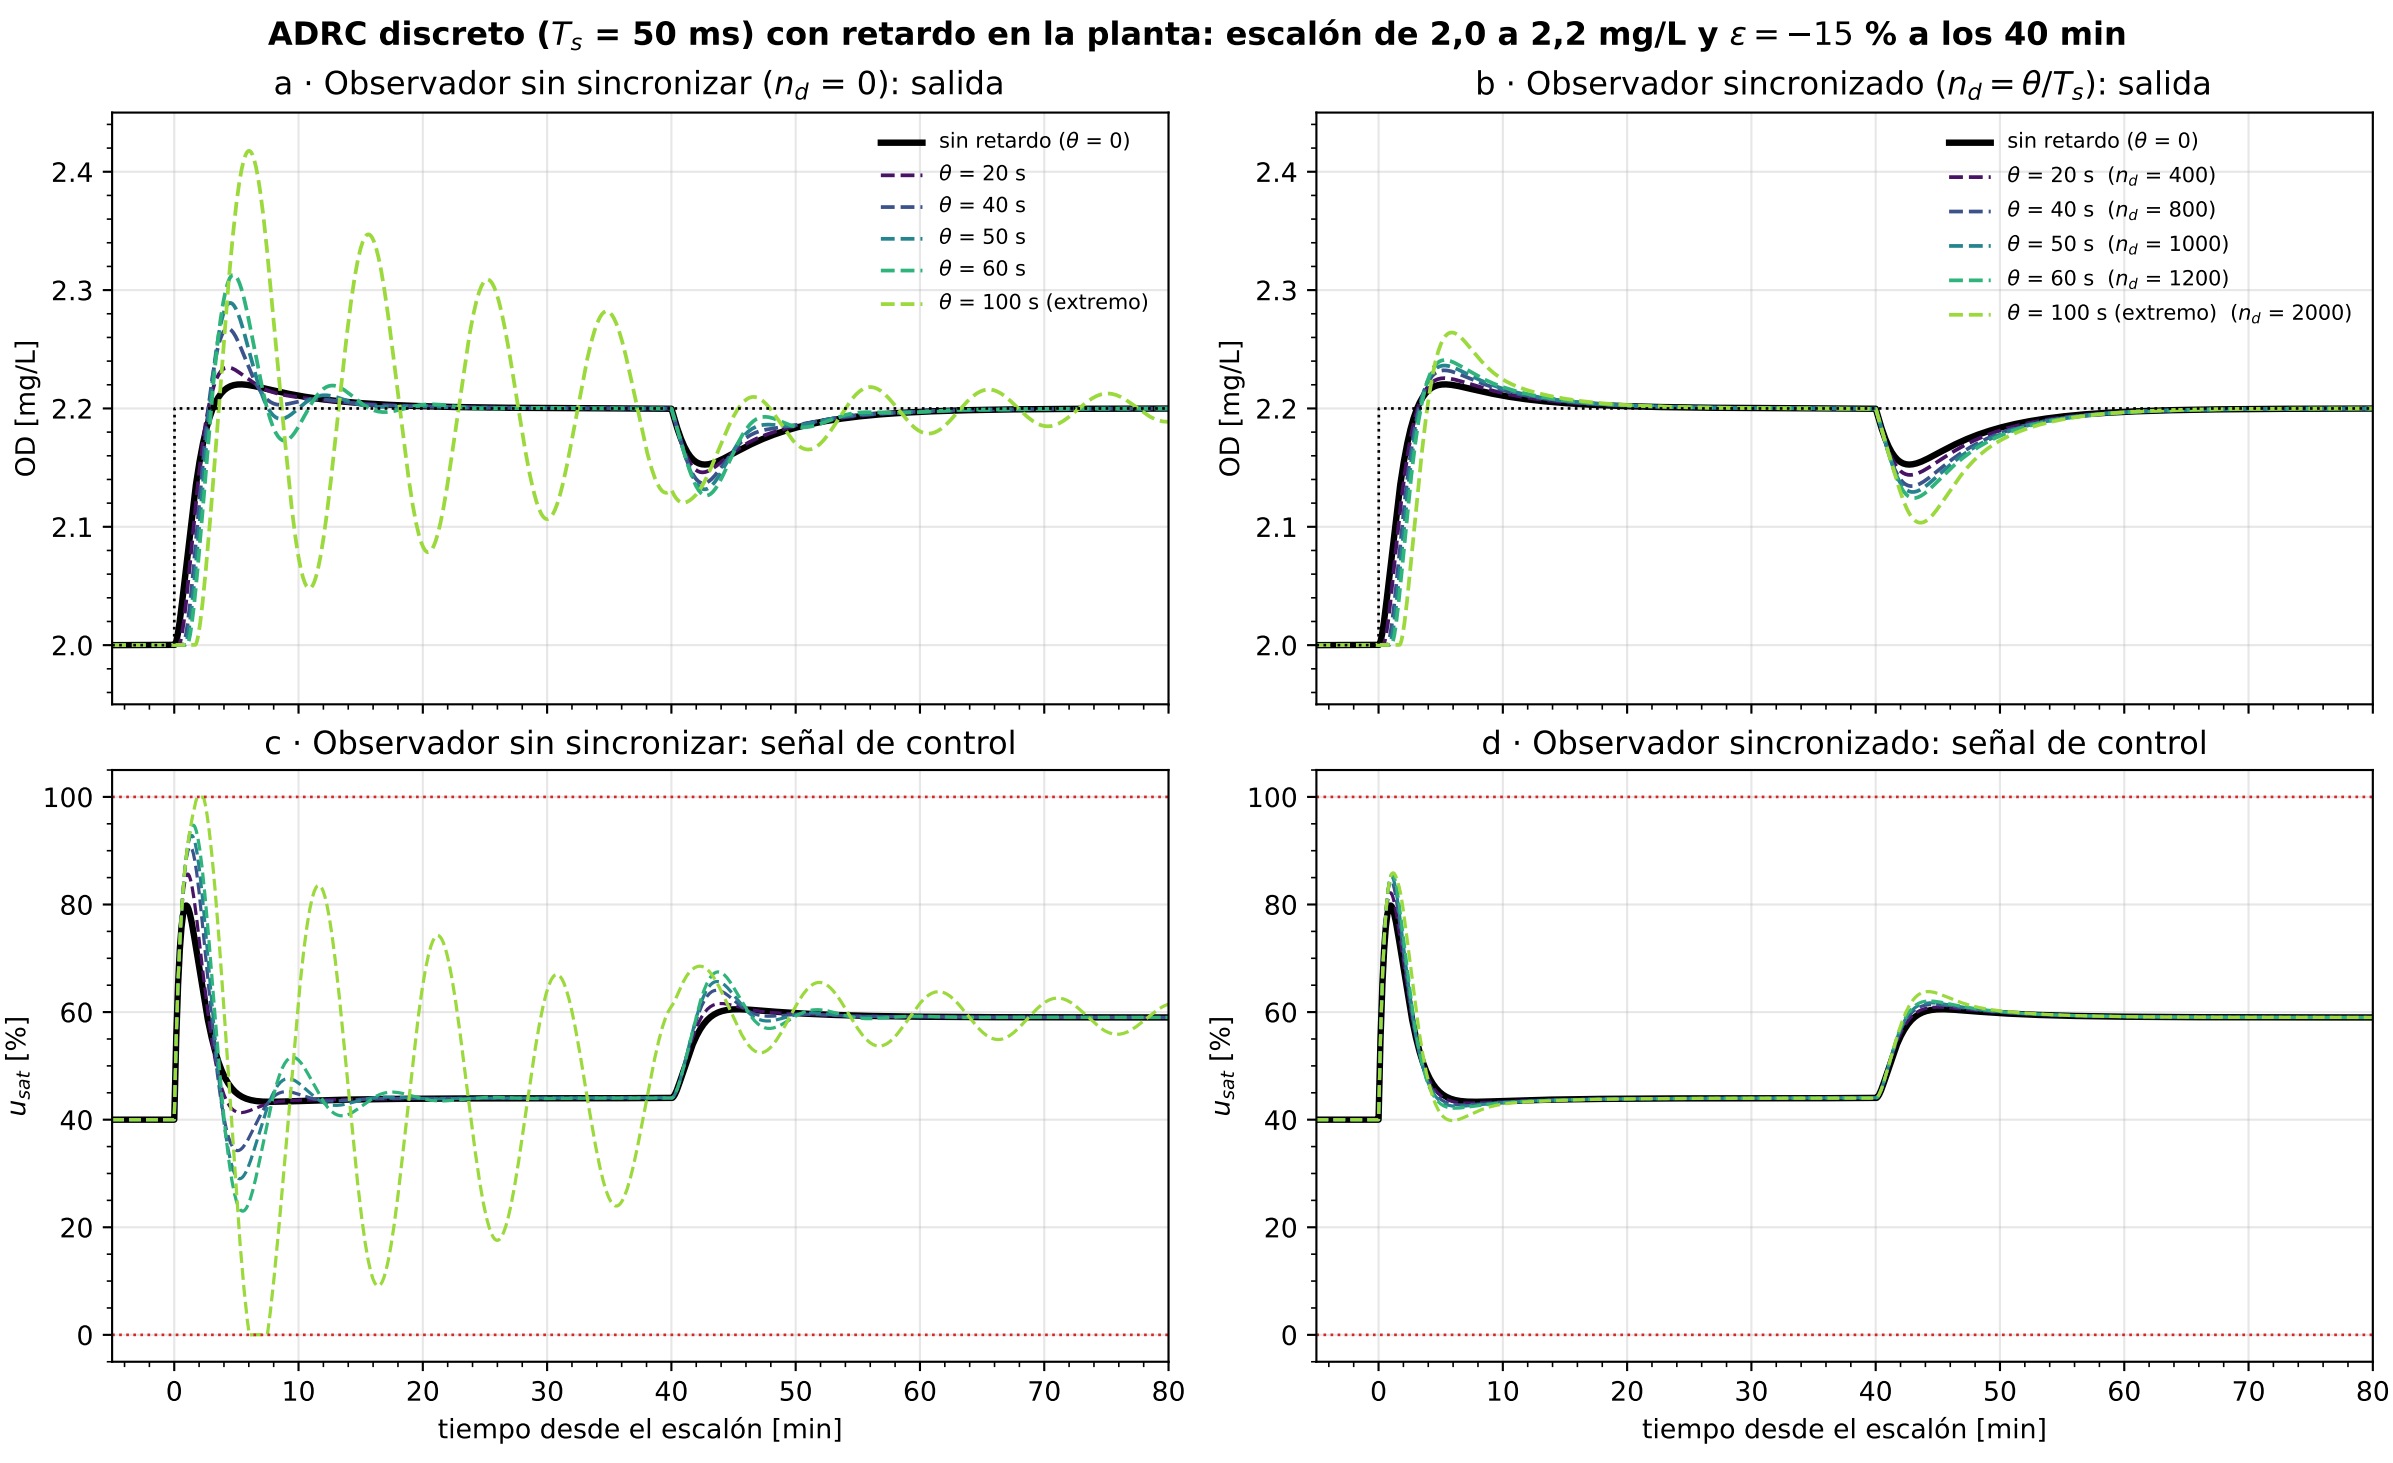

ADRC discreto (T_s = 50 ms) con retardo en la planta: escalón de 2,0 a 2,2 mg/L y $\varepsilon = -15$ % a los 40 min
a · Observador sin sincronizar (n_d = 0): salida
b · Observador sincronizado ($n_d = \theta/T_s$): salida
c · Observador sin sincronizar: señal de control
d · Observador sincronizado: señal de control
OD [mg/L]
u_{sat} [%]
tiempo desde el escalón [min]
sin retardo (θ = 0)
θ = 20 s
θ = 40 s
θ = 50 s
θ = 60 s
θ = 100 s (extremo)
θ = 20 s (n_d = 400)
θ = 40 s (n_d = 800)
θ = 50 s (n_d = 1000)
θ = 60 s (n_d = 1200)
θ = 100 s (extremo) (n_d = 2000)