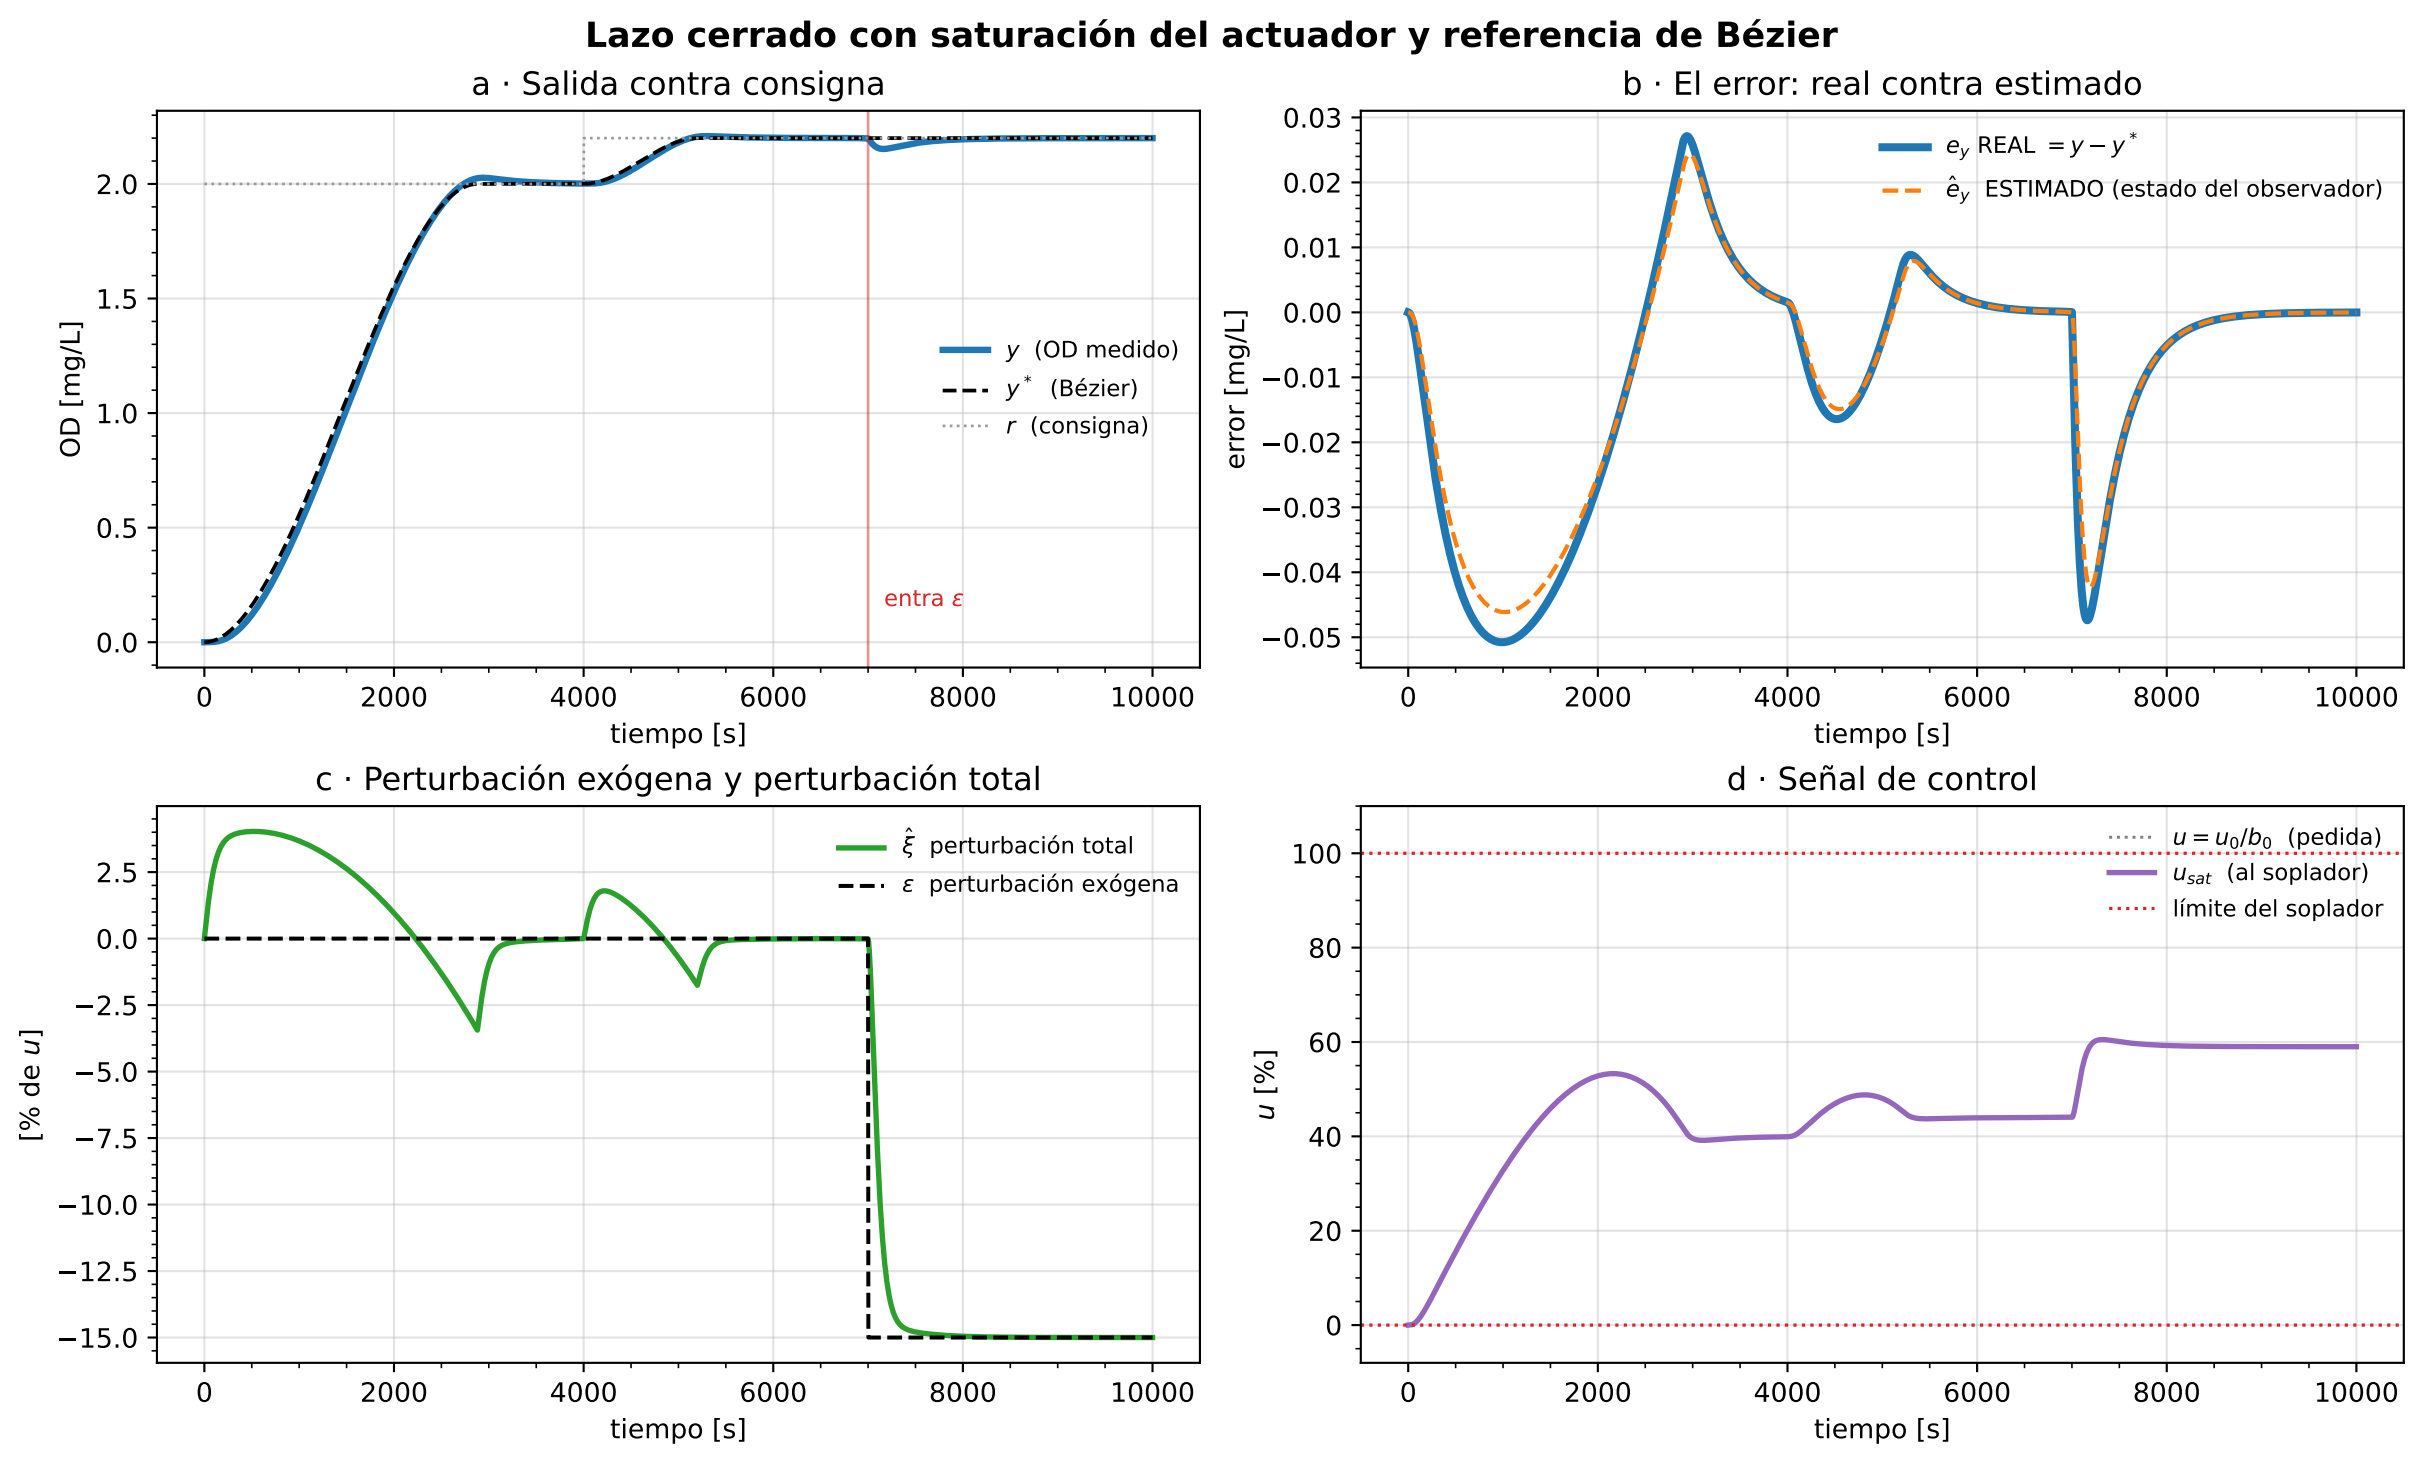
Lazo cerrado con saturación del actuador y referencia de Bézier
a · Salida contra consigna
OD [mg/L]
tiempo [s]
y (OD medido)
y* (Bézier)
r (consigna)
entra ε
b · El error: real contra estimado
error [mg/L]
tiempo [s]
e_y REAL = y − y*
ê_y ESTIMADO (estado del observador)
c · Perturbación exógena y perturbación total
[% de u]
tiempo [s]
ξ̂ perturbación total
ε perturbación exógena
d · Señal de control
u [%]
tiempo [s]
u = u_0/b_0 (pedida)
u_sat (al soplador)
límite del soplador