ADRC: escalón de 2,0 a 2,2 mg/L variando los anchos de banda (planta sin retardo ni saturación)

a · variación de ω_c (ω_o fijo): salida

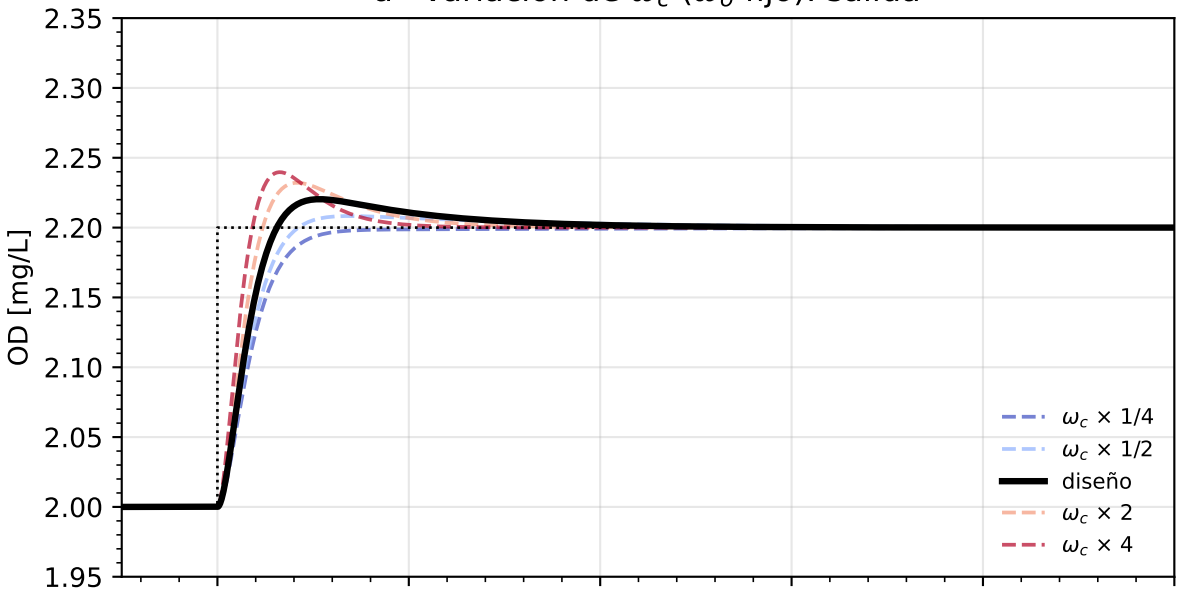

a · variación de ω_c (ω_o fijo): señal de control

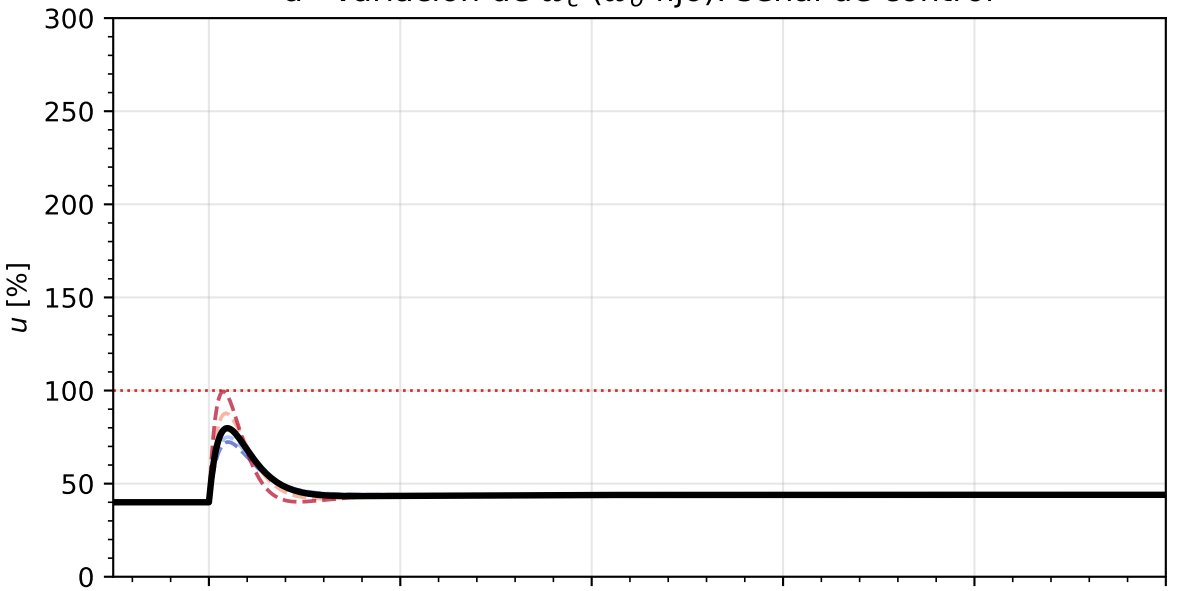

b · variación de ω_o (ω_c fijo): salida

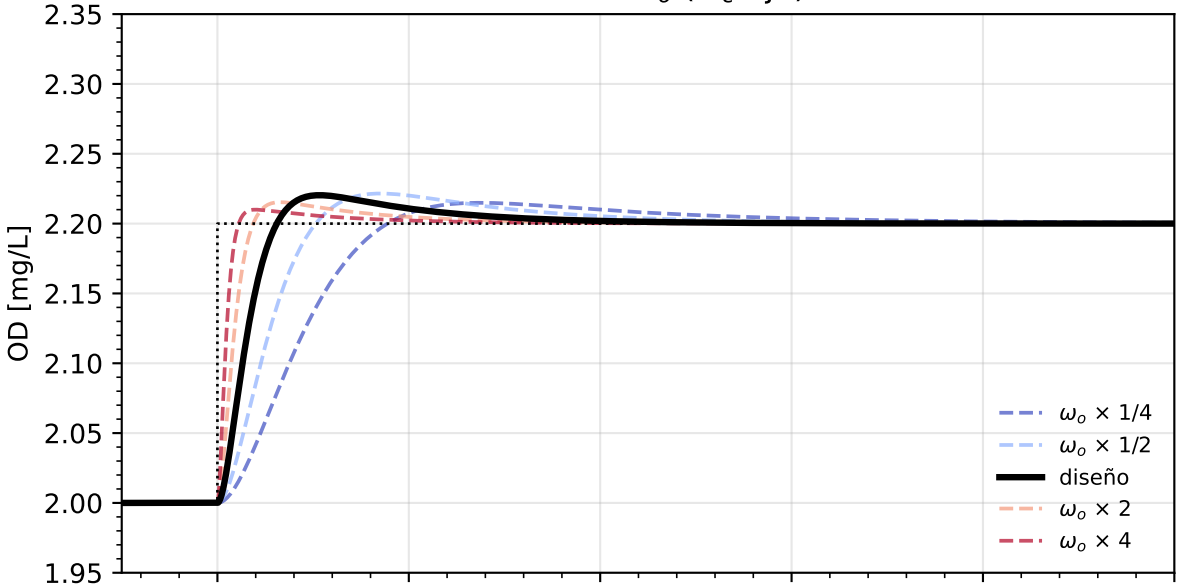

b · variación de ω_o (ω_c fijo): señal de control

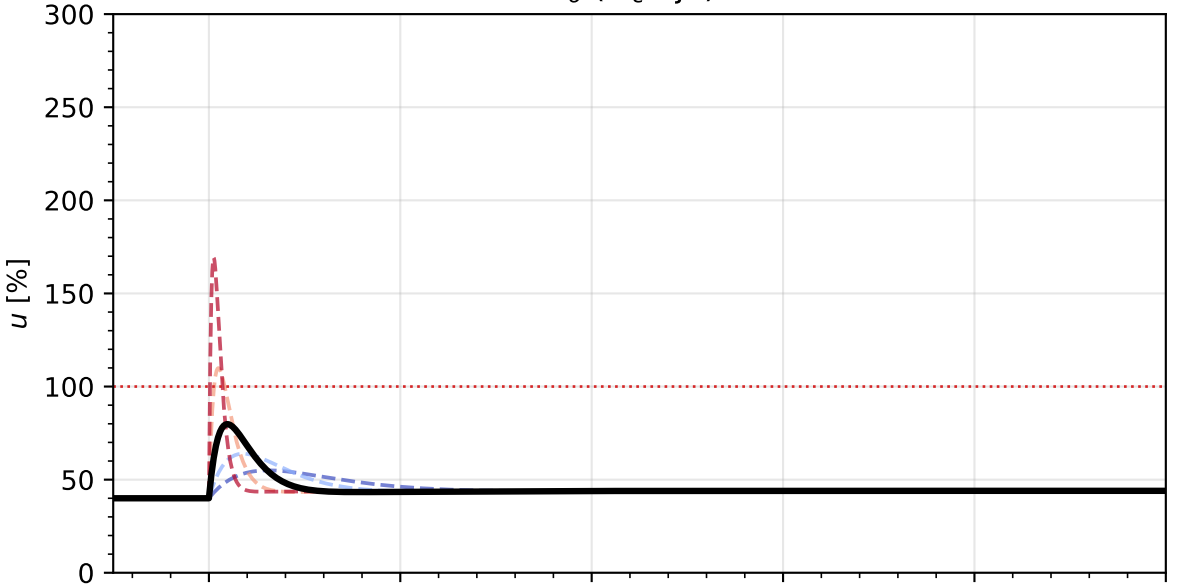

c · variación de ω_c y ω_o (ω_o/ω_c = 5): salida

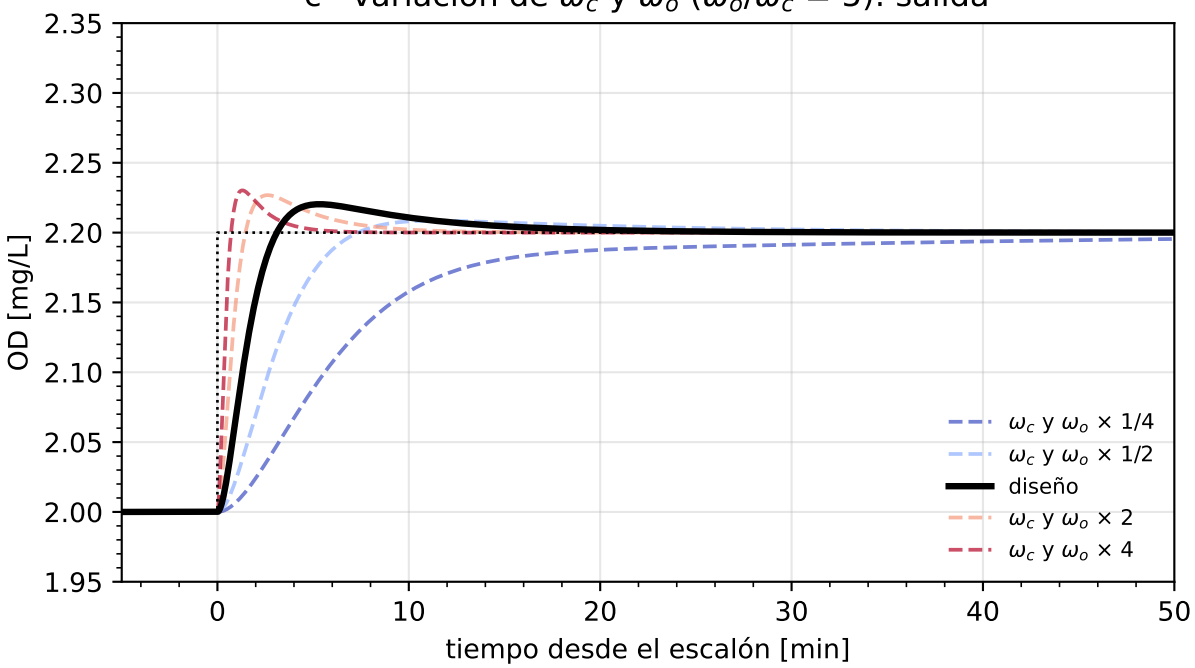
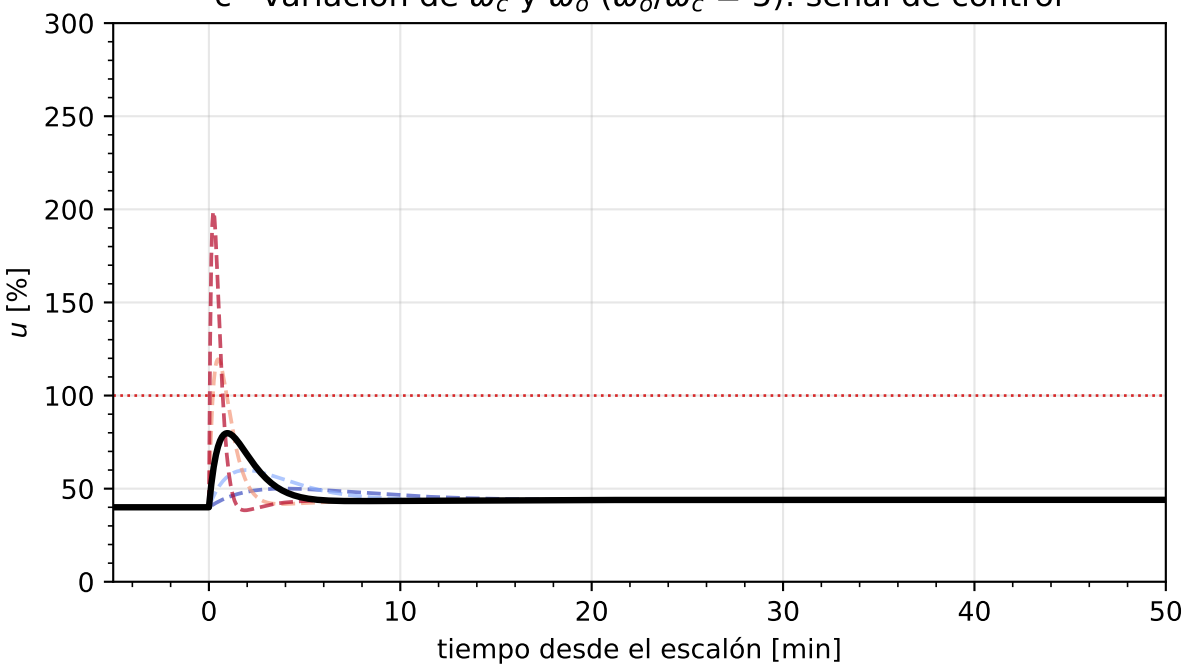
c · variación de ω_c y ω_o (ω_o/ω_c = 5): señal de control